3.5 Controle balklaag badkamer

Er wordt een controleberekening gemaakt met de bestaande balklaag en de badkamer bij de grootste overspanning.
De balklaag is 80x230 mm hoh 700 mm

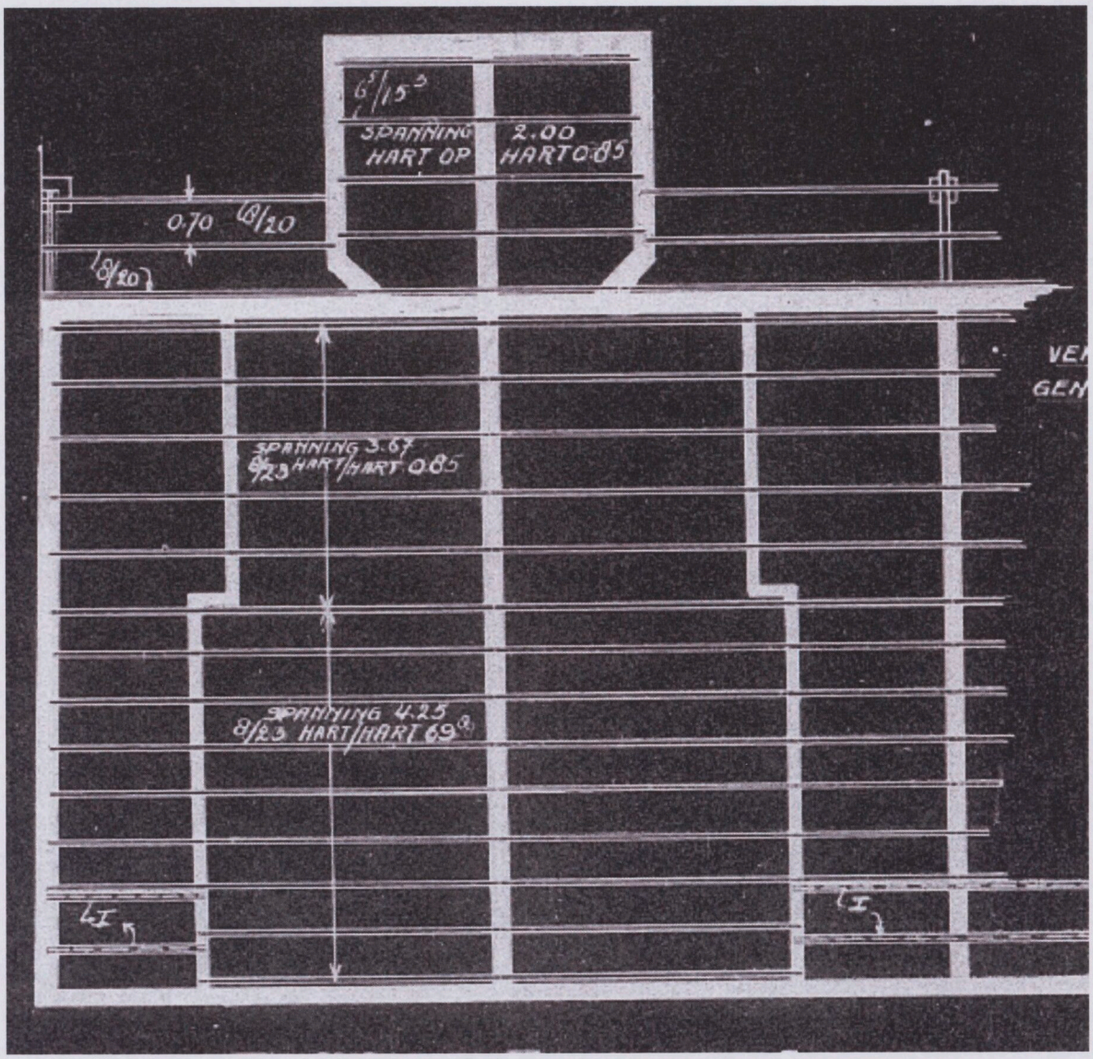

q1

	Ψ_0	breedte	lengte	kN/m²	kN/m¹		kN/m²	kN/m¹
2e verdieping	1	1,00	0,70	0,70	0,49	extr.	2,25	1,58
				g_k =	0,5		q_k =	1,6

q2

	Ψ_0	breedte	lengte	kN/m²	kN/m¹		kN/m²	kN/m¹
badkamer	1	1,00	0,70	1,50	1,05	extr.	2,25	1,58
				G_k =	1,1		q_k =	1,6