




KELDER

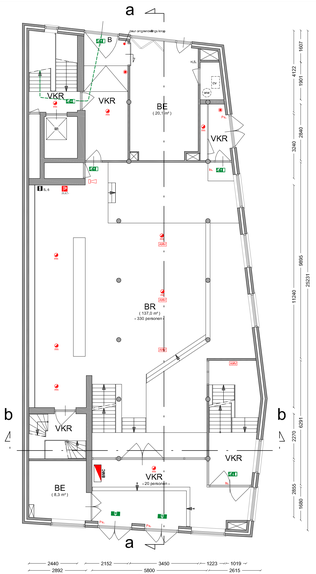


BEGANE GROND

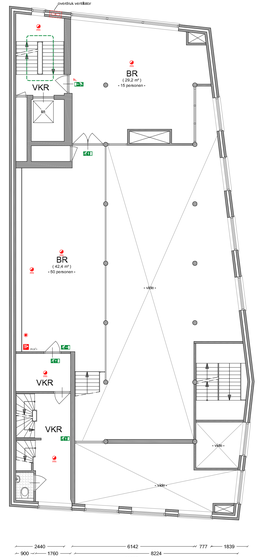


1e VERDIEPING

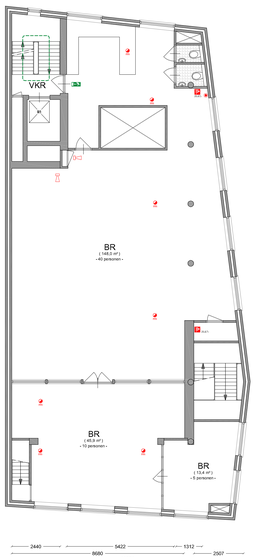


2e VERDIEPING

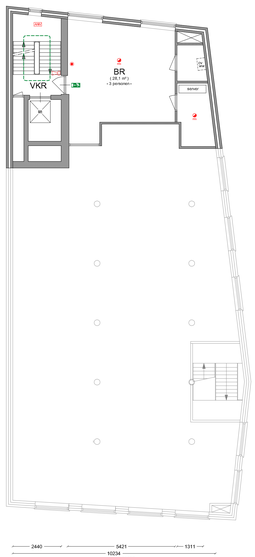


TUSSENVERDIEPING

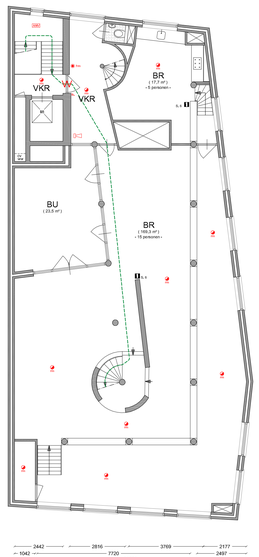

3e VERDIEPING

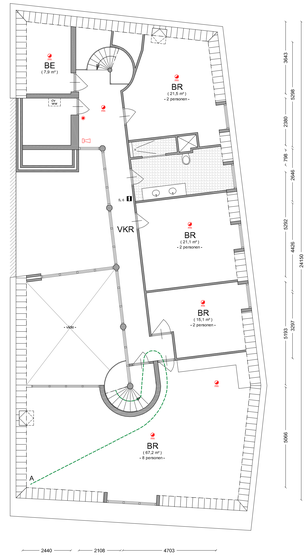


4e VERDIEPING

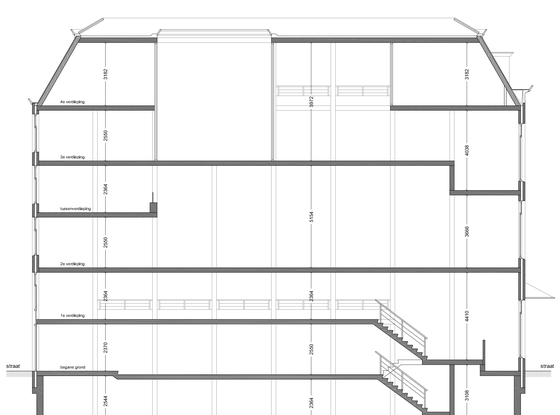

DOORSNEDE a-a



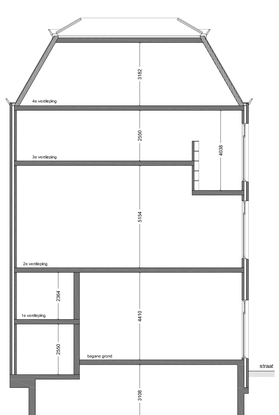

DOORSNEDE b-b

renvooi

VR	=	verblijfsruimte
VKR	=	verkeersruimte
GVKR	=	gemeensch. verkeersruimte
BE	=	bergruimte
BU	=	bijeenruimte
BA	=	badruimte
BR	=	bezetbaarruimte
OR	=	onbenoemde ruimte
	=	rookmelder
nv	=	natuurlijke ventilatie
mv	=	mechanische ventilatie
av/l / arg	=	aanvoer verbrandingslucht / afvoer rookgas
gh	=	gashaard
mh	=	mosofenhaard
gk	=	gevelkachel
sf	=	stancfeilding
kk	=	koelkast
	=	meterkast
hwa	=	hemelwater afvoer
dvb	=	doorvalbeveiliging
	=	30 minuten brandscheidend
	=	60 minuten brandscheidend
wand	=	binnenwand, bestaand
	=	zijwand oakkapel, bestaand
	=	metselwerk, bestaand
	=	tegelwerk
	=	deur, 30 minuten brandscheidend
	=	deur, zelfsluitend
	=	rookmelder
	=	signaalgever - Slow Whoop
	=	handbrandmelder
	=	nevenindicatoren
	=	Loopslot
	=	Hoofdschakelaar Brandweer
	=	algemene noodverlichting
	=	deur in vluchtweg, te openen zonder hulpmiddelen
	=	sleutelkluis
	=	brandslanghaspel (lengte + diam. slang)
	=	brandblusser (blusmiddel + kg)
	=	vluchtrichting linksaf
	=	vluchtrichting rechtdoor of omlaag
	=	vluchtrichting rechtdoor of omhoog
	=	vluchtrichting rechtsaf
	=	vluchtroute trap op rechts
	=	vluchtroute trap op links
	=	vluchtroute trap af rechts
	=	vluchtroute trap af links
	=	normale uitgang

van toepassing zijnde normen

elektrische installaties	conform NEN 1010
centrale verwarming	conform NEN 3028
ventilatie	conform NEN 1087
trappen	conform NEN 3509
lucht- en contactgeluid	conform NEN 8077
luchtdoorlatendheid	conform NEN 2686
constructieve veiligheid	conform NEN 6702
brandveiligheid	conform NEN 6068
rookpreventie	conform NEN 6066
rookmelders	conform NEN 2555
afmetingen	conform NEN 2580
doorvalbev. / letselwerendheid	conform NEN 3569

aanvraag is tevens een verzoek tot alle relevante vrijstellingen.

gebruiksfunctie

bijeenkomstfunctie

Vluchtroute

maximale vluchtlengte A-B: < 60 meter, conform 2.112 BB

Vluchtmogelijkheden

toegepast conform art. 6.24 BB

Nooverlichting

toegepast conform art. 6.3 BB

Brandmeldinstallatie

toegepast, conform art. 6.20, Bijlage I, BB

Rookmelders

geen eis, conform art. 6.21 BB

Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan

toegepast, conform art. 6.23 BB (NEN 2575)

Deuren in vluchtroutes (art. 6.25 BB)

draaien in vluchtrichting: toegepast
te openen zonder hulpmiddelen: toegepast

Brandslanghaspels

aanwezig, conform art. 6.26 BB

Blustoestellen

aanwezig, conform art. 6.31 lid 1 BB



SITUATIE 1:1000

Kadastrale gemeente AMSTERDAM
Sectie F
Perceel 5486

metrages

	oppervlak
bruto vloeroppervlakte nieuw	1519 m²
gebruiksoppervlakte nieuw	1333 m²
verblijfsgebied, nieuw	785 m²

KAMSTRA | ARCHITECTEN BNA
herengracht 11 1441 ev purmerend

architectuur renovatie
bouwtechniek begeleiding
tekenwerk splitsing

tel 0299 414 555
fax 0299 414 556
mobiel 06 13 63 09 79
e-mail info@kamstra-architecten.nl


locatie	Centrum
datum	04-02-2020
1e wijziging	-
2e wijziging	-
3e wijziging	-
getekend	TK
schaal	1:100
formaat	1300*594
maten	mm
blad	1/1
project	

SPUISTRAAT 2-4

onderwerp

GEBRUIKS-MELDING

© KAMSTRA | ARCHITECTEN BNA PURMEREND 2020

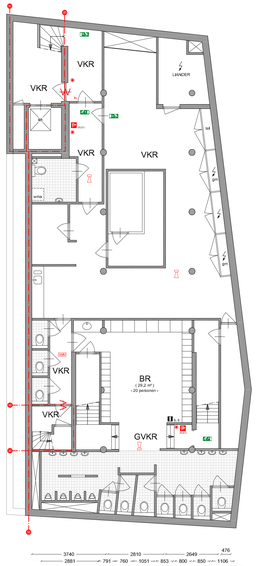
VKR
LIFT
LIFT
LIFT

	gebouw leeg binnen 15:30 minuten				**Personen in gebouw:**	**680,0**	**680,0**	**591,0**	**512,0**	**423,0**	**334,0**	**280,0**	**258,0**	**236,0**	**220,0**	**210,0**	**200,0**	**190,0**	**180,0**	**170,0**	**160,0**	**150,0**	**140,0**	**130,0**
	iedereen is op tijd buiten				Personen in aangrenzend gebied:			89,0	168,0	257,0	346,0	400,0	422,0	444,0	460,0	470,0	480,0	490,0	500,0	510,0	520,0	530,0	540,0	550,0
					personen in systeem	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0
Aantal	Ruimte	Bouwlaag	Omschr	Beschermd	tijdstap		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Te laat				tot minuut	minuten	**00:00**	**00:30**	**01:00**	**01:30**	**02:00**	**02:30**	**03:00**	**03:30**	**04:00**	**04:30**	**05:00**	**05:30**	**06:00**	**06:30**	**07:00**	**07:30**	**08:00**	**08:30**	**09:00**
	BC	-1	Kelder			100,0	72,0	67,0	62,0	57,0	52,0	47,0	42,0	37,0	32,0	27,0	22,0	17,0	12,0	7,0	2,0			
	BV	-1	Centraal Trappenhuis																					
	BV	-1	binnentrap bitterzoet																					
	BC		Bitterzoet			400,0	311,0	232,0	153,0	74,0	30,0	18,0	6,0											
	BV		Uitgang Teerketel				10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	BV		Uitgang Kattengat				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	6,0										
	BV		Uitgang Spuistraat				67,0	67,0	67,0	67,0	32,0													
	BV		vanaf verdiepingen																					
	BV		vanaf kelder																					
	BV		Vanaf entresol																					
	TH		hoofdtrappenhuis (	15				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	TH		bitterzoet intern on	15																				
	TR		hoofdtrappenhuis (	15			28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	25,0	20,0	15,0
	TR		bitterzoet intern 0-	15																				
	BC	1	entresol bitterzoet			25,0																		
	BV	1	entresol BZ centraal Tr H																					
	BV	1	Entresol BZ ri Spuistraat																					
	TR	1	hoofdtrappenhuis	15			25,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	BC	2	2e verdieping -kantoor			75,0	47,0	41,5	39,0	36,5	34,0	31,5	29,0	26,5	24,0	21,5	19,0	16,5	14,0	11,5	9,0	7,1	5,5	4,3
	BV	2	Kantoor vanaf 2e verd																					
	TR	2	hoofdtrappenhuis 2	15			28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
	BC	3	kantoortje Bitterzoet			5,0																		
	BV	3	trappenhuis 3e																					
	TR	3	hoofdtrappenhuis 3	15			5,0	26,5	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	BC	4	Kantoor 3e & 4e verd			75,0	48,0	25,0	22,0	19,5	17,0	14,5	12,0	9,5	7,0	4,5	2,0							
	BV	4	trappenhuis 4e																					
	TR	4	hoofdtrappenhuis 4	15			27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	26,5	24,0	21,5	19,0	15,9	12,5	8,7

	gebouw leeg binnen 15:30 minuten				**Personen in gebouw:**	**120,0**	**110,0**	**100,0**	**90,0**	**80,0**	**70,0**	**60,0**	**50,0**	**40,0**	**30,0**	**20,0**	**10,0**
	iedereen is op tijd buiten				Personen in aangrenzend gebied:	560,0	570,0	580,0	590,0	600,0	610,0	620,0	630,0	640,0	650,0	660,0	670,0
					personen in systeem	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0
Aantal	Ruimte	Bouwlaag	Omschr	Beschermd	tijdstap	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Te laat				tot minuut	minuten	**09:30**	**10:00**	**10:30**	**11:00**	**11:30**	**12:00**	**12:30**	**13:00**	**13:30**	**14:00**	**14:30**	**15:00**
	BC	-1	Kelder														
	BV	-1	Centraal Trappenhuis														
	BV	-1	binnentrap bitterzoet														
	BC		Bitterzoet														
	BV		Uitgang Teerketel			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	BV		Uitgang Kattengat														
	BV		Uitgang Spuistraat														
	BV		vanaf verdiepingen														
	BV		vanaf kelder														
	BV		Vanaf entresol														
	TH		hoofdtrappenhuis (	15		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	TH		bitterzoet intern on	15													
	TR		hoofdtrappenhuis (	15		10,0	5,0										
	TR		bitterzoet intern 0-	15													
	BC	1	entresol bitterzoet														
	BV	1	entresol BZ centraal Tr H														
	BV	1	Entresol BZ ri Spuistraat														
	TR	1	hoofdtrappenhuis	15		27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	20,0	10,0		
	BC	2	2e verdieping -kantoor			3,4	2,6	2,1	1,2	0,4							
	BV	2	Kantoor vanaf 2e verd														
	TR	2	hoofdtrappenhuis 2	15		28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	23,0	13,0	3,0				
	BC	3	kantoortje Bitterzoet														
	BV	3	trappenhuis 3e														
	TR	3	hoofdtrappenhuis 3	15		27,0	27,0	22,9	13,8	4,6							
	BC	4	Kantoor 3e & 4e verd														
	BV	4	trappenhuis 4e														
	TR	4	hoofdtrappenhuis 4	15		4,6	0,4										