

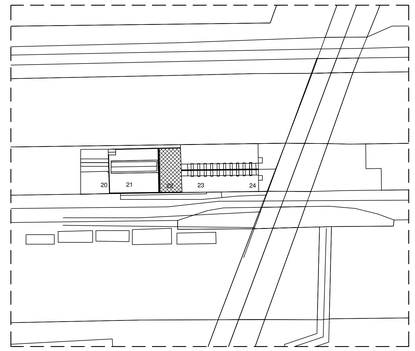

Kad. bekend: xx
Sectie: Nr.: x

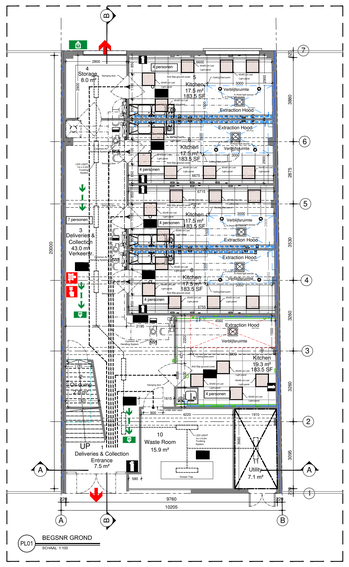

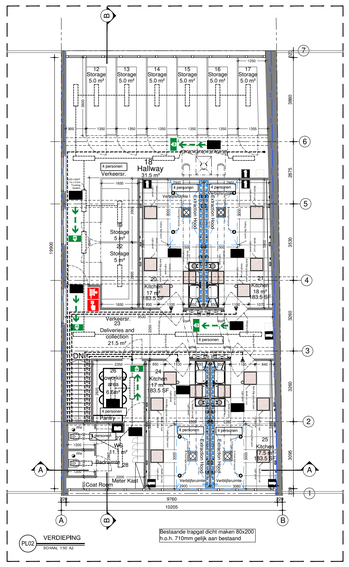

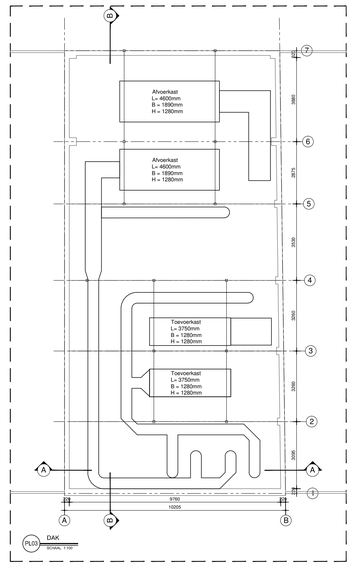

Room Schedule		
Number	Name	Area
ZEEBURGERPAD22 - Ground Flr		
1	Deliveries & Collection Entrance	7.5 m²
2	Oil Dump	2.8 m²
3	Deliveries & Collection	43 m²
4	Storage	8 m²
5	Kitchen	19.2 m²
6	Kitchen	19.3 m²
7	Kitchen	19.4 m²
8	Kitchen	19.5 m²
9	Kitchen	19.3 m²
10	Waste room	15.9 m²
11	Utility room	7.1 m²
	GF Area	181.0 m²
ZEEBURGERPAD22 - First Floor		
12	Storage	5.0 m²
13	Storage	5.0 m²
14	Storage	5.0 m²
15	Storage	5.0 m²
16	Storage	5.0 m²
17	Storage	5.0 m²
18	Hallway	31.5 m²
19	Storage	6 m²
20	Kitchen	17 m²
21	Kitchen	18 m²
22	Storage	5 m²
23	Deliveries and collection	21.5 m²
24	Kitchen	17 m²
25	Kitchen	17.5 m²
26	Co-Working Area	6.6 m²
27	WC	11.1 m²
28	Electricity meter	
	F1 Area	180.2 m²
	Total	361.2 m²

Renvooi brandveiligheid (NEN-1414)

- vluchtrichting
- normale uitgang
- handbrandmelder
- brandslanghaspel 3/4" 20m1
- brandblusser
- blusdeken
- verzamelplaats
- droge bluisleiding
- brandweeringang
- overige ingang
- sleutelkluis
- brandweerlift
- ruimtesignalering
- slowwhoop
- brandmeldpaneel
- brandmeldcentrale
- p.s. paneelsluiting
- vluchtroute
- noodverlichting
- rookmelder conform NEN 2535

Renvooi

- bestaand metselwerk
- nieuw metselwerk
- lichte scheidingswand
- scheidingswand brandwerend
- houten wand
- kozijn met draadglas
- kozijn met glas
- kozijn met paneel
- deurkozijn
- deurkozijn w.b.d.b.o. 30
- deurkozijn w.b.d.b.o. 60
- deurkozijn zelfsluitend
- beton
- systeemvloer
- houten vloer
- isolatie
- tegelwerk
- w.b.d.b.o. 30 min
- w.b.d.b.o. 60 min
- mechanische ventilatie
- natuurlijke ventilatie
- ventilatie
- standleiding
- Vr verblijfsruimte
- Vkr verkeersruimte
- Gvkr gemeenschappelijke verkeersruimte
- mk. meterkast
- k. kast
- ls. leidingschacht
- dl. daklicht
- iso. isolatieglas
- wm. wasmachine
- dro. droger
- afz. afzuigkap
- hwa hemelwoterafvoer
- wk. werkkast
- cv centrale verwarming
- r radiator
- rga rookgasafvoer
- rookmelder conform NEN 2555:A1
- deurbel
- riolering

VOOR VENTILATIEBEREKENING EN VOORZIENINGEN
ZIE TEKENINGEN EN DOCUMENTEN THIJS ENGINEERING

Het gebouw wordt gebruikt als industriefunctie en bestaat uit 1 brandcompartiment.
Het brandcompartiment voldoet aan de brandwerendheidseis van 30 minuten.

- De brandwerendheid van de doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform NEN 6069 / NEN-EN 1366 - 3+4
- De brandwerende wanden lopen tot de onderkant van de vloer of dakcontructie
- Buitengevel voldoet met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting aan klasse 2 van de NEN 6065 of NEN-EN 13501-1
  Bij gebouwen h> 5 mtr. de onderste 2,5 mtr. voldoet aan klasse 1 van de NEN 6065 of NEN-EN 13501-1

Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 met ruimtebewaking conform NEN 2535

- Beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallatie conform NEN 2654-1
- Ontruimingsplan conform NEN 8112, NEN 1413 en NEN 3011
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010
- Brandslanghaspels conform NEN-EN 671-1
- Noodverlichting conform NEN-EN 1838
- Alle toegepaste materialen voldoen aan NEN 6702 gestelde eisen waar benodigd
- W-installatie conform NEN 1006
- E-installatie conform NEN 1010
- Ventilatie MR conform NEN 1087
- Voorzieningen hemelwater, afvalwater en feacaliën conform NEN 2115
- Inbraakwerendheid conform NEN 5087 en 5096

NOTES:

REV:	DESCRIPTION:	BY:	SIGNATURE:

SITE:
Zeeburgerpad 22 Amsterdam

TITLE: Nieuwe Situatie

DRAWN: 5.1.1.d	DATE: 03-08-21
DRAWING: 01	REVISION: 02
SCALE: 1:100	PAPER SIZE: A0