FOTO'S BESTAAND













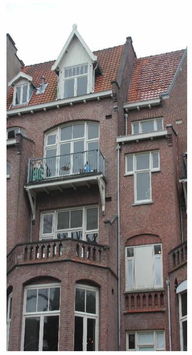



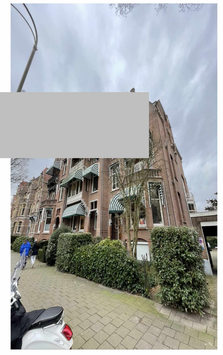

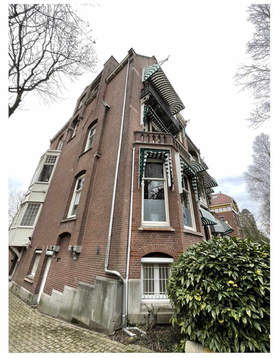
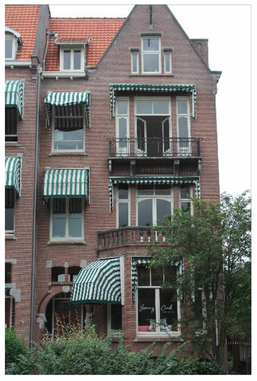





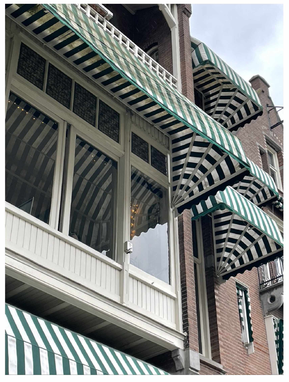



Situatie 1:500
kad.bek.gem.: Amsterdam, sectie U, nummer 4250, 4251 & 4252

BEREKENINGEN/RUIMTENUMMERS/OPMERKINGEN:

Ruimtebenoeming:

Totaal: WO = 2001.7
VG = 1162,5
GO = 2160,3

Voor ruimtestaat per ruimte zie bijlage

Gebruiksfunctie:
gebruiksfunctie/gebruikersfunctie: Gemengde doeleinden; kantoorfunctie
gebruiksfunctie na renovatie: Gemengde doeleinden; wonen

Oppervlaktes:

GO	2160,3
VG	1162,5

Equivalente daglichttoetreding:
Per verblijfsgebied minimaal 2,5% van VG

ruimte(opp. ruimte VG(m2)) opp. ruimte VG x 2,5%	berekening glasoppervlak	totale glasoppervlak	voldoet jahee
N.v.t. N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Ventilatiebalans: bezettingsraadklasse : B4
Natuurlijke ventilatiecapaciteiten:
Toevoer: minimaal gemiddeld 1.90m3 / s / m2
Mechanische ventilatiecapaciteiten:
Toevoer: met kookbestel of warmeterbestel; minimaal 21 dm3 / s
Keukenruimte, minimaal 14 dm3 / s
Badruimte, minimaal 14 dm3 / s

ruimte(opp. ruimte VR(m2) eis Bouwbesluit (dm3/s/m2))	minimaal benodigde vent. (dm3/s)	Aanvoer			Afvoer		
		Voorzening	Ruimte	Capaciteit	Voorzening	Ruimte	Capaciteit
N.v.t. N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Isolatiewaarden:
- Uitwendige scheidingsconstructies zoals: gevels, daken en vloeren hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Scheidingsconstructies tussen verschillende gebruikers zoals: vloeren die grenzen aan een niet verwarmde ruimte of een ruimte met een ander doel dan het verblijven van mensen hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Ramen en deuren U-waarden<1,2/W/m2K

ALGEMEEN RENVOOI:

	bestaande wand		dringe blusleiding
	metselwerk		blusapparaat
	gewapend beton		brandslang/haspel
	prefab beton		entree/toegang algemeen
	kalkzandsteen wand		opstelling meterkast 310x750
	lichte scheidingswand	30	brandw. constructie 30min.
	naaldhout	60	brandw. constructie 60min.
	plaatmateriaal		rookmelder conform NEN2555
	staal		30 minuten WBDBO
	isolatiemateriaal		zelfst. 30 minuten WBDBO
WM	wasmachine		60 minuten WBDBO
WD	wasdroger		zelfst. 60 minuten WBDBO
VW	vaatwasser		zelfsluitend
kk	koelkast		WBDBO zone 30 minuten
nv	natuurlijke ventilatie		WBDBO zone 60 minuten
mv	aanst.punt mech. ventilatie		zone rookweerstd 30 minuten
0.00	ruimtenummer		zone rookweerstd 60 minuten
NU	aanduiding nooduitgang		

NEN-normen:
- Elektr. installatie conform NEN1010
- Gasinstallatie conform NEN1078
- Ventilatie conform NEN1087
- Meterruimte conform NEN2768
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN9088
- Transparantverlichting conform NEN9088 en NEN 1883
- Equivalente daglichtoppervlakte conform NEN2057
- Thermische isolatiewaarden conform NEN 1068
- Wateropname toegepaste materialen sanitaire ruimten conform NEN 2778
- Inbraakweerendheid conform NEN 5087 & NEN 5096
- Afvoer van rook voor verbrandingstoestellen conform NEN 2757
- Rook- alvoerkanalen brandveilig bekleden conform NEN 6062

Algemeen:
- Bezettingsgraadklasse: B4
- T.b.v. noodstroom & verlichting is er een aparte accu aanwezig
- Verlichtingsinstallatie het een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux
- Nieuwe trappen voldoen aan: aantrede: min.: 185 mm optrede: max.: 210 mm

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR

Van Eeghenstraat 94 - 98 te Amsterdam

2121BA 07FO

KODDE ARCHITECTEN BNA
architectuur & interieur
Prinsengracht 465 - 1016 HP Amsterdam
T. +31 (0)20 428.27.00 - F. +31 (0)20 428.27.01 - www.koddearchitecten.nl

Wijziging F	-
Wijziging E	-
Wijziging D	-
Wijziging C	-
Wijziging B	-
Wijziging A	-
Datum	1 maart 2022
Schaal	n.v.t.
Ontwerp	fotv's