BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 60 00
Fax (020) 555 68 61

Bezoekadres:
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
info@brandweeraa.nl

Stadsdeel Centrum
T.a.v. mevrouw [redacted]
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Datum	17-07-2018	Telefoon	020-5556000
Onze referentie	0000004/ODap-2018	Fax	020-5556862
Uw referentie	uitbreiding van het terras voor Zeedijk 12	E-mail	office@brandweeraa.nl
P-nummer	9323	Contactpersoon	
Adres	Zeedijk 12	Behandelend adviseur	[redacted]
Onderwerp	Terras Cafe Verhoeff Zeedijk 12	Verzenddatum	26 JULI 2018

Geachte mevrouw [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 09-07-2018 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van vaste inrichtingselementen en het verdiepen van een klein terras van Café Verhoeff ter plaatse van de hoek Zeedijk 12 en de Sint Olofssteeg te Amsterdam.

Met betrekking tot deze aanvraag om een vergunning voor de terrasinrichting hebben wij niet eerder geadviseerd.

Voorwaarden en documenten
Wij hebben de aanvraag evenementenvergunning getoetst aan:
- Handreiking bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brandweer Nederland.

Advies
Onze conclusie is dat de aanvraag voor het verdiepen van het terras en het plaatsen van vaste inrichtingselementen niet voldoet aan bovengenoemde regelgeving en handreiking.


Elke woningtoegang, gelegen aan de Sint Olofssteeg dient door een brandweervoertuig tot op maximaal 40 meter te kunnen worden genaderd. Daarnaast moet ook een redvoertuig (ladderwagen) in de Sint Olofssteeg kunnen opstellen. Hiervoor is een minimale doorrijbreedte zonder zijwaartse obstakels van 3,5 meter nodig. Daarnaast moet met een brandweervoertuig de bocht kunnen worden genomen. Hiervoor is de bochtstraal belangrijk. Door het plaatsen van vaste inrichtingselementen wordt de bochtstraal vanaf de Zeedijk naar de Sint Olofssteeg verkleind waardoor het insturen mogelijk niet meer lukt zonder schade te veroorzaken.

Een mogelijke oplossing is het niet verdiepen van dit terras en de inrichtingselementen verwijderbaar uit te voeren zodat deze bij een calamiteit kunnen worden weggehaald of opgeklapt.

Ter verduidelijking hebben wij hieronder enkele afbeeldingen gevoegd met de benodigde maatvoeringen.

Opstelplaats tankautospuit


Zoals aangegeven gelden brandweervoertuigen als zwaarste en daardoor maatgevend voor hulpverleningsvoertuigen. Voor een tankautospuit kunnen de afmetingen in de kantlijn worden aangehouden voor een opstelplaats, deze kan en zal vaak samenvallen met de openbare weg.

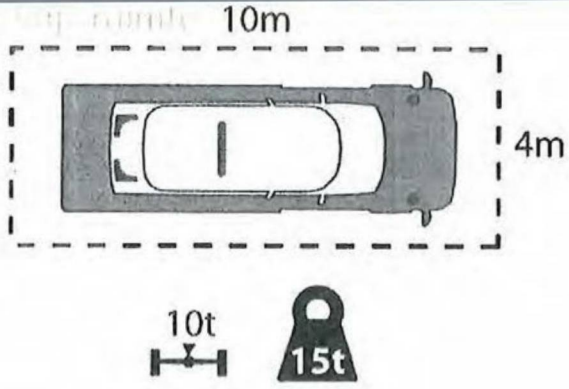


Opstelplaats redvoertuig

Het redvoertuig is een belangrijk hulpmiddel voor zowel de brandweer als de ambulancedienst. De ambulancedienst wil voor alle objecten gebruik maken van het redvoertuig als er een medische noodzaak is om patiënten af te hijsen. Bij de inrichting van de opstelplaats moet verder rekening worden gehouden met:.


- Maximale afstand hart autoladder tot de gevel is 10 meter
- Veiligheidsafstand mens/materieel tot bovenleiding tram = minimaal 1 meter.

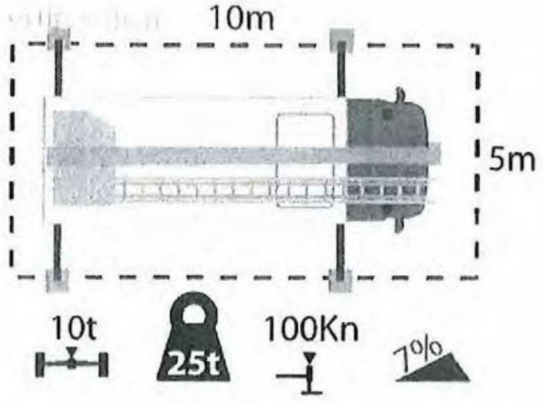

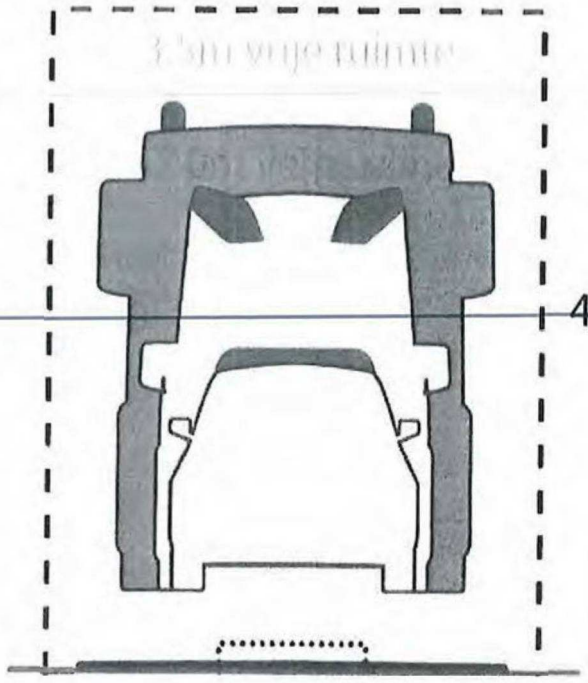

> 3.0m verharding

R10 bochtstraal R5.5

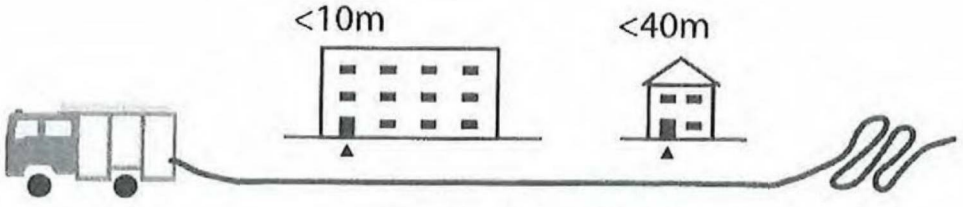

hoge druk straal 60m

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,

[redacted]

Manager Brandveiligheid
Sector Risicobeheersing & Preparatie
Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bijlagen:
1. *Aanvraag en tekeningen terras Zeedijk 12.*