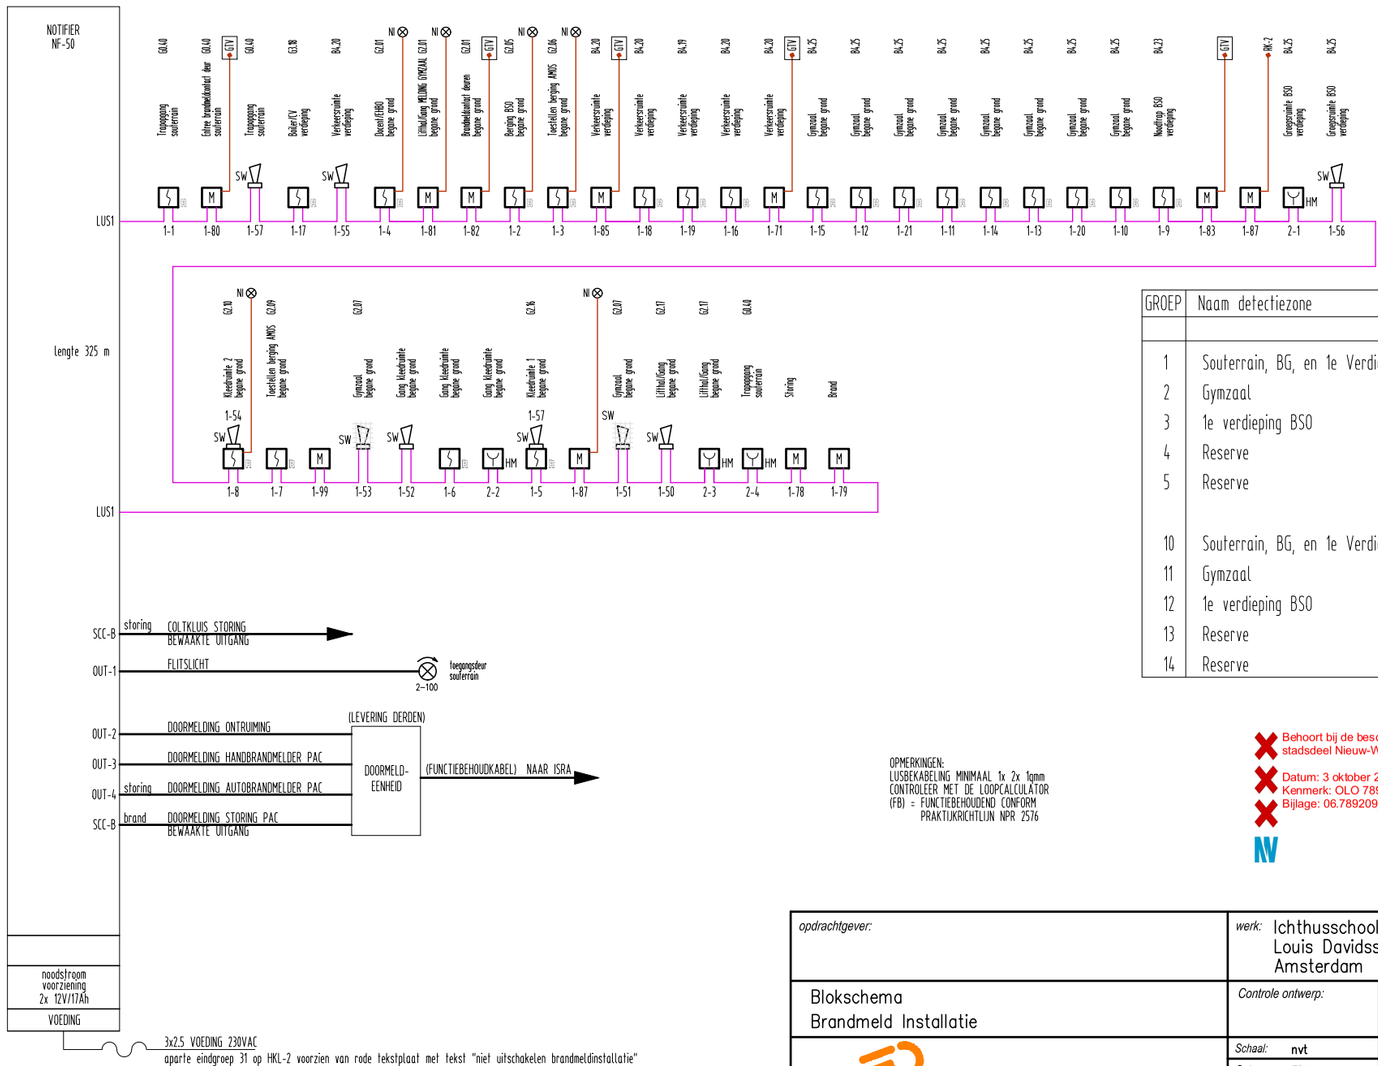

GROEP	Naam detectiezone	ZONE	
		HM	AM
1	Souterrain, BG, en 1e Verdieping verkeersruimten		A
2	Gymzaal		B
3	1e verdieping BSO		C
4	Reserve		
5	Reserve		
10	Souterrain, BG, en 1e Verdieping verkeersruimten	A	
11	Gymzaal	B	
12	1e verdieping BSO	C	
13	Reserve		
14	Reserve		

OPMERKINGEN:
LUSBEKABELING MINIMAAL 1x 2x 1qmm
CONTROLEER MET DE LOOPCALCULATOR
(FB) = FUNCTIEBEHOUDEND CONFORM
PRAKTIJKRICHTLIJN NPR 2576

Behoort bij de beschikking namens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West

Datum: 3 oktober 2013
Kenmerk: OLO 789209 dossier 37729 2013/UIT/12632
Bijlage: 06.789209_PvE tekening Brandmeldinstallatie stuknr 7

NV

opdrachtgever:

werk: Ichthusschool
Louis Davidsstraat 103
Amsterdam

Blokschema
Brandmeld Installatie

Controle ontwerp:

Status: Revisie

Projectnummer: 713A065–Sport

Schaal: nvt | Wijz. | Datum | Par. | Formaat: A3 | Blad: 406
Get: TRW
Gez:
Datum: 16–07–2013

Protectiepartners
Newtonstraat 5 - 1704 SB Heerhugowaard - Tel: 072-5348586
www.protectiepartners.nl - info@protectiepartners.nl