Behoort bij besluit van het Dag. Bestuur d.d.
- 4 JUNI 2013
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid
25 APR 2013
809811

| | |
|---|---|
| Project | Tijdelijke huisvesting NLR, A. Fokkerweg 3, Amsterdam |
| Projectnummer | 9054 |
| Onderdeel | Tekst t.b.v. reactie ontbrekende gegevens aanvraag omgevingsvergunning |
| Door | INBO / to |
| Datum | 24-04-2013 |

Referentie : OLO dossiernummer 809811

Aanvraag omgevingsvergunning betreft inpandige verbouwing en groot onderhoud van het gebouw Anthony Fokkerweg 3 te Amsterdam.
De aanvraag wordt gedaan in het kader van 'tijdelijke bouw' als onderdeel van de ophanden zijnde nieuwbouw en renovatie van NLR aan de Anthony Fokkerweg 2 te Amsterdam.

Tekst t.b.v. reactie ontbrekende gegevens ten aanzien van :

*A.*
*Artikel 2.2. BB2012, punt 1-e. 'de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen' (blz. 4).*

De van toepassing zijnde afdelingen en artikelen volgens Bouwbesluit 2012 waaraan zal worden voldaan.

**Afdeling 2.8. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie**

**Artikel 2.57. Stookplaats**
n.v.t.

**Artikel 2.58. Schacht, koker of kanaal**
Materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte van tenminste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

**Artikel 2.59. Rookgasafvoer**
Een afvoervoorziening voor rookgas afvoer is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.

**Artikel 2.65. Opstelplaats open verbrandingstoestel**
n.v.t.

**Afdeling 2.9. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook**

**Artikel 2.68. Buitenoppervlak**
n.v.t.

**Artikel 2.71. Dakoppervlak**
n.v.t.

**Artikel 2.76. Binnenoppervlak**

1.
Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht heeft een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de in tabel 2.75 (brandklasse 4. Gelijk aan Euroklasse: brandklasse D bepaald volgens NEN-EN 13501-1) aangegeven brandklasse en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 $m^{-1}$ (Gelijk aan Euroklasse: rookklasse s2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1).

3.
n.v.t.

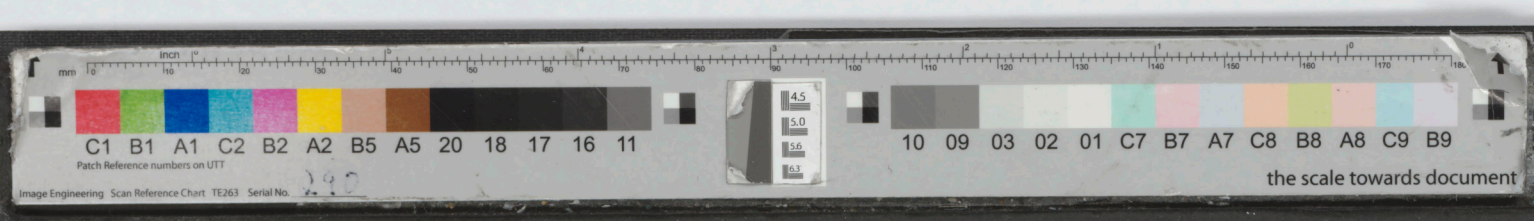

**Artikel 2.77. Buitenoppervlak**
n.v.t.

**Artikel 2.78. Beloopbaar vlak**

1.
In afwijking van artikel 2.76 geldt voor de bovenzijde van de vloer, een trap of een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting van klasse T3 (Gelijk aan Euroklasse: brandklasse $D_{fl}$ bepaald volgens NEN-EN 13501-1) en een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 $m^{-1}$ (Gelijk aan Euroklasse: rookklasse s2 bepaald volgens NEN-EN 13501-1).

2.
n.v.t.

3.
n.v.t.

*B.*
*Verder is in het renvooi niet duidelijk dan wel niet aangegeven wat de opbouw van de scheidingwanden is en evenmin de wbdbo ervan. (voor zover van toepassing). Wij vragen u dit aan te vullen (eventueel apart renvooi)*

E.e.a. volgens bijlage