Detail 1 - 1:200

A	UTN: 4x50Cu (GPLK) 1527641 / T600 B4X50 K5697
	UTN: 4x50Cu (GPLK) 1527655 / 5635 B4X50 5697
	UTN: 4x50Cu (GPLK) 1537663 / 5525 B4X50 K5697
	UTN: 4x50Cu (GPLK) 1524514 / K5697 B4X50 5708
	NTL: 4x150 AL 1527641 TNA/ K5697A B150ALK T600
	NTL: 4x150 AL 1527655 TNA/ K5697A B150ALK K5660
	NTL: 4x150 AL 1537663 TNA/ K5697A B150ALK T451
	NTL: 4x150 AL 1524514 TNA/ K5697A B150ALK K5709A
Z	NTL: AARDE 25 CU

NTL: Aardpen

Let op: aanwezigheid datakabel

NTP: LS-Kast K5697A 0203006

NTL: VM 1537663 5525 B4X50 K5697/ K5697A B150ALK T451

NTL: VM 1524514 K5697 B4X50 5708/ K5697A B150ALK K5709A

Best: 4x50Cu (GPLK) 1524514 / K5697 B4X50 5708

A	Best: 4x50Cu (GPLK) 1527641 / T600 B4X50 K5697
	Best: 4x50Cu (GPLK) 1527655 / 5635 B4X50 5697
Z	Best: 4x50Cu (GPLK) 1537663 / 5525 B4X50 K5697

Verwijderen K5697

NTL: VM 1527641 T600 B4X50 K5697/ K5697A B150ALK T600

NTL: VM 1527655 5635 B4X50 5697/ K5697A B150ALK K5660

Harry Koningsbergerstraat

3 020 335
K5697

Detail 2 - 1:200

NTL: EM 1527655 5635 B4X50 K5634

NTL: EM 1527655 5635 B4X50 K5634

BBS: 4x50Cu (GPLK) 1527655 / 5635 B4X50 K5634

3 020 333
K5634
33/H-33/1

35/H-35/1

A	Best: 4x50Cu (GPLK) 1527666 / K5632 B4X50 K5634
	Best: 4x10Cu+as10 (VO-YMvKasmb) 1527655
Z	Best: 4x50Cu (GPLK) 1527655 / 5635 B4X50 K5634

Harry

Detail 1

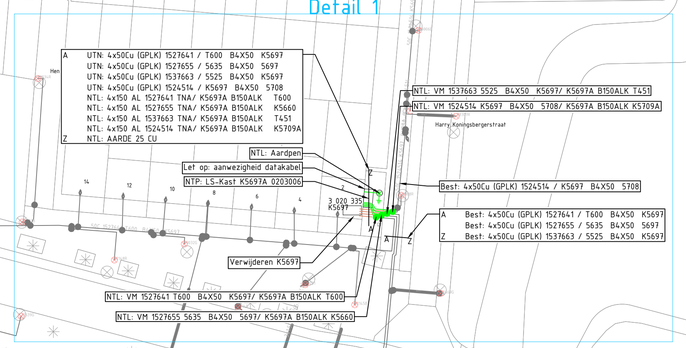

Detail 2

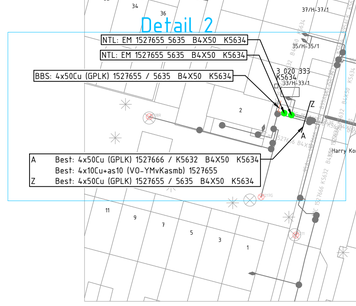

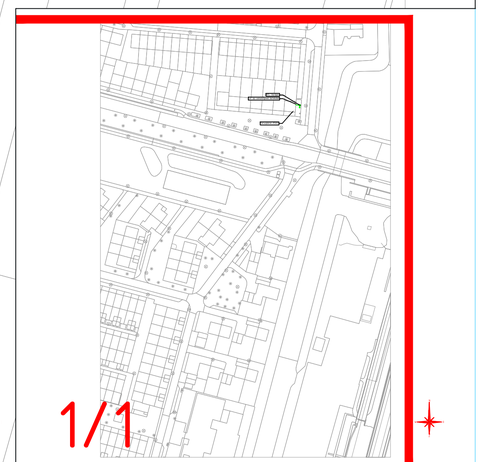

Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V ⎓
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OV
- Mantelbuis

Diepteligging Kabels Openbare Grond
Aansluitkabel = 0,5 meter
Laagspanningskabel (400V) = 0,7 meter
Middenspanningskabel (+- 20kV) = 0,7 - 0,9 meter

- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/IBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)

- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel op rol
- Kwelscherm
- Nutsaansluiting
- Krimpdop
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

Vervangen K5697 voor de K5697A

Beheerkaart :	
Datum	: 13-3-2026
Status	: Uitvoering
Schaal	: 1:500
Discipline	: E-LS
Blad nr: 1/1	Formaat: A1
CS nr:	0335644
Regio:	NHZ & Rijnland - IPZ
Case nr:	0335644

Liander — onderdeel van alliander

Gemeente: Amsterdam
Get. 5.1, 2, e — Datum: 13-03-2026
Wijz. A : — Datum: — Par.:
Wijz. B : — Datum: — Par.:
Wijz. C : — Datum: — Par.:
Engineer : 5.1, 2, e — Tel. nr 5.1, 2, e