

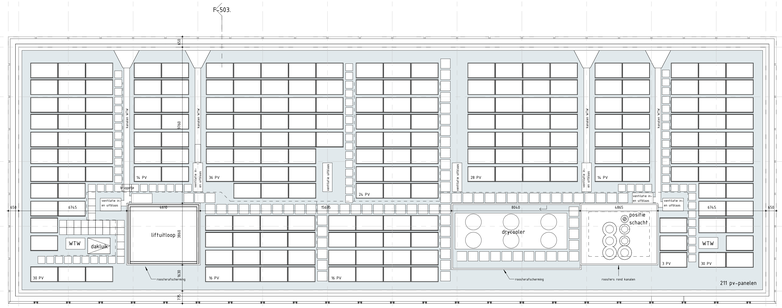

RENVOOI

MATERIALEN

- beton
- lichte wand woningscheidender/ commerciële scheidende ruimte
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- isolatie
- houtskeletbouw wand
- lage begroeiing
- houten dak
- grint

Dak Rc=6,3 m2.K/W
Gevel Rc=4,5 m2.K/W
Vloer Rc=4,5 m2.K/W

SYMBOLEN

- deur zelfsluitend
- 30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN300); conform rode stippellijn
- 60 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN300); conform groene stippellijn
- Pb deuren in vluchtrichting voorzien van paniekbeslag
- Le deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen (in vluchtrichting)
- EI 60 meldlijn Stookplaat-ref
- 4 kg brandslanghaspel
- 9 kg brandblusser
- BMF brandmeldpaneel
- DBL droge bluskoeling
- droge bluskoeling aansluiting

- De bouwconstructie biedt een brandweerstand tot bezweken van 120 minuten.
- De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bestaan een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheiding.
- Het brandwerend scheidingsplan volgens DGMR bouwkundig rapportage bouwfysisch adviseur.
- De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van aan de van aan de desbetreffende wand of vloer.
- De gewrkte brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, vloeren etc. is/wordt aangetoond d.m.v. een geldig rapport
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 5m boven het maaiveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 21m aan brandklasse B.
- Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 klasse 1.
- Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een ander soortgelijk brandcompartiment aan meer dan een brandcompartiment of rookbrandcompartiment met een invendige doorsnede groter dan 0,05m², voldoet over een derde van tenminste 0,5m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2.
- Brandslanghaspels/hoofdstraten volgens specifieke installatie adviseur
- Constructies volgens opgeschrekeningen constructeur
- Sprinklerinstallatie volgens opgeschrekeningen installatie adviseur
- Brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren volgens bouwfysisch adviseur.
- De aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, vertrekfunctien en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief hiftuitgangsbreedten per gebruiksfunctie opgeschrekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur
- Blok B en C zijn voorzien van een brandweerlift
- Het inddingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding volgens opgeschrekeningen installatie adviseur
- Het inddingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren volgens opgeschrekeningen installatie adviseur
- Voor de gasinstallatie volgens opgeschrekeningen installatie adviseur en opgeschrekeningen installatie adviseur
- Voor sprinklerinstallatie volgens opgeschrekeningen installatie adviseur
- Voor rookafvoerovenzening en -verlichting volgens opgeschrekeningen installatie adviseur
- FDS, t = 600/480'
- Raadpraglen industrieel waarlgegeven
- Dagsluitenmaatregelen volgens opgeschrekeningen R-520
- Dagsluitenmaatregelen volgens opgeschrekeningen bouwfysisch adviseur

- Hitwerendheid conform afdeling 2.15
- Waterspinale conform artikel 3.27
- Ventilatie van verblijfsgebieden conform afdeling 3.11
- Kering van vocht conform afdeling 3.5
- Luchtdichtheid conform artikel 5.4 Luchtsluisvestibule
- Waterdichtheid conform artikel 15 Kering van vocht
- Vloerafscheiding conform afdeling 2.3
- Trappen conform afdeling 2.5

Opdrachtgever
MRP Development

Project
Blokken B & C

Onderdeel
Plattegrond 7e verdieping

Tekeningnummer
P-509

Werknummer	Schaal	Formaat	Fase	Status
2018040	1 : 100	A0++	OV	Definitief

VenhoevenCS Regio Amstelland Postbus 1613 1180 BP Amstelveen T 020 6406 6555 F - info@venhoevencs.nl

28.11.2019

.CS www.VenhoevenCS.nl