
20.

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

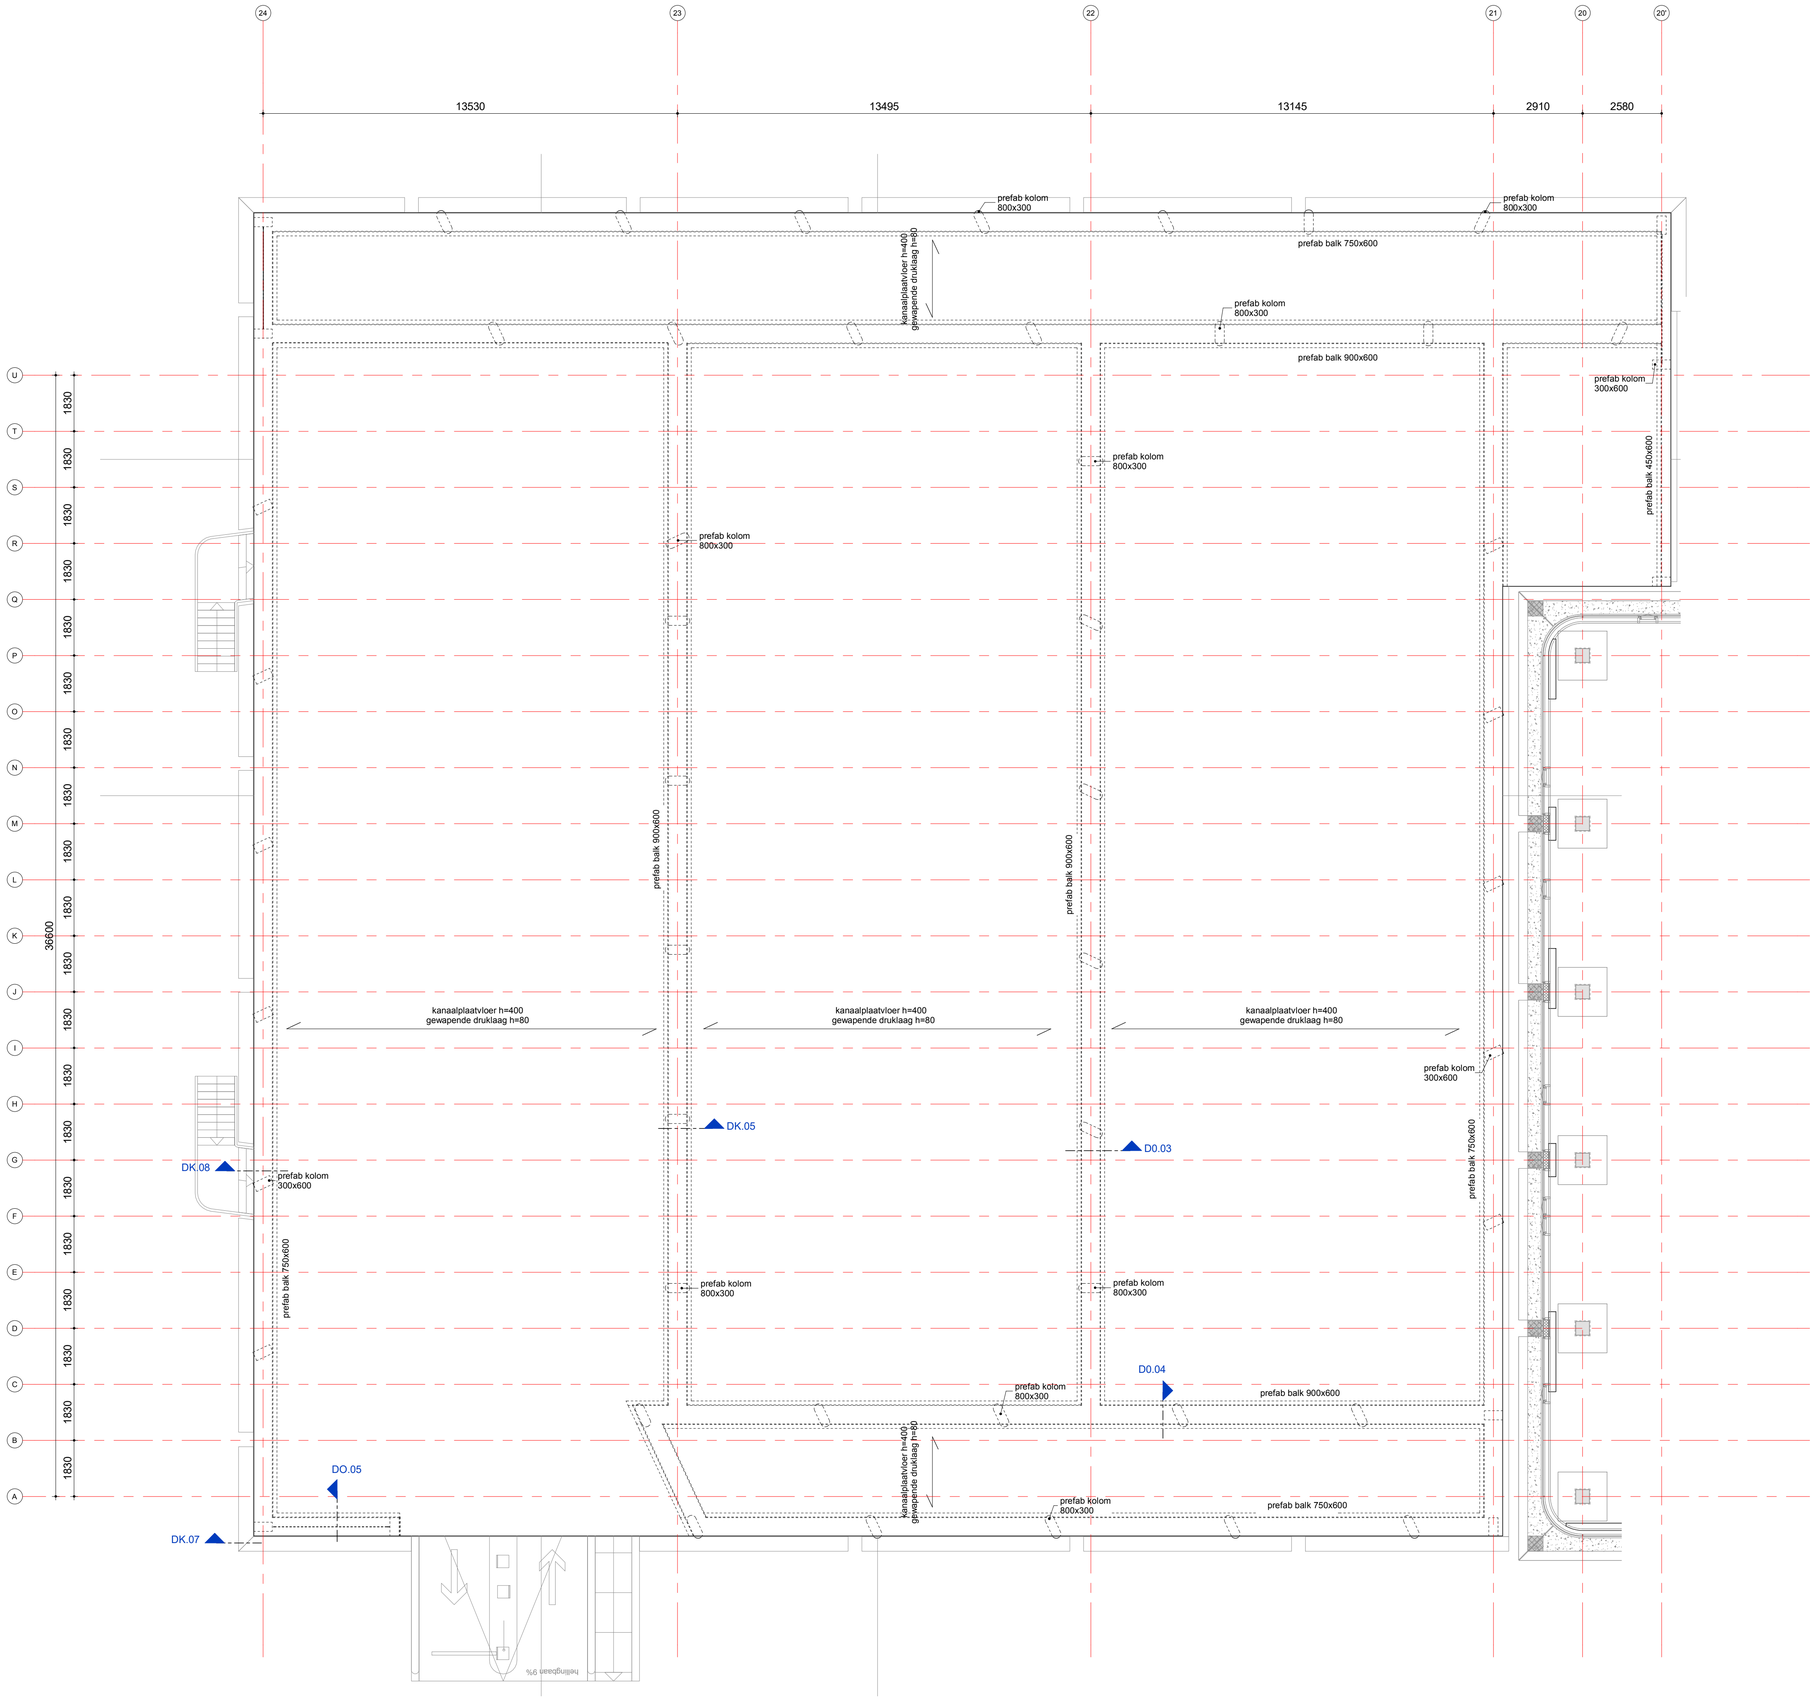

algemene staalgegevens

van toepassing: NEN-EN 1993

staalkwaliteit	: **S355 liggers** **S355 kolommen**
bouten	: **kwaliteit 8.8 aantal vlgs leverancier**
ankers, draadeinden	: **vlgs staalleverancier**
lassen	: **a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal	:
behandeling staal	:

voorwaarden:
- hulpstaal t.b.v. bevestiging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8148 100_bind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab

= beton, in het werk gestort

= overspanningsrichting vloer

datum 30-04-2021 | fase AO | status Definitief

project
VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM

architect
V8 ARCHITECTS ROTTERDAM


opdrachtgever
G&S VASTGOED

begane grond parking

VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS

schaal 1:100 | formaat A1 | ordernr. 9120-000 | projectleider 10.2.6 | getekend 10.2.6 | akkoord 10.2.6 | bouwdeel | fase A00 | niveau 00 | volgnr. 002 | revisie

www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl

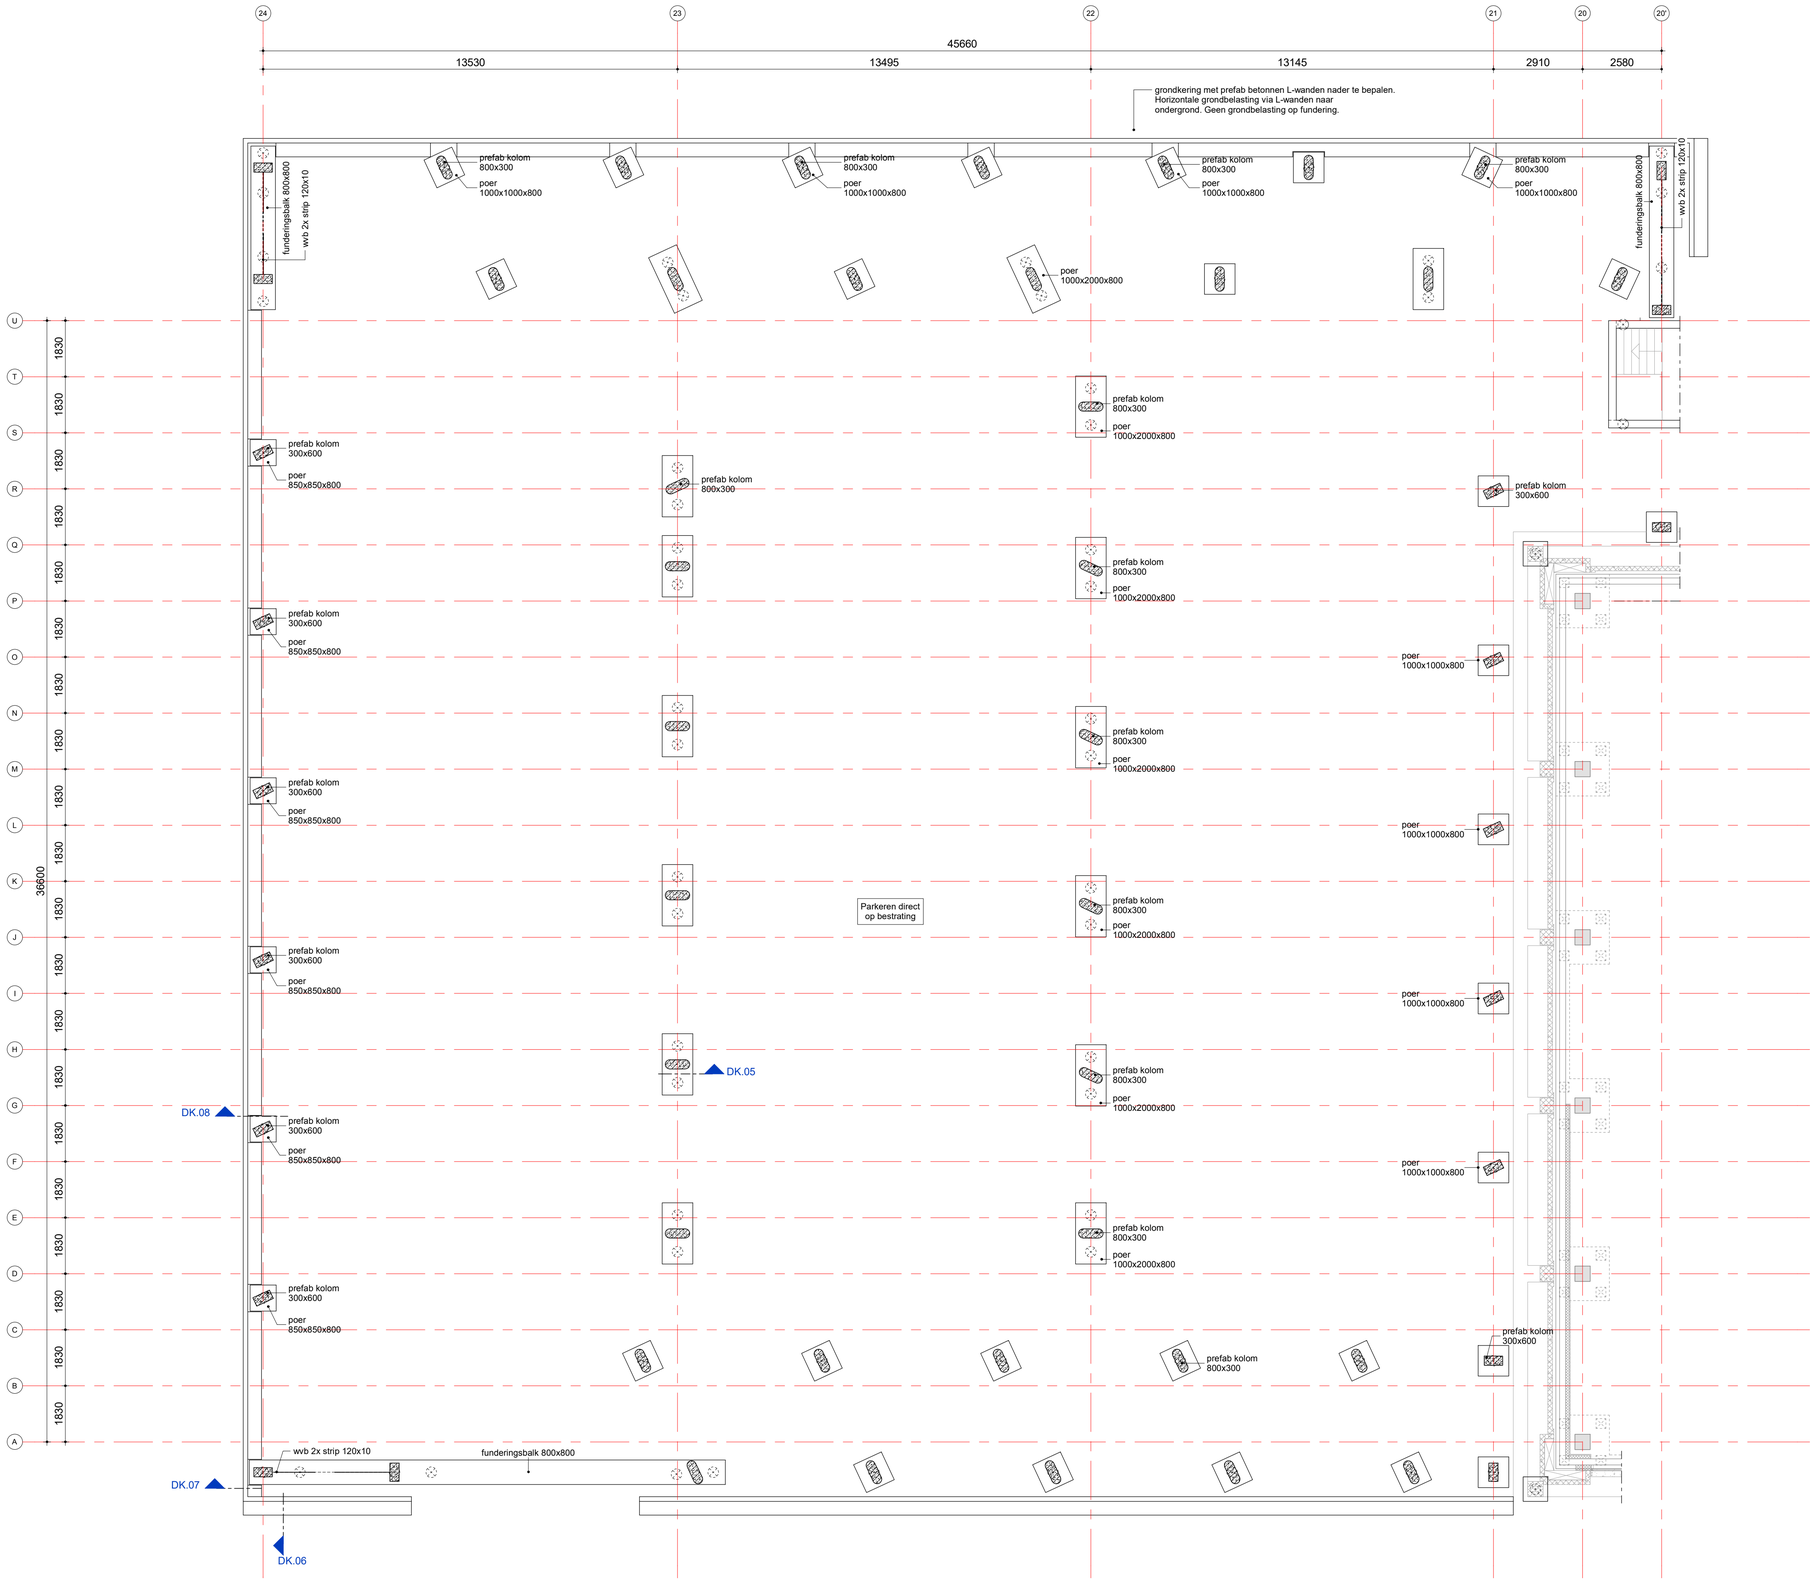

Nr. 21

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Betonkwaliteit poeren: C35/45

Dwarskracht op palen: 50 kN
Paaldraagvermogen: 1000 kN (onder voorbehoud, paaldraagvermogen te controleren na ontvangst definitief funderingsadvies)

algemene staalgegevens

van toepassing: NEN-EN 1993

staalkwaliteit : **S355 liggers**
S355 kolommen

bouten : **kwaliteit 8.8 aantal vlgs leverancier**
ankers, draadeinden : **vlgs staalleverancier**
lassen : **a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal :
behandeling staal :

voorwaarden:
- hulpstaal t.b.v. bevestiging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8148 100_bind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab
= beton, in het werk gestort
= overspanningsrichting vloer

datum 30-04-2021 fase AO status Definitief

project
VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM

architect
V8 ARCHITECTS ROTTERDAM

opdrachtgever
G&S VASTGOED

VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS


souterrain parking

schaal 1:100
formaat A1
ordenr. 9120-000

projectleider 10.2.6
getekend 10.2.6
bouwdeel
fase A0 niveau K1 volgnr. 002
akkoord 10.2.6
revisie

www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

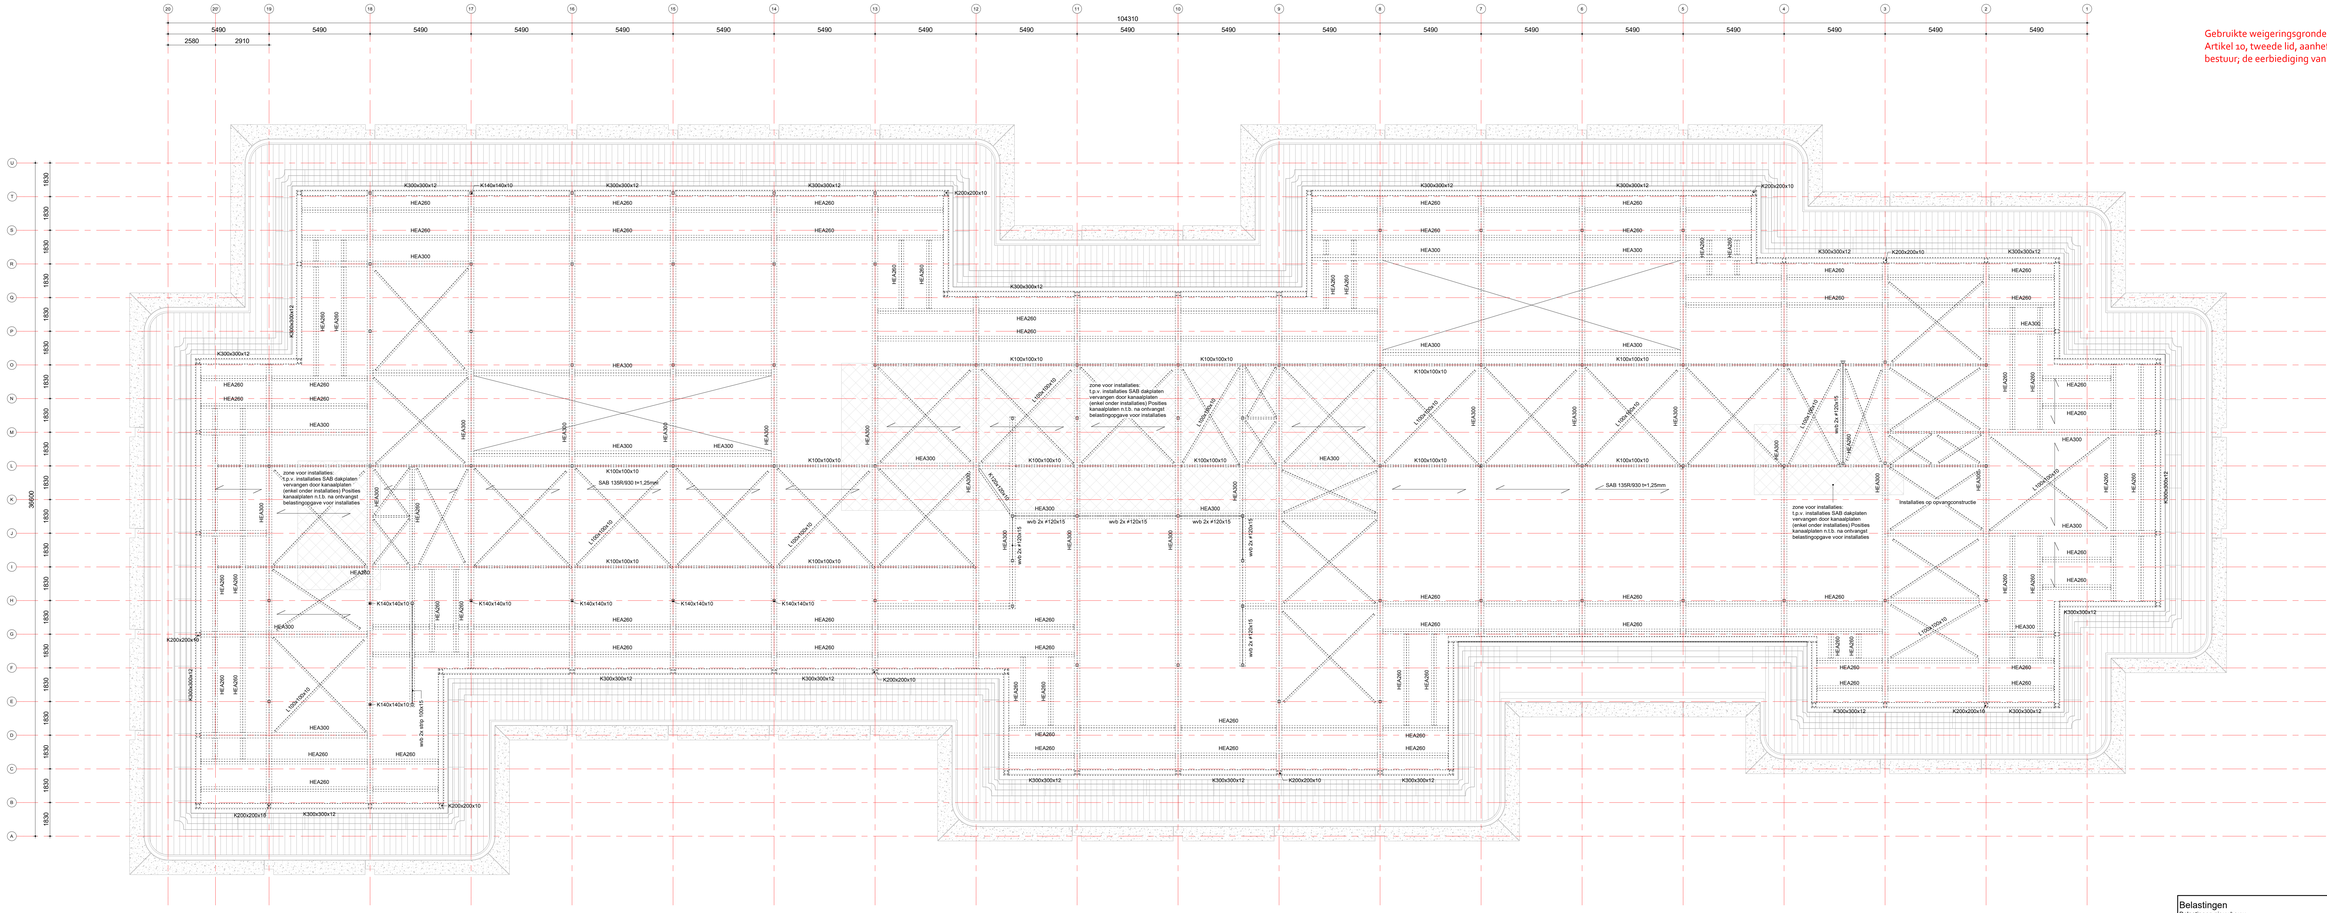

Belastingen

Belastingen nieuwbouw
isolatie + dakbedekking 0,3 kN/m²
installaties 1,0 kN/m²
variabel 0,56 kN/m² (lokaal 1,0 kN/m²)

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

BESTAANDE CONSTRUCTIE IN HET WERK OP TE METEN

t.p.v. sparingen in stalen dakplaten raveelstaal aanbrengen

algemene staalgegevens

van toepassing NEN-EN 1993

staalkwaliteit : **S355 liggers**
S355 kolommen

bouten : **kwaliteit 8.8 aantal vgs leverancier**
ankers, draadeinden : **vgs staalleverancier**
lassen : **a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal :
behandeling staal :

voorwaarden:
- hulpstaal t.b.v. bevestiging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8148 100_bind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab
= beton, in het werk gestort
= overspanningsrichting vloer

B	30-04-2021	Tekeningen aangepast i.v.m. wijzigingen architect	SHE
A	23-12-2020	4e verdieping en dak gewijzigd naar laatste stand van zaken	

datum 17-12-2020 | tek. AO | status Definitief

project: VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM
opdrachtgever: V8 ARCHITECTS ROTTERDAM
aannemer/gww: G&S VASTGOED
onderdeel: dak


VAN ROSSUM RAADGEVEND INGENIEURS

schaal 1:100 | projectleider SHE | 10.2.0
formaat 841x1400 | gekeurd AO
ordenr. 9120-000 | bouwdeel | type | domein | volgnr | revisie
A 0 0 5 0 0 1 | B

www.vanrossumbv.nl | info@vanrossumbv.nl

Nr. 23

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

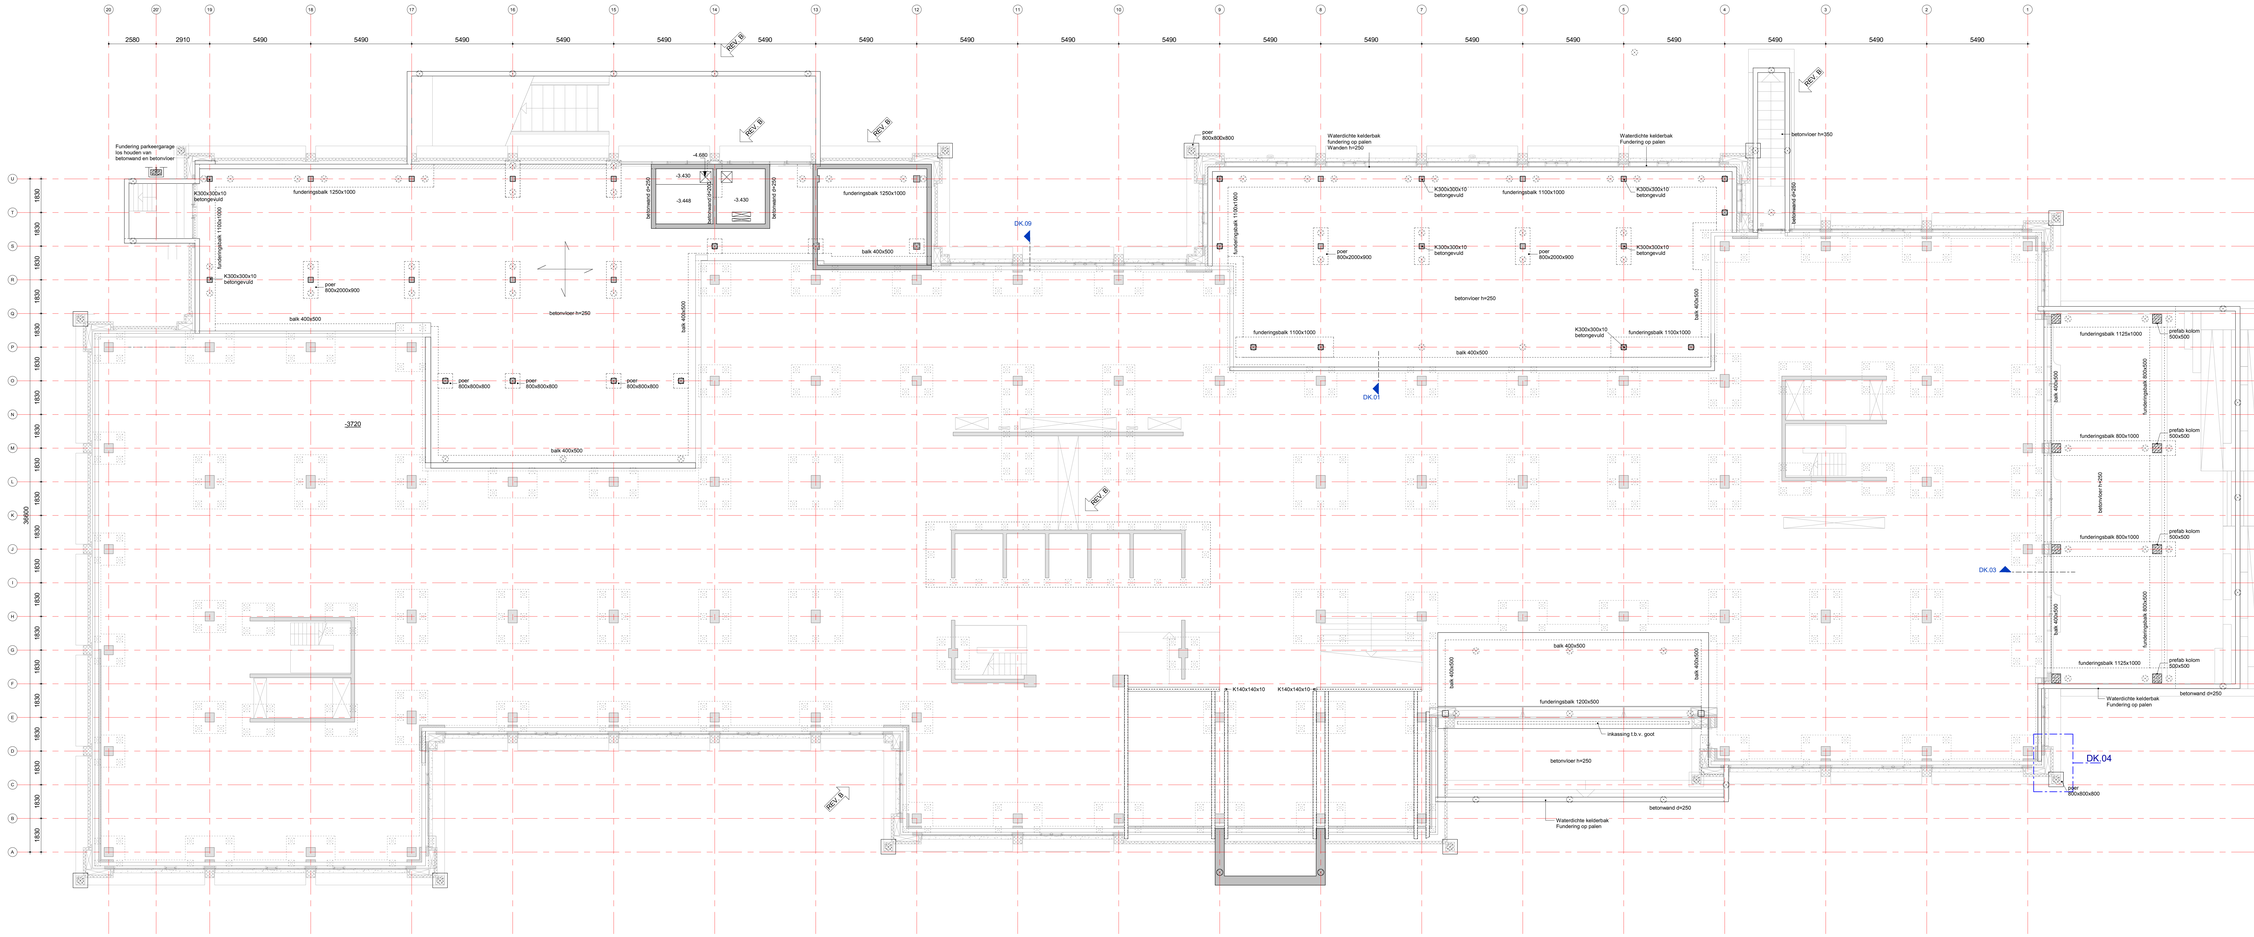

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

BESTAANDE CONSTRUCTIE IN HET WERK OP TE METEN

algemene staalgegevens

van toepassing: NEN-EN 1993

staalkwaliteit	: **S355 liggers**
	S355 kolommen
bouten	: **kwaliteit 8.8 aantal vigs leverancier**
ankers, draadeinden	: **vigs staalleverancier**
lassen	: **a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal	:
behandeling staal	:

voorwaarden:
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8148 100_bind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab

= beton, in het werk gestort

= overspanningsrichting vloer

B	30-04-2021	Tekeningen aangepast i.v.m. wijzigingen architect SHE
A	23-12-2021	4e verdieping en dak gewijzigd naar laatste stand van zaken

datum 17-12-2020 fase AO status Definitief

project
VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM

architect
V8 ARCHITECTS ROTTERDAM

opdrachtgever
G&S VASTGOED


souterrain

VAN ROSSUM RAADGEVEND INGENIEURS

schaal 1:100
formaat 841x1400
ordernr. 9120-000
projectleider NvdB
getekend JMV
gecontr. AOK
tekeningnr. A O K 1 0 0 1
revisie B

www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl

Nr. 24
Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

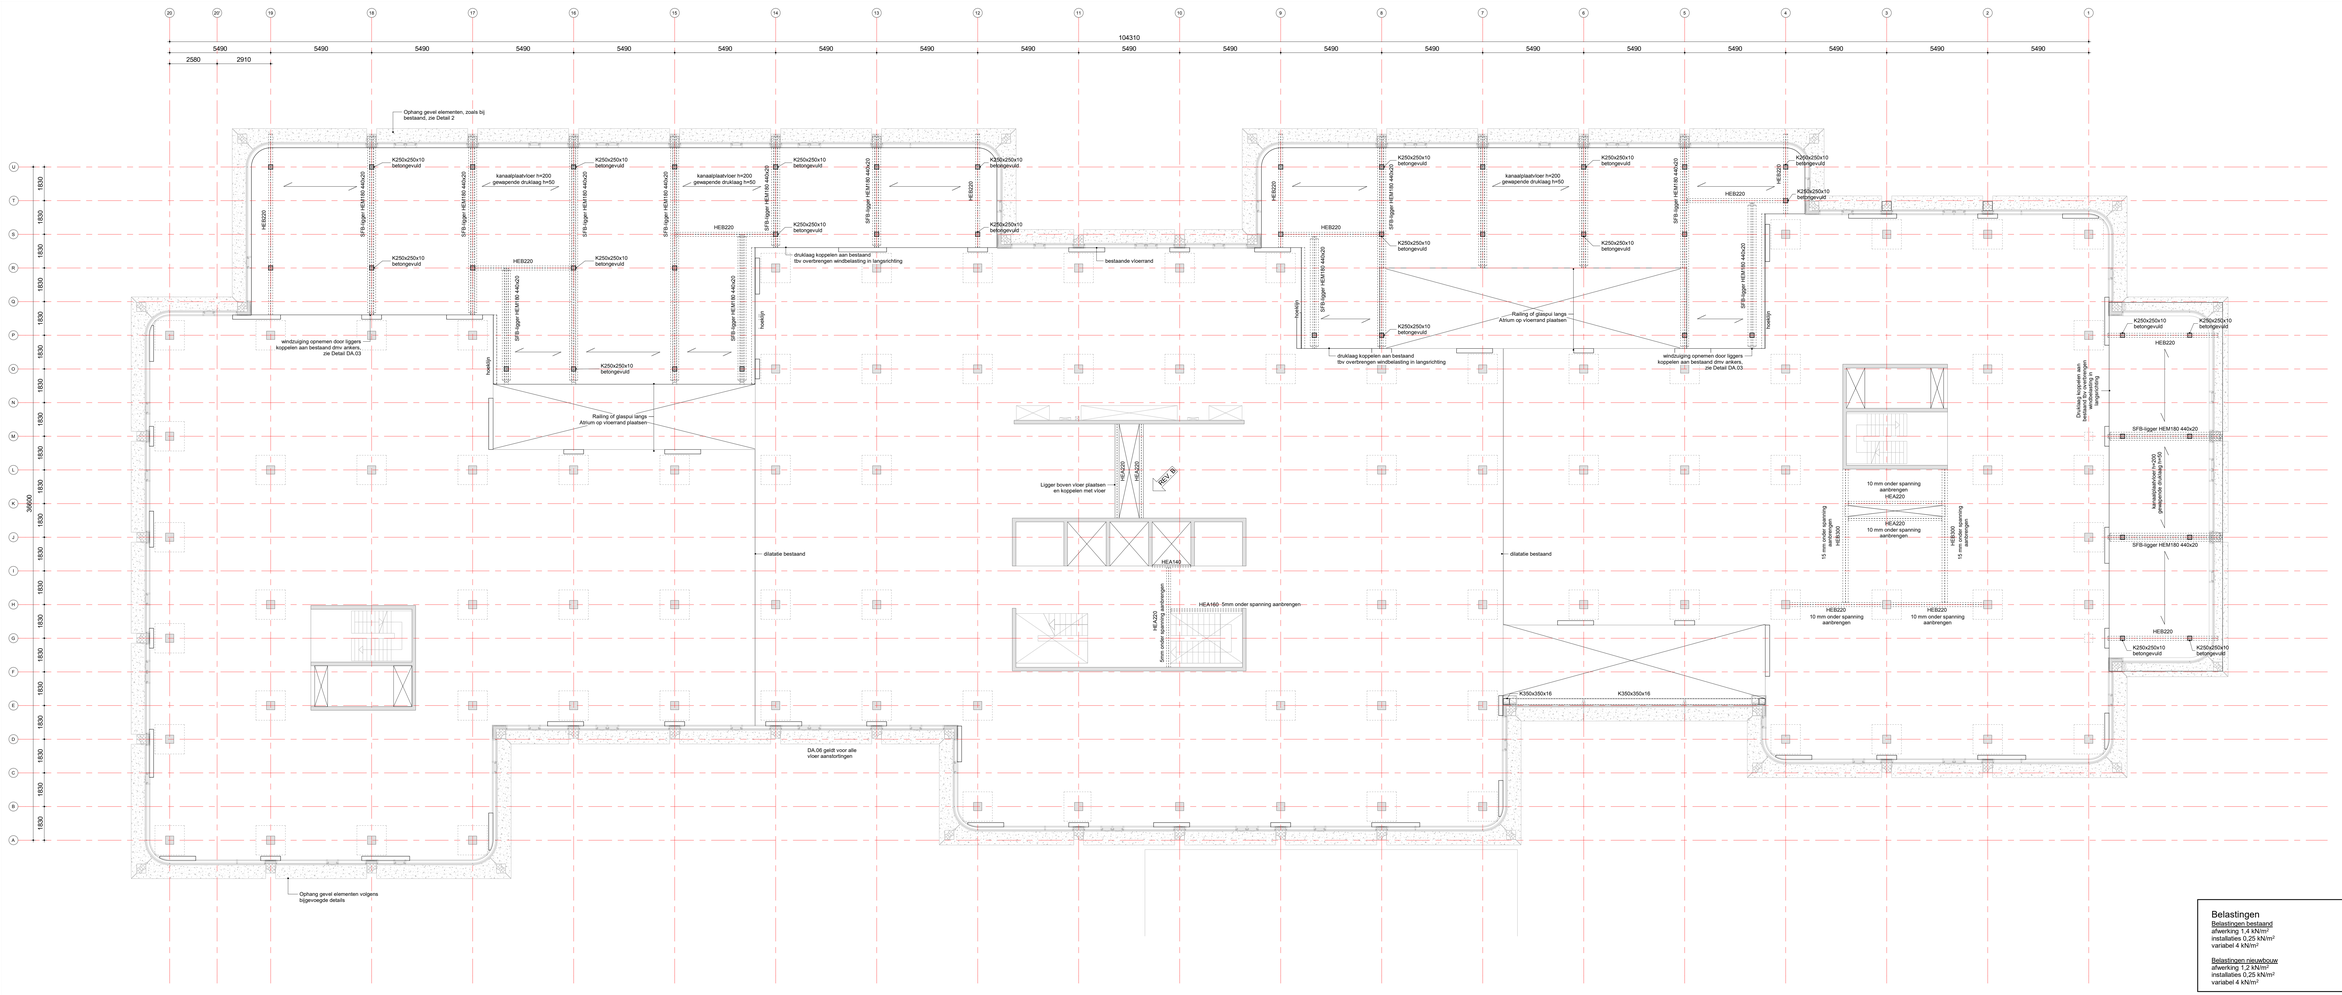

Belastingen

Belastingen bestaand
afwerking 1,4 kN/m²
installaties 0,25 kN/m²
variabel 4 kN/m²

Belastingen nieuwbouw
afwerking 1,2 kN/m²
installaties 0,25 kN/m²
variabel 4 kN/m²

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

BESTAANDE CONSTRUCTIE IN HET WERK OP TE METEN

algemene staalgegevens

van toepassing NEN-EN 1993

staalkwaliteit	:	**S355 liggers** **S355 kolommen**
bouten	:	**kwaliteit 8.8 aantal vgs leverancier**
ankers, draadeinden	:	**vgs staalleverancier**
lassen	:	**a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal	:	
behandeling staal	:	

voorwaarden:
- hulpstaal t.b.v. bevestiging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8148 100_blind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab
= beton, in het werk gestort
= overspanningsrichting vloer

B	30-04-2021	Tekeningen aangepast i.v.m. wijzigingen architect	SHE
A	23-12-2021	4e verdieping en dak gewijzigd naar laatste stand van zaken	

datum 17-12-2020 | fase AO | status Definitief

project: VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM
architect: V8 ARCHITECTS ROTTERDAM
aannemer/adviseur: G&S VASTGOED

VAN ROSSUM RAADGEVEND INGENIEURS

2e verdieping


schaal 1:100 | papierformaat A1 | gewijzigd | bouwdeel | fase | doelnr. | volgnr. | versie
841x1400 | 9120-000 | A0 0 2 0 0 1 | B

10.2.6

www.vanrossumbv.nl | info@vanrossumbv.nl

Nr. 25

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

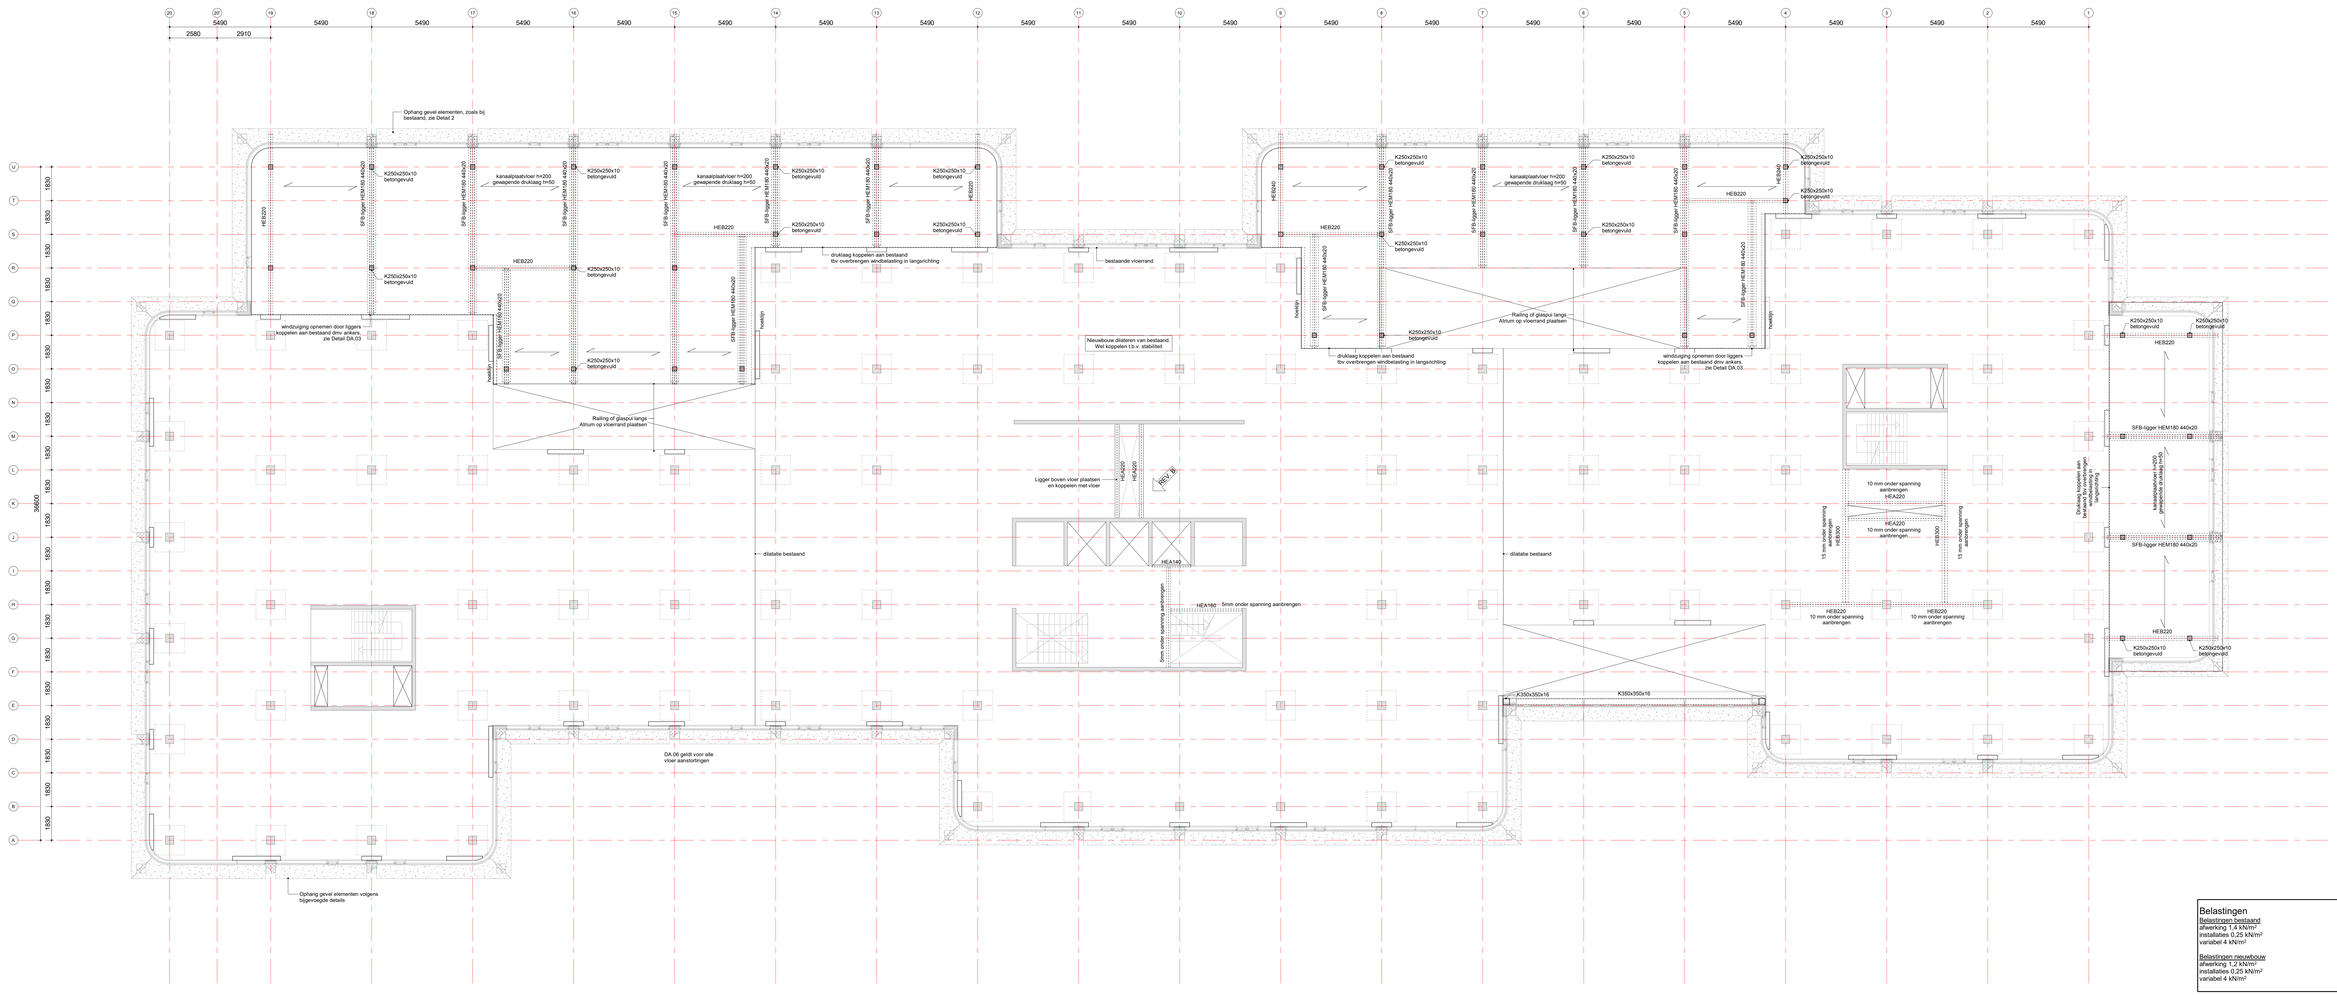

Belastingen

Belastingen bestaand
afwerking 1,4 kN/m²
installaties 0,25 kN/m²
variabel 4 kN/m²

Belastingen nieuwbouw
afwerking 1,2 kN/m²
installaties 0,25 kN/m²
variabel 4 kN/m²

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

BESTAANDE CONSTRUCTIE IN HET WERK OP TE METEN

algemene staalgegevens

van toepassing NEN-EN 1993

staalkwaliteit	:	**S355 liggers** **S355 kolommen**
bouten	:	**kwaliteit 8.8 aantal vgs leverancier**
ankers, draadeinden	:	**vgs staalleverancier**
lassen	:	**a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal	:	
behandeling staal	:	

voorwaarden:
- hulpstaal t.b.v. bevestiging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8148 100_bind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab

= beton, in het werk gestort

= overspanningsrichting vloer

B	30-04-2021	Tekeningen aangepast i.v.m. wijzigingen architect SHE
A	23-12-2020	4e verdieping en dak gewijzigd naar laatste stand van zaken

datum 17-12-2020 fase AO status Definitief

project: VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM
architect: V8 ARCHITECTS ROTTERDAM
aannemer/leverancier: G&S VASTGOED

3e verdieping


schaal 1:100
formaat 841x1400
tekening 9120-000

constructie: [redacted]
gebouwdeel: [redacted]
fase: [redacted] revisie: [redacted] volgnr: A00 3001
versie: B

VAN ROSSUM RAADGEVEND INGENIEURS
www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl

Nr. 26

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

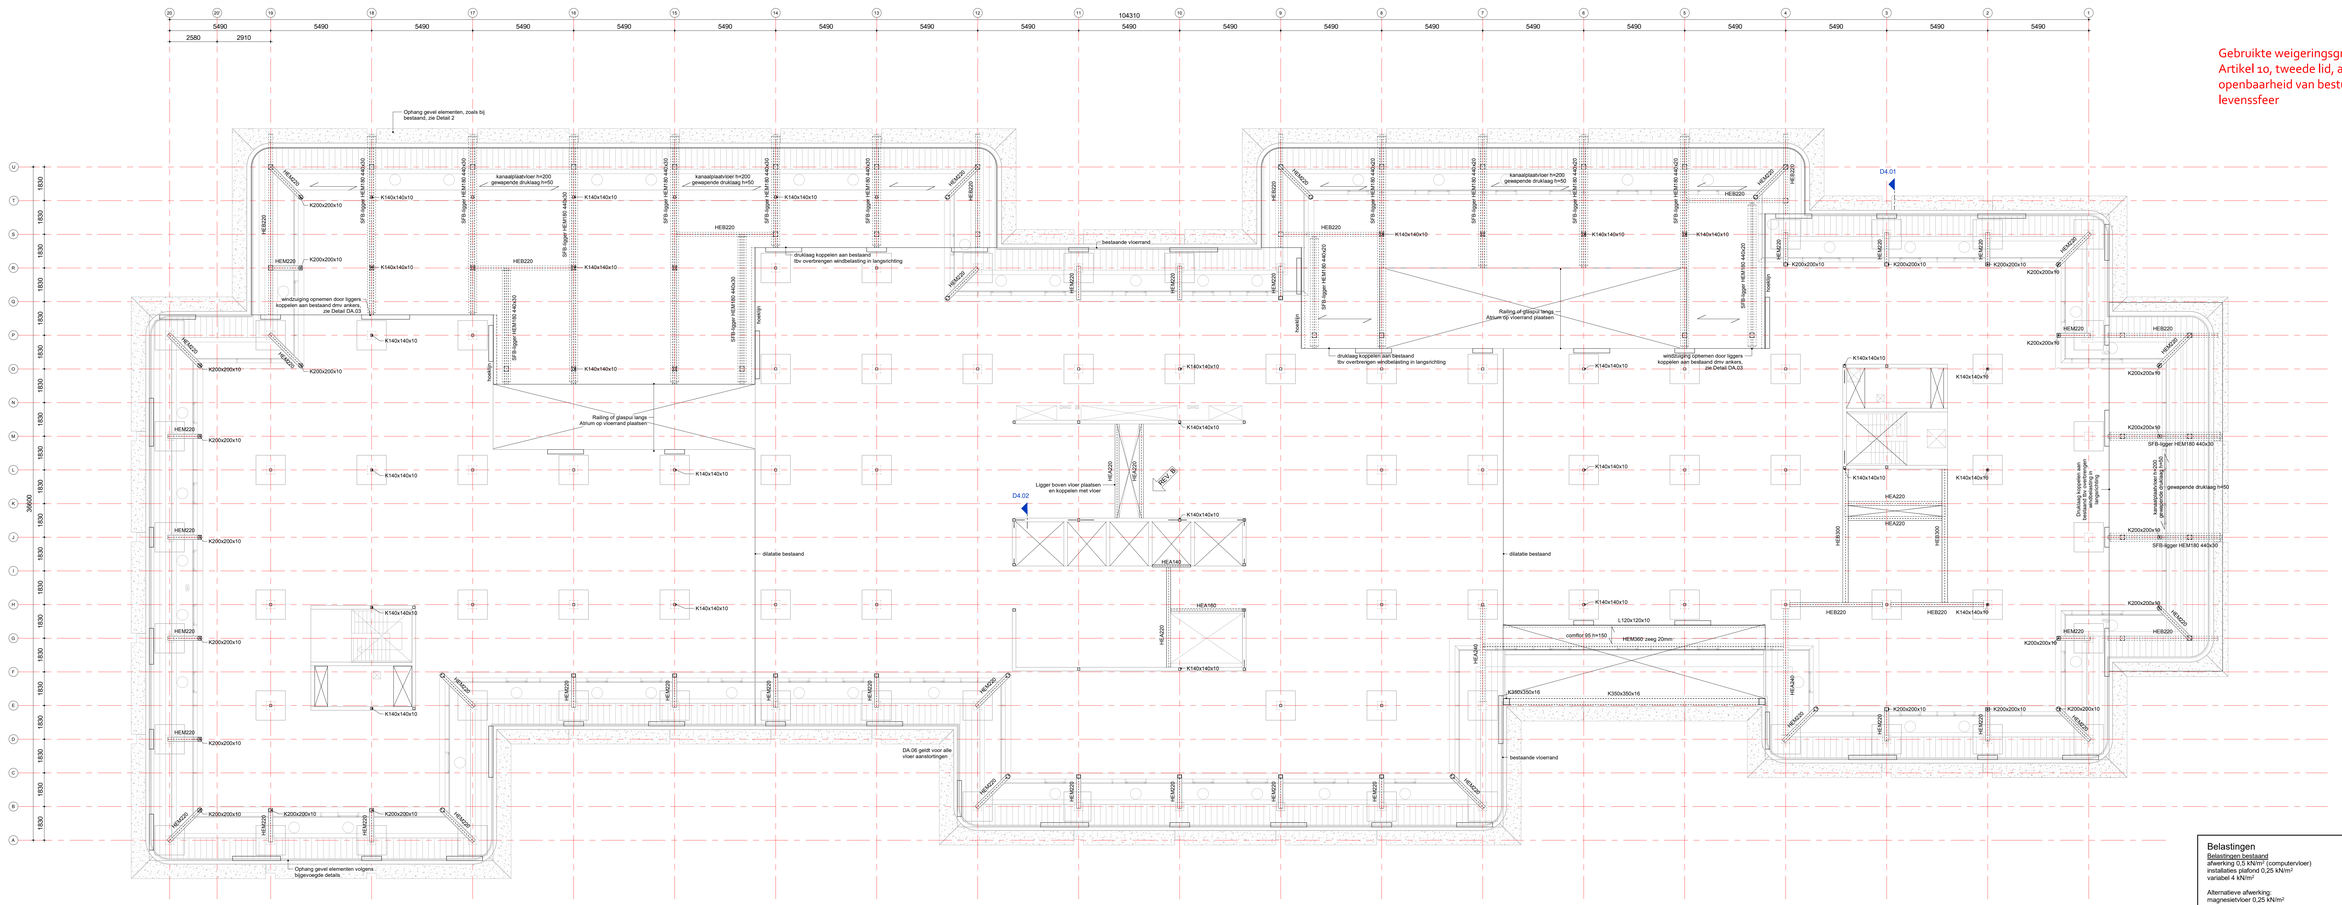

algemene staalgegevens

van toepassing: NEN-EN 1993

staalkwaliteit	:	**S355 liggers** **S355 kolommen**
bouten	:	**kwaliteit 8.8 aantal vlgs leverancier**
ankers, draadeinden	:	**vlgs staalleverancier**
lassen	:	**a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal	:	
behandeling staal	:	

voorwaarden:
- hulpstaal t.b.v. bevestiging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8146 100_bind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab
= beton, in het werk gestort
= overspanningsrichting vloer

B	30-04-2021	Tekeningen aangepast i.v.m. wijzigingen architect	SHE
A	23-12-2021	4e verdieping en dak gewijzigd naar laatste stand van zaken	

datum: 17-12-2020 fase: AO status: Definitief

project: VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM
opdrachtgever: V8 ARCHITECTS ROTTERDAM
constructeur: GAS VASTGOED
4e verdieping


VAN ROSSUM RAADGEVEND INGENIEURS

schaal: 1:100
formaat: 841x1400
project: 9120-000
projectfase: DEFINITIEF
gedetailleerd: gecontroleerd:
bouwdeel: Type: A004001 volgnr: 001 versie: B

www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl

Nr. 27

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiedinging van de persoonlijke levenssfeer

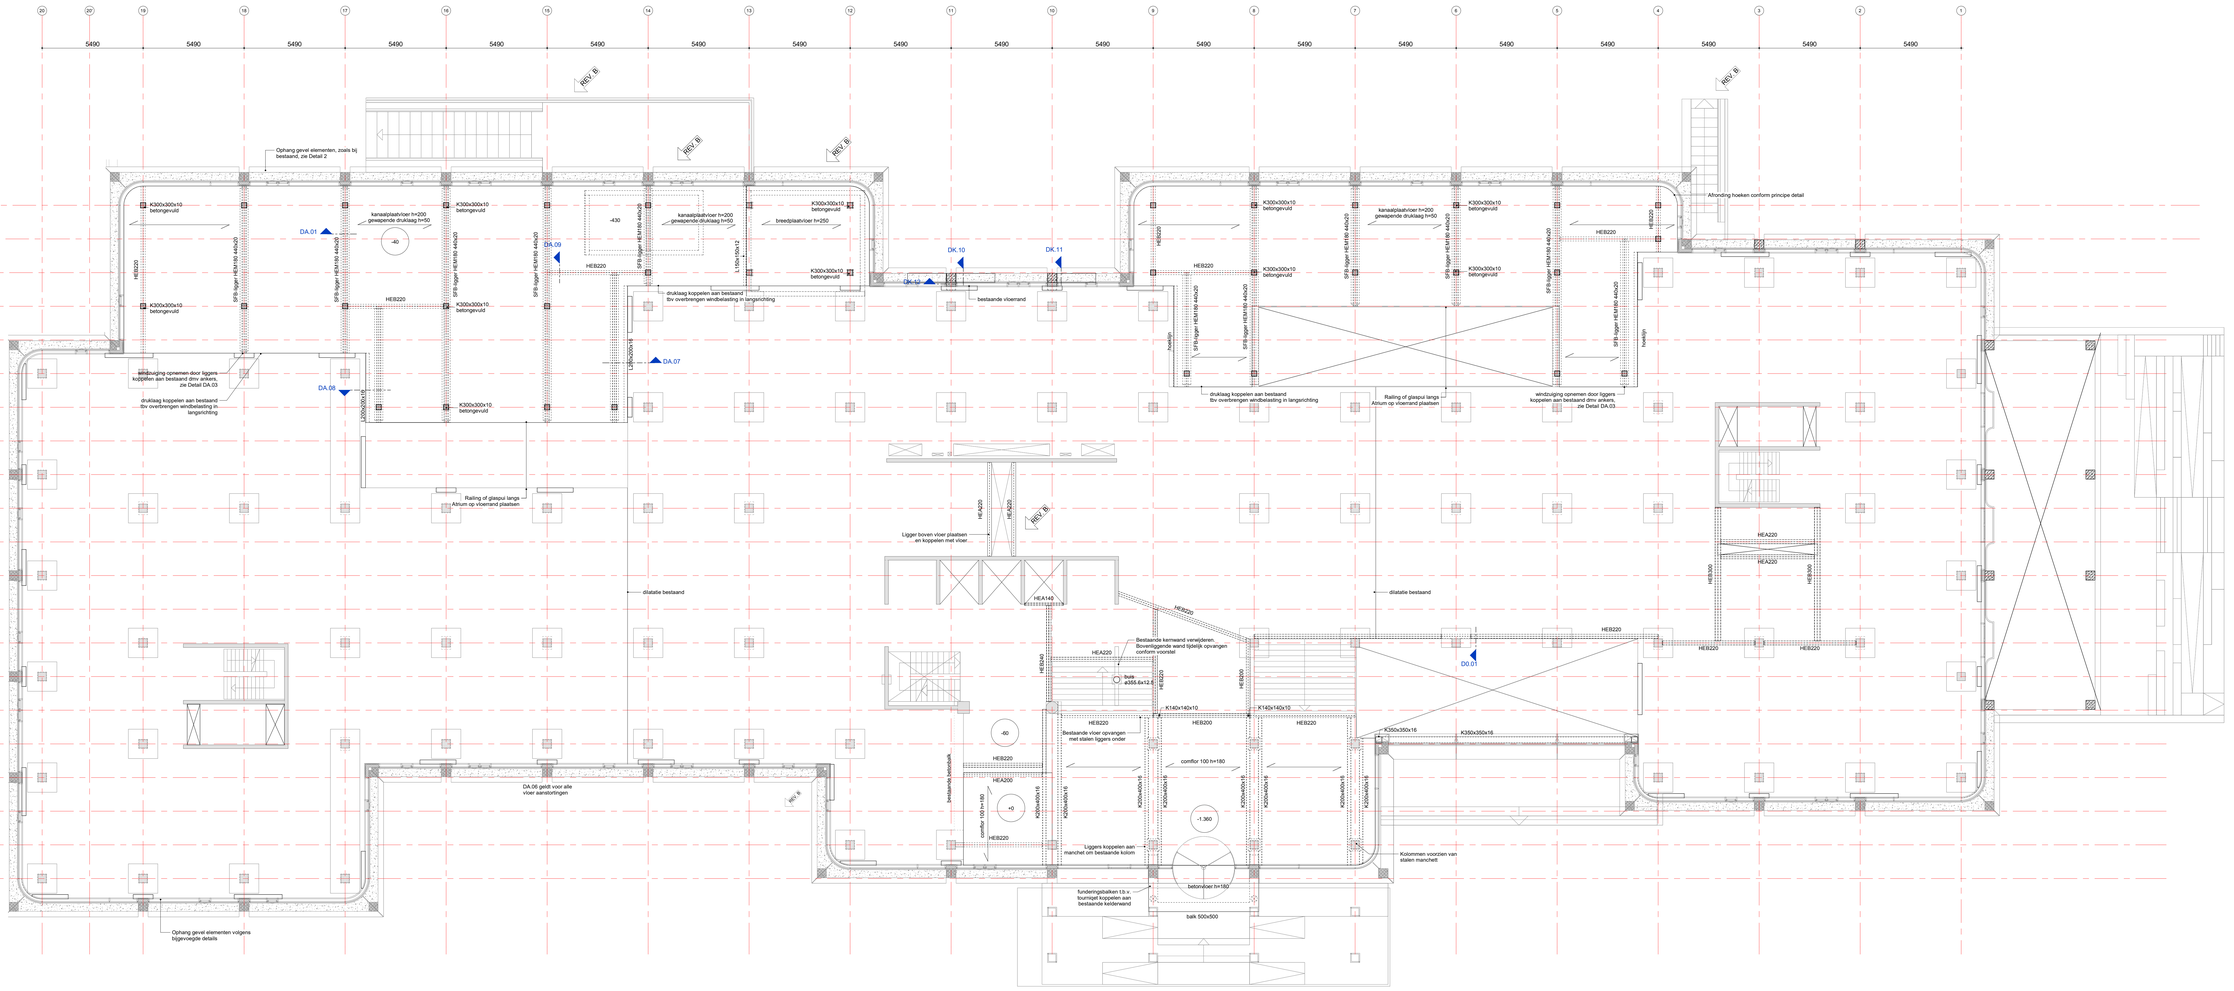

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

BESTAANDE CONSTRUCTIE IN HET WERK OP TE METEN

algemene staalgegevens

van toepassing NEN-EN 1993

staalkwaliteit : **S355 liggers**
S355 kolommen

bouten : **kwaliteit 8.8 aantal vigs leverancier**
ankers, draadeinden : **vigs staalleverancier**
lassen : **a = 4 mm min. of 0,55 x dikte van de aangelaste dunste plaat**
opleggingen staal :
behandeling staal :

voorwaarden:
- hulpstaal t.b.v. bevestging kozijnen, gevelbeplating, etc. niet aangegeven
- tijdelijke stabiliteit tijdens uitvoering ter uitwerking aannemer
- THQ- en/of THQa-liggers tijdens montage (t.p.v. de oplegging van de vloer) tijdelijk, tot aan het uitharden van beton van de aansluitende vloer, onderstempelen.

opmerkingen:

algemene opmerkingen

Peil - 0,0 = 2500+NAP;
alle maten in mm;
gebruikte bouwkundige onderleggers:
V8148 100_bind 20201217

Brandwerendheid/brandwerend beschermen hoofddraagconstructie: 60 min.
Brandwerendheid/brandwerend beschermen constructie parkeergarage: 30 min.

SFB-liggers onderstempelen tijdens bouwfase
Nieuwbouw dilateren van bestaand, enkel koppelen t.b.v. stabiliteit

renvooi

= beton, prefab

= beton, in het werk gestort

= overspanningsrichting vloer

B	30-04-2021	Tekeningen aangepast i.v.m. wijzigingen architect	SHE
A	23-12-2021	4e verdieping en dak gewijzigd naar laatste stand van zaken	

datum 17-12-2020 fase AO status Definitief

project VILLA STRAWINSKY AMSTERDAM

opdrachtgever V8 ARCHITECTS ROTTERDAM

aannemer G&S VASTGOED


begane grond

VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS

schaal 1:100
formaat 841x1400
project 9120-000
bouwdeel
tekeningnr. A 0 0 0 0 0 1
wijziging B
gecontroleerd
gekeurd
gekeurd 10.2.6

www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl

Gebruikte weigeringsgronden:
Artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur; de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

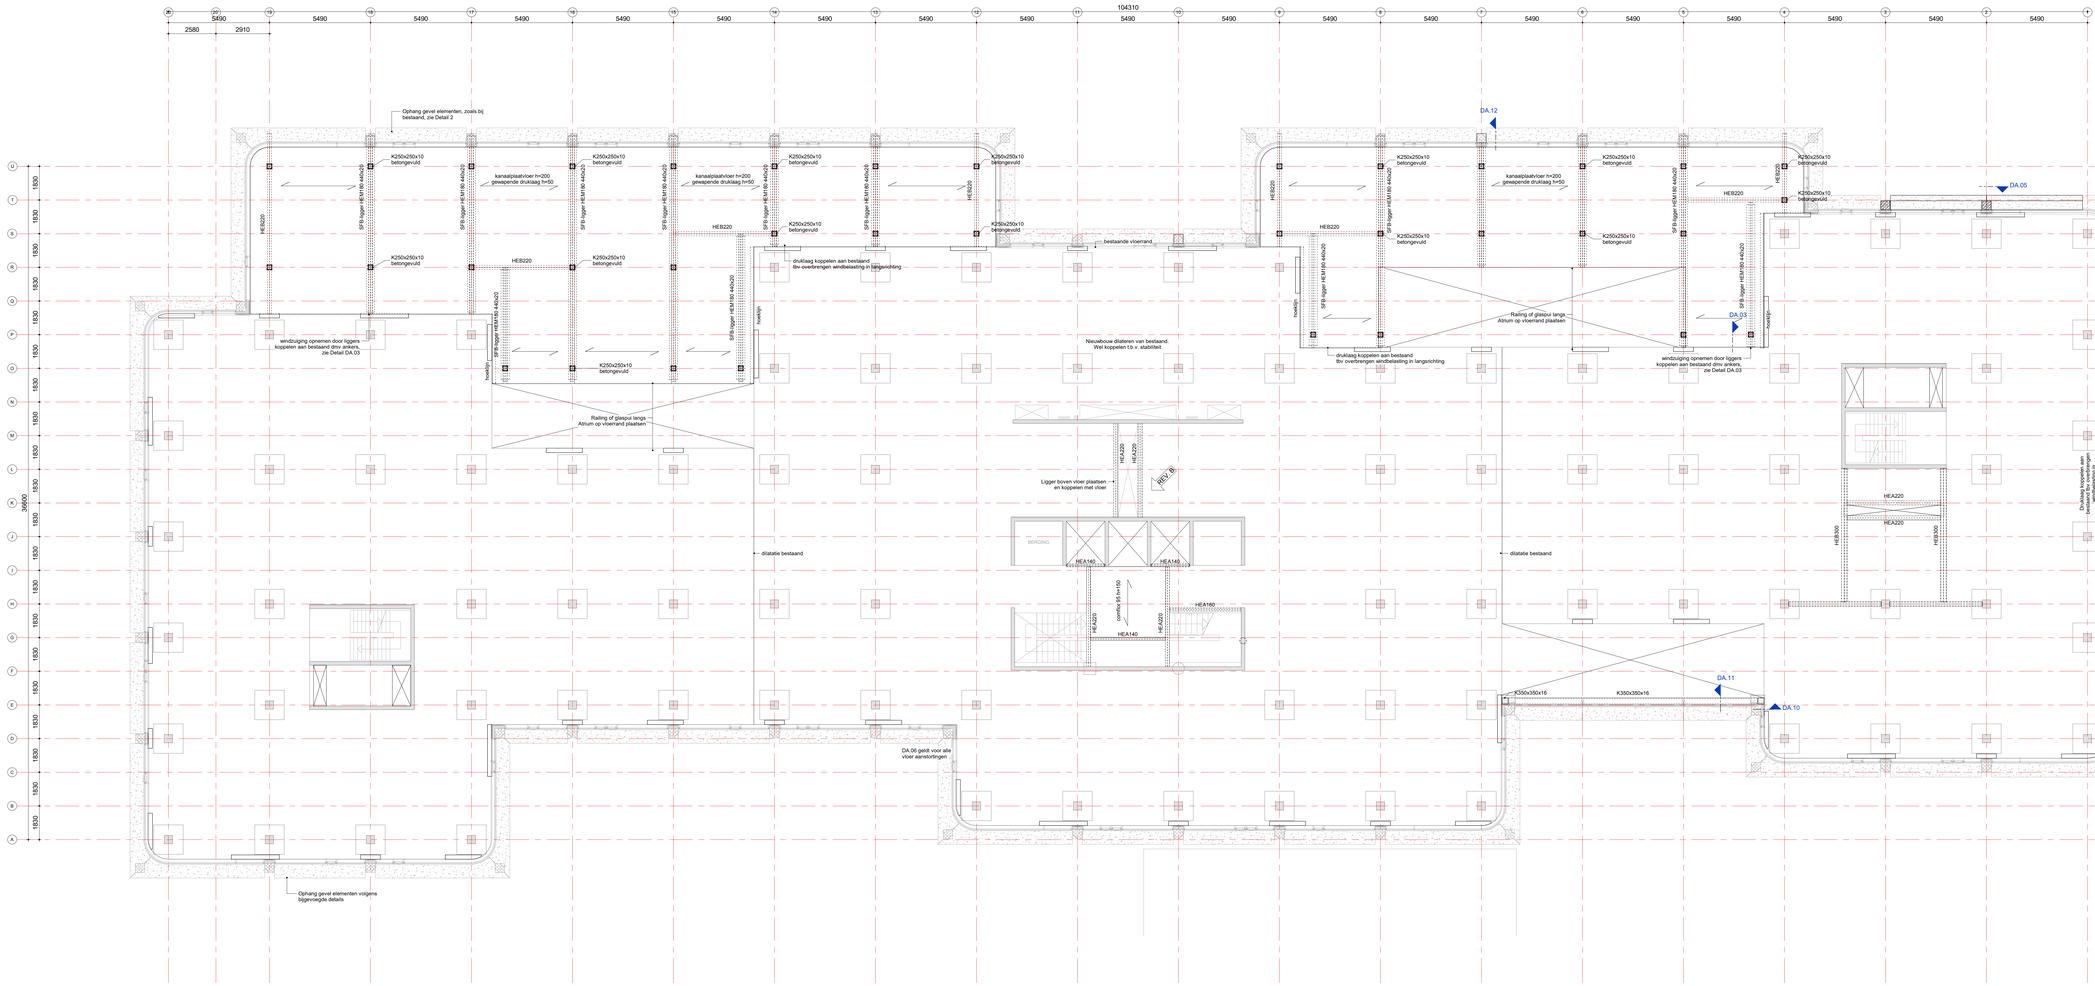
104310
5490
2580
2910
Ophang gevel elementen, zoals bij bestaand, zie Detail 2
K250x250x10 betongevuld
HEB220
HEB220
kanaalplaatvloer h=200 gewapende druklaag h=50
SFB-ligger HEM180 440x20
SFB-ligger HEM180 440x20
SFB-ligger HEM180 440x20
SFB-ligger HEM180 440x20
SFB-ligger HEM180 440x20
HEB220
HEB220
K250x250x10 betongevuld
K250x250x10 betongevuld
K250x250x10 betongevuld