


1e verdieping

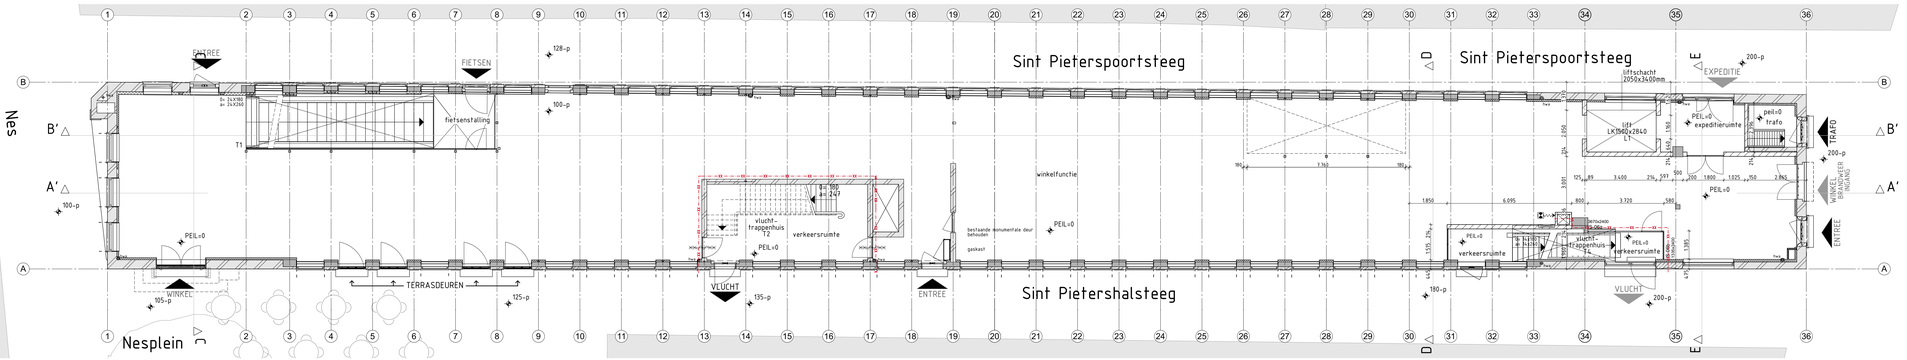


Begane grond

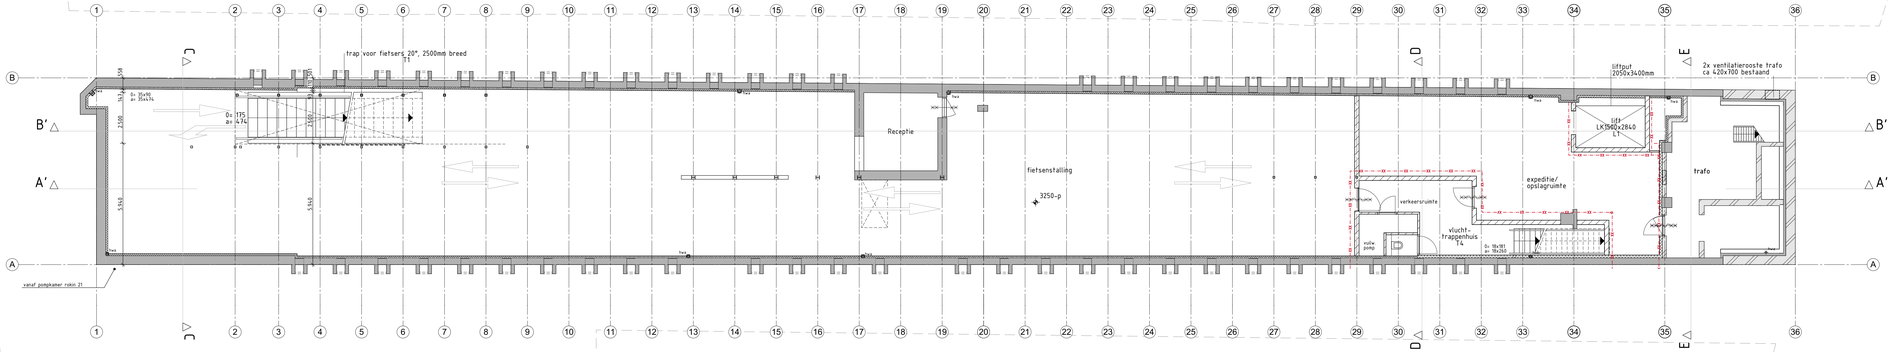


Kelder

## RENVOOI

- beton in het werk gestort
- beton - bestaand
- metselwerk
- metselwerk - bestaand
- natuursteen
- natuursteen - bestaand
- kalkzandsteen
- lichte scheidingwand
- isolatie
- entree pijl
- entree pijl - bestaand
- PVC/ABS — hemelwaterafvoer
- deuropening
- deuropening, bestaand
- brandscheiding 60 min WBDB0
- brandscheiding 30 min WBDB0
- brandscheiding 20 min WTRO
- deur zelfsluitend
- deur zelfsluitend, 30mm WBDB0
- deur zelfsluitend, 60mm WBDB0
- nooduerichting
- brandmeldpaneel
- hydrant
- sleutelbuis t.b.v. hoogte brandweer
- draagbaar blustoestel
- brandcompartimentsscheidend, vlandgerte 30m
- wandafwerking tegels 150x150mm Maatwerk Tegels, Tegels voorzien van n.t.b. print
- wandafwerking Lumiwall Vizino voorzien van panorama fotoprint

## Bouwkundig

- Peil=1150mm+NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer.
- Alle maten zijn in millimeters.
- Ingetekenen en bestaanden h=1050mm, bij niveauverschil >75h, h=1200mm met bekleimbaar tussen 200-700mm.
- Bij nieuwe toegang, glazen afscheidingen voorzien van doorvalveilig glas, bestaand hof aan vloer, aan binnenzijde uitvoeren conform richtlijnenbeheer eisen van NEN 2608.
- Ter plaatse van de entree van de winkel is hoogte de afgewerkte vloer en het aansluitende trottoir gelijkvloers uitgevoerd, conform NEN 2608 en NEN 2767.
- deurafmetingen toegangen dm. 910x2135mm, dagmaat 900x2100mm.
- inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
- waterspiranie materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2778.
- lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2778.
- Vloeren, wanden en natten werkt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.17.1.
- thermische isolatie:
  - R_gevel bestaande bouw: min eis R_c=3 m²K/W
  - R_dak bestaande bouw: min eis R_c=3 m²K/W

## Constructies / Installaties

- berekening, dimensionering en brandwerendheid volgens vergunde stukken (Pm)
- ventilatieberekening volgens rapportage Ventilatieberekening van Engie.

## Brandveiligheid / vluchten

- Plaatregelen brandveiligheid en materialeneisen zijn omschreven in het rapport van SGS Search.
- Constructieve gegevens/berekeningen zie eerder vergunde stukken (Pm). De draagconstructie dient een sterkte bij brand van minimaal 60 minuten te bezitten.
- Voorzieningen voor brandbestrijding en hulpverlening zijn in overleg met de opnieuw brandwerend bekleden, nieuwe kolommen en liggers brandwerend bekleden of brandwerend schilderen.
- Voorzieningen voor afvoer van rookgassen zijn overeenkomstig NEN 6060.
- De vluchtroutebewegwijzering voldoet aan NEN 3011. De vluchtroutes zijn overdag/nacht ruimten binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
- De vluchtroutebewegwijzering voldoet aan NEN 3011. De vluchtroutes zijn overdag/nacht ruimten binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
- De vluchtroutebewegwijzering voldoet aan NEN 3011. De vluchtroutes zijn overdag/nacht ruimten binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
- Het aangebodte gebied wordt voorzien van automatische blusinstallatie op basis van een programma van eisen luchtgasdoorlindeuitlaat. De installaties wordt ontworpen en uitgevoerd op basis van een uitgangspuntendocument. De installaties wordt ontworpen en uitgevoerd op basis van een uitgangspuntendocument van SGS Florian.
- Brandcompartimenten zijn aangesloten op de wijzigteding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De (gaaiche) bedraagt tenminste 1,5 m²/h met een minimale statische druk bij het openen van 25 Pa. De (gaaiche) bedraagt tenminste 1,5 m²/h met een minimale statische druk bij het openen van 25 Pa.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.

**Rijnboutt bv**
Theo Thijssenlaan 4
T +31 (0)20-630 48 10
www.rijnboutt.nl




**werknummer**
1926-VH

**opdrachtgever**
Advyen

**werk**
Amsterdam
Vleeshal

**stadium**
Omgevingsvergunning

**onderwerp tekening**
kelder t/m 1e verdieping
Plattegronden bestaand

**schaal**
1:100

**formaat**
1261x594

**getekend**

**datum**
16-12-2020

**gewijzigd**
21-12-2020

**tekeningnummer**
**B-301**

Rijnboutt