



1e verdieping

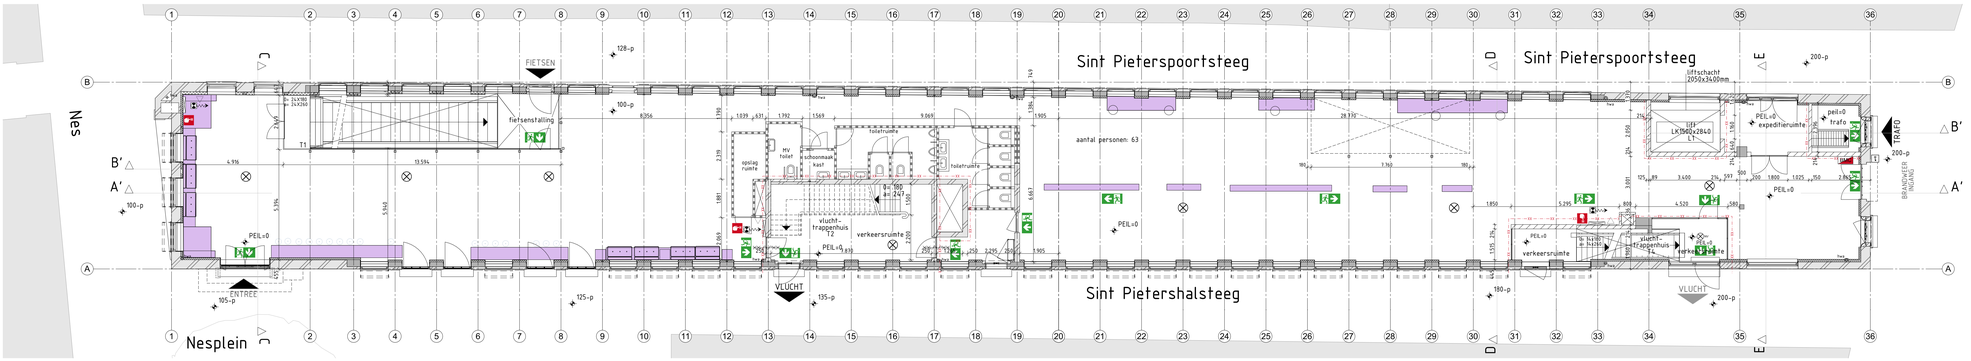

Begane grond

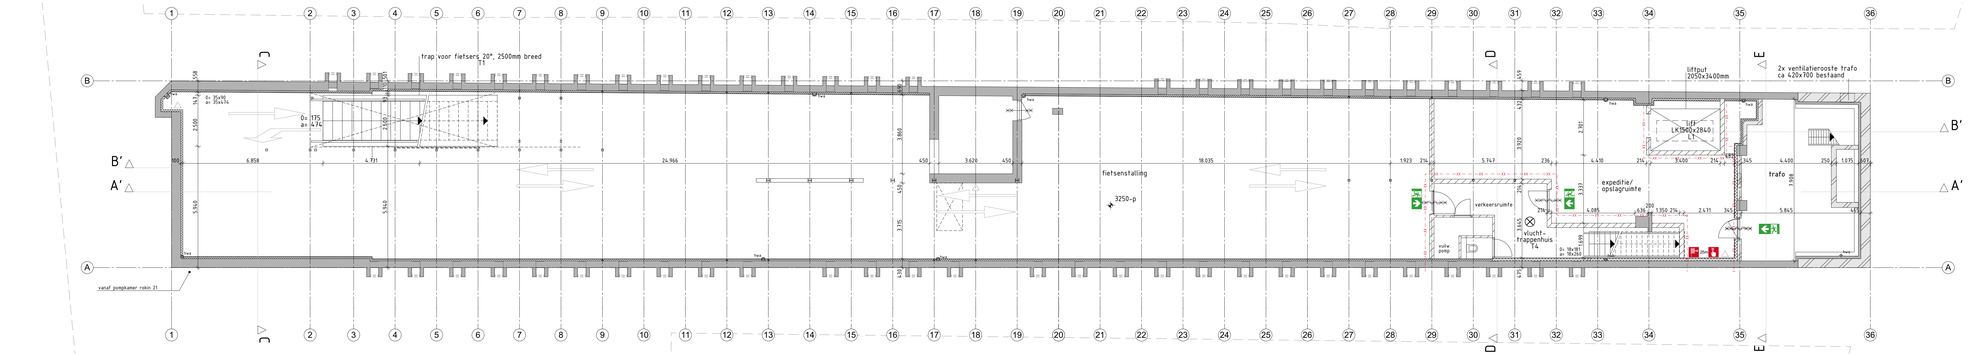

Kelder

RENVOOI

- beton in het werk gestort
- beton - bestaand
- metselwerk
- metselwerk - bestaand
- natuursteen
- natuursteen - bestaand
- kalkzandsteen
- lichte scheidingwand
- isolatie
- entree pijl
- entree pijl - bestaand
- Hubs: hekelwaterafvoer
- deuropening
- deuropening, bestaand
- brandscheiding 60 min WBDB0
- brandscheiding 30 min WBDB0
- brandscheiding 20 min WTRO
- deur zelfsluitend
- deur zelfsluitend, 30min WBDB0
- deur zelfsluitend, 60min WBDB0
- nooduerlichting
- brandmeldpaneel
- hydrant
- 1 sleutelkluis tbv hoogte brandweer
- draagbaar bluschertel
- brandslanghaspelkast, standlangte 30m
- interieur objecten

Bouwkundig

- Palo1150mm+NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer.
- alle maatvoering htv pas.
- alle deuren en kabelkitten hr1000mm, bij niveauverschil ±13m hr1200mm. niet beklimbaar tussen 200-900mm
- veiligheidsbeglazing, glazen afschedingen voorzien van doorzichtig glas, beglazing tot aan bovenzijde van de aangrenzende vloer of maximaal 1m boven vloerniveau.
- ter plaatse van de entree van de winkel is tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 0,20 m.
- de maximale hoogte van de dorpel van de toegangsdeur is maximaal 0,300mm.
- obstakelvrijheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087.
- de toegepaste materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2778 tucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 3386 resp. NEN 2778.
- waren van muizen en ratten wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 7.17.1.
- Rc waarden:
  - R_gevel bestaande bouw: min ein R_e13 m²K/W
  - R_dak bestaande bouw: min ein R_e13 m²K/W

Constructies / Installaties

- berekening, dimensionering en brandwerendheid volgens vergunde shaken IMd.
- ventilatieberekening volgens rapportage Ventilatieberekening van Engie.

Brandveiligheid / vluchten

- Vluchtwegen brandveiligheid en materialeneen zijn omschreven in het rapport van SGS Search.
- Constructieve gegevens/berekeningen ze eerder vergunde shaken IMd. De draagconstructie dient een sterkte bij brand van tenminste 60 minuut te bezitten.
- Brandwerende voorzieningen staalconstructie: bestaande liggers opnieuw brandwerend bekleden, bestaande kolommen in de bestaande brandwerende wanden opnieuw bekleden.
- Voorzieningen voor afvloer van roetgassen zijn overeenkomstig NEN 6060.
- De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN8010 en heeft in de aangewezen ruimten binnen de verblijfsgebieden een sterkte van 1 lux gemeten op de vloer op 1 m hoogte.
- De vluchtwegaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform armaturen conform EN 1838 en NEN-EN 3011.
- Brandmeldinstallatie is een automatische installatie op basis van een programma van eisen luchtgenduidensdocument. De installatie wordt ontworpen en uitgevoerd op basis van een uitgangspuntendocument van SGS Floriaan 4195-20-01. De installatie dient te worden gecertificeerd overeenkomstig door overheid geaccrediteerde regelmiddel.
- De bouwdelen worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535. De installaties worden uitgevoerd conform NEN 2535 en gecertificeerd overeenkomstig door overheid 4195-20-01 De installatie dient te worden gecertificeerd overeenkomstig door overheid geaccrediteerde regelmiddel.
- De brandmeldinstallaties worden aangesloten op de wijkmelding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 54-1. De capacitief bedraagt tenminste 12 A/h met een minimale statische druk bij het monsturk van 40 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-630 48 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1926-VH

opdrachtgever
Adyen

werk
Amsterdam
Vloeistal

stadium
Omgevingsvergunning

onderwerp tekening
kelder t/m 1e verdieping
Plattegronden nieuw

schaal
1:100

formaat
1261x594


getekend

datum
16-12-2020


gewijzigd

tekeningnummer
301


Rijnboutt

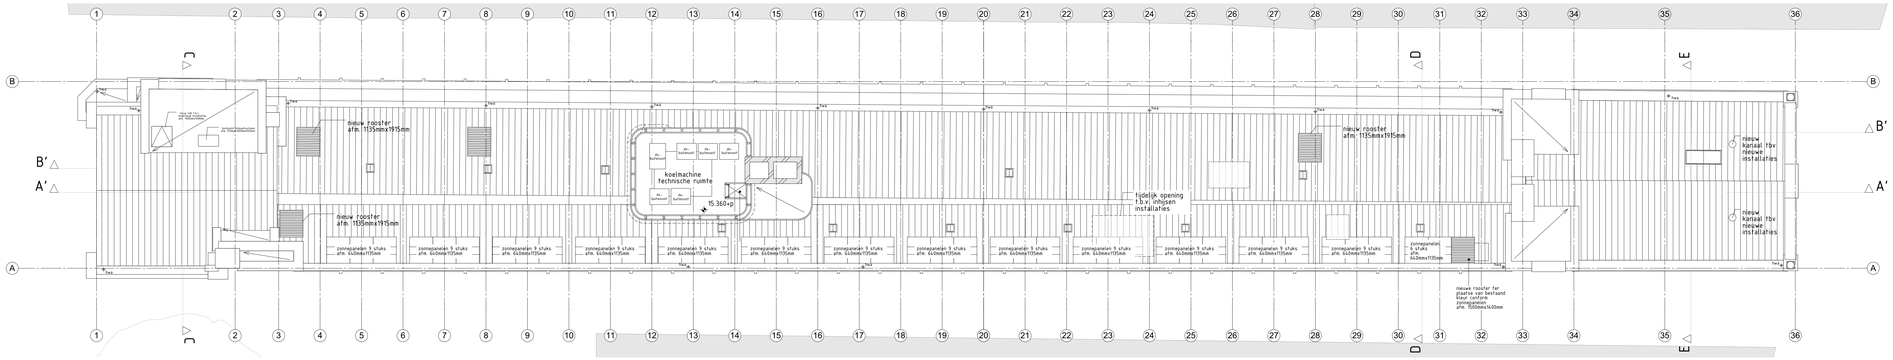


Dak

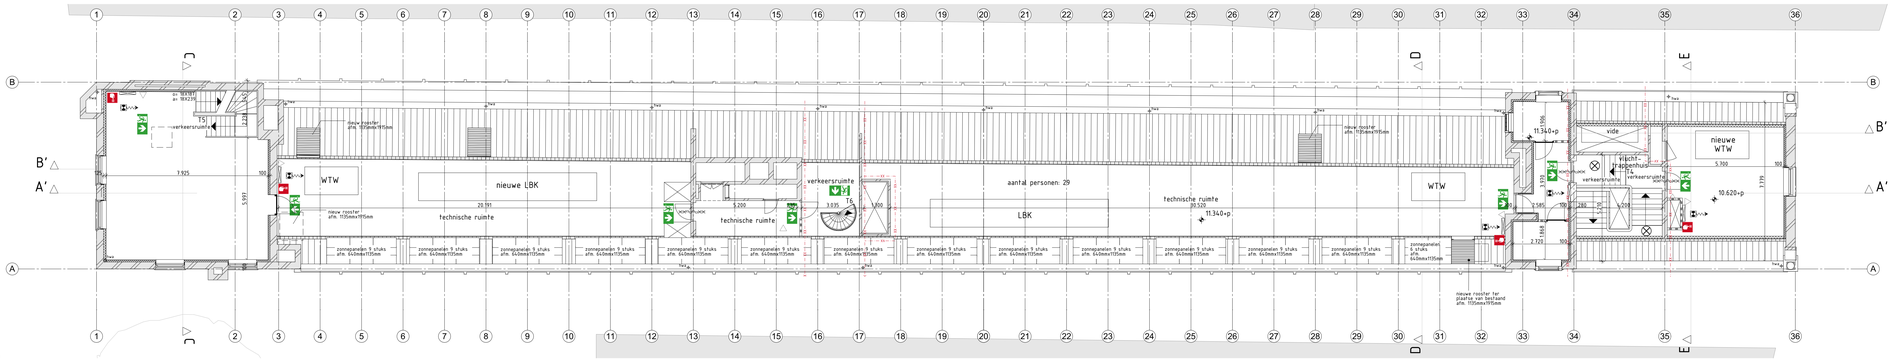

3e verdieping

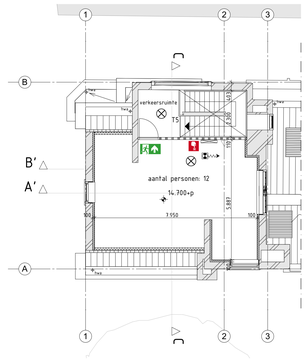


4e verdieping

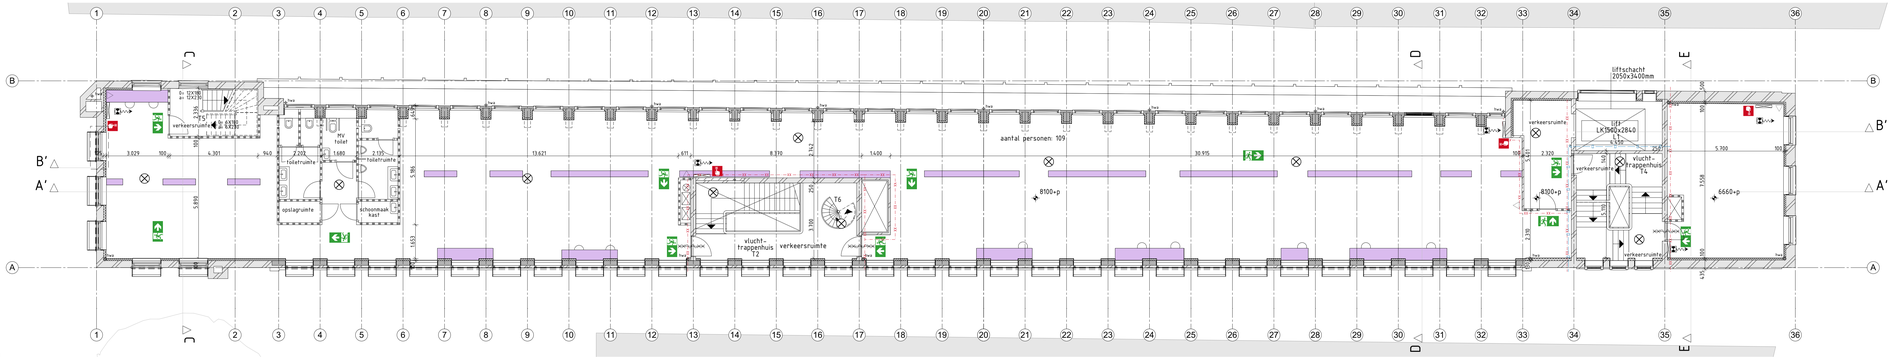


2e verdieping


Vlaardingen
Vlaardingse Vaart
Vlaardingse Vaart
Vlaardingse Vaart

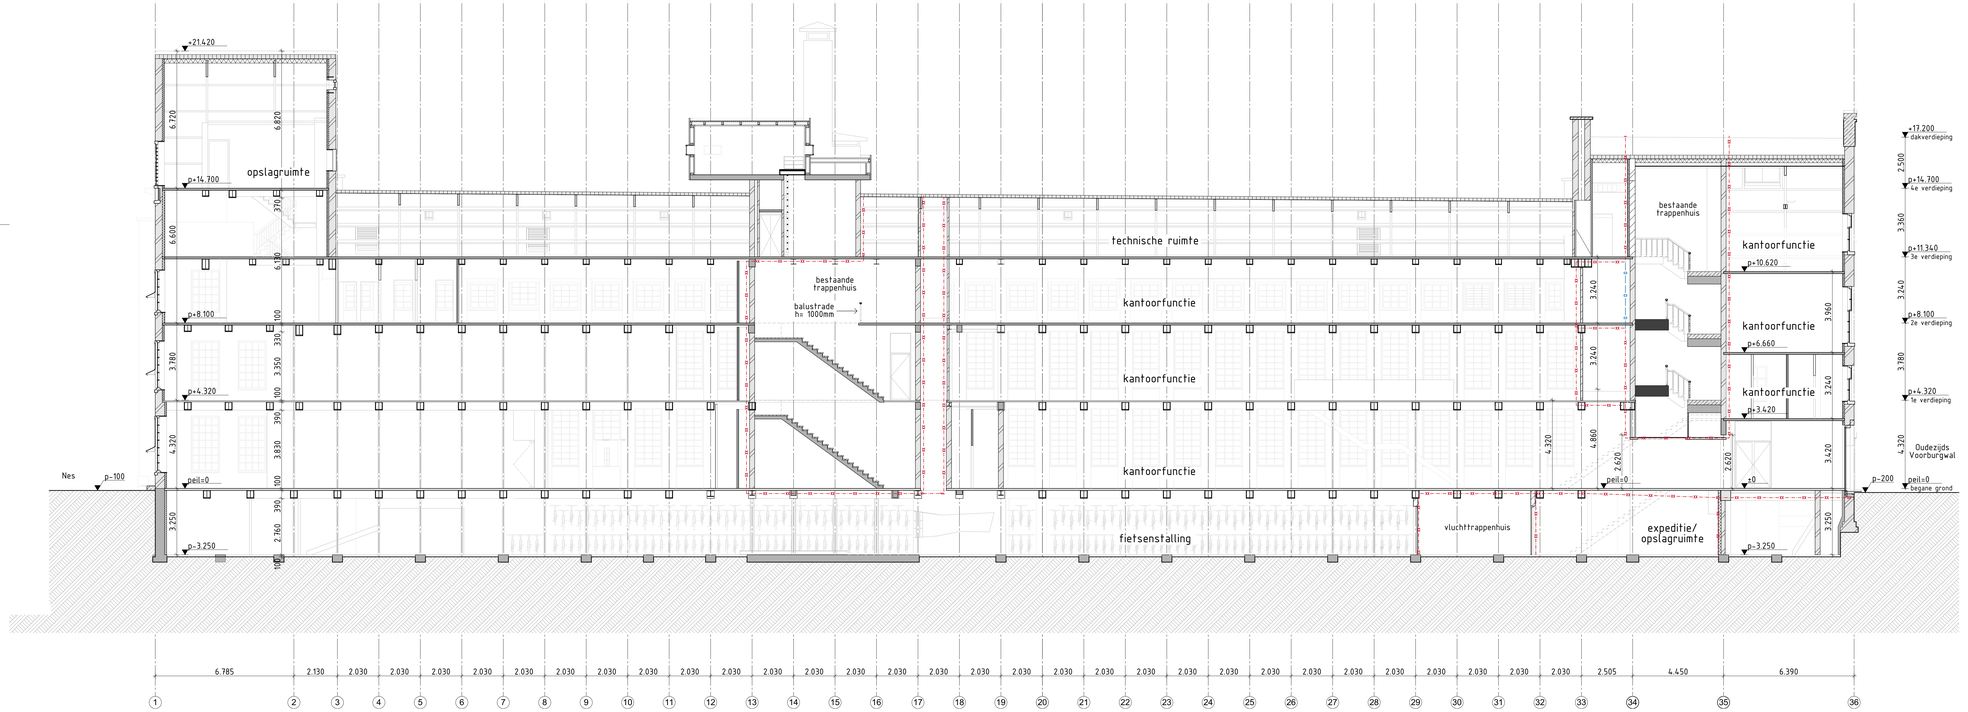

doorsnede A-A'

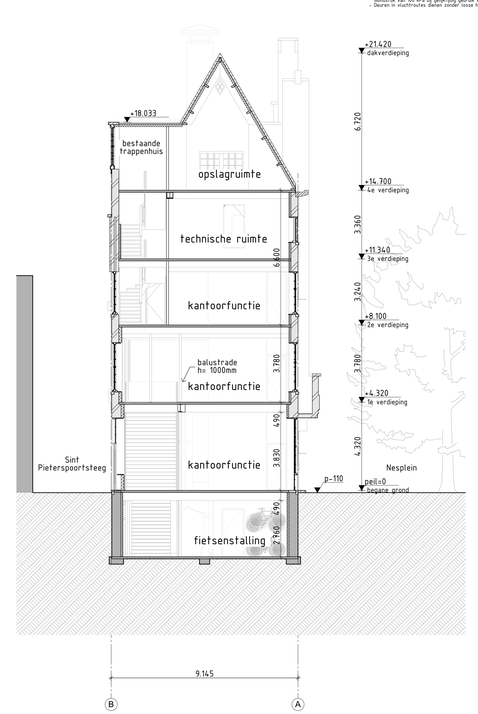

doorsnede C-C'

RENVOOI

- beton in het werk gestort
- beton - bestaand
- metselwerk
- metselwerk - bestaand
- natuursteen
- natuursteen - bestaand
- lichte scheidingwand
- isolatie
- brandscheiding 60 min WBDBO
- brandscheiding 30 min WBDBO
- brandscheiding 20 min WTRO

Bouwkundig

- Peil=1.700mm-NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer.
- alle maatvoering tov peil.
- maatvoering bestaande bouw is gebaseerd op tekening van Abma + Hazewinkel + Dirks Architecten, getekend 1-12-1981, gewijzigd 15-10-1982, Gemeente Archief Amsterdam, d.d. 20-03-1981
- alle bestaande maten in het werk te controleren.
- materialen en kleuren volgens kleur- en materiaalstaat Rijnboutt.
- alle maten en bouwmaten in/100mm, bij niveauverschil +15m in/200mm, niet bekimbaar tussen 200-400mm.
- veiligheidsbeglazing, glazen afschadingen voorzien van doorvalveiling dan, beglazing tot aan vloeroppervlak, bij niveauverschil +15m beglazing tot minimaal 1.100mm +vloer.
- ter plaatse van de entree van de winkel is tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 0,20 m.
- de maximale hoogte van de drempel bedraagt maximaal 0,02 m/300mm.
- obrpalwerendheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087.
- inbraakwerende materialen vloer, wand en plafonds in aanhalve ruimten voldoen aan NEN 2738.
- sabh- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2718.
- wenst van inzien en raffen wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.17.1.
- Rc-waarden:
  - R_gevel bestaande bouw: min ea 8, at3 m²K/W
  - R_dak bestaande bouw: min ea 8, at3 m²K/W

Constructies / Installaties

- berekening, dimensionering en brandwerendheid volgens vergunde staken: IMd
- ventilatieberekening volgens rapportage Ventilatieberekenig van Engie.

Brandveiligheid / vluchten

- Maatregelen brandveiligheid en materiaaleisen zijn omschreven in het rapport van SGS Search.
- Het gebouw is voorzien van een stabiele constructie conform de eisen van Bbl. De draagconstructie dient een sterkte bij brand van tenminste 60 minuten te bezitten.
- Voorzieningen voor afvoer van rookgassen zijn overeenkomstig NEN 6060.
- De rookgasafvoerinrichting is voorzien van een rookmelder. De rookgassen gegeven ruimten binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur een verlichtingsterkte van 1 lux op vloerniveau.
- De vluchtroutesaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform NEN 6089 en NEN 6090 en NEN 6091.
- Het aangebouw gebied wordt voorzien van automatische bluscinstallatie op basis van een programma van eisen luchtgangspuntendocument. De installaties wordt ontworpen en uitgevoerd op basis van de geldende voorschriften en normen NEN 2535 en NEN 2560. De installatie dient te worden gecertificeerd overeenkomstig door overheid geaccepteerde regelingen.
- De bouwdelen worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535. De installaties worden uitgevoerd op basis van de geldende voorschriften en normen NEN 2535, NEN 2560 en s/NS-DS-03. De installatie dient te worden gecertificeerd overeenkomstig door overheid geaccepteerde regelingen.
- De trappen en hellingen zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 615-1. De (spoor)hef bedraagt tenminste 1,3 m²/h met een minimaal statische druk bij het monstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-630 48 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1926-VH

opdrachtgever
Adyen

werk
Amsterdam
Vijzelstraat

stadium
Omgevingsvergunning

onderwerp tekening
A-A' en C-C'
Doorsneden nieuw

schaal
1:100

format
1261x594


getekend

datum
16-12-2020


gewijzigd

tekeningnummer
330

Rijnboutt

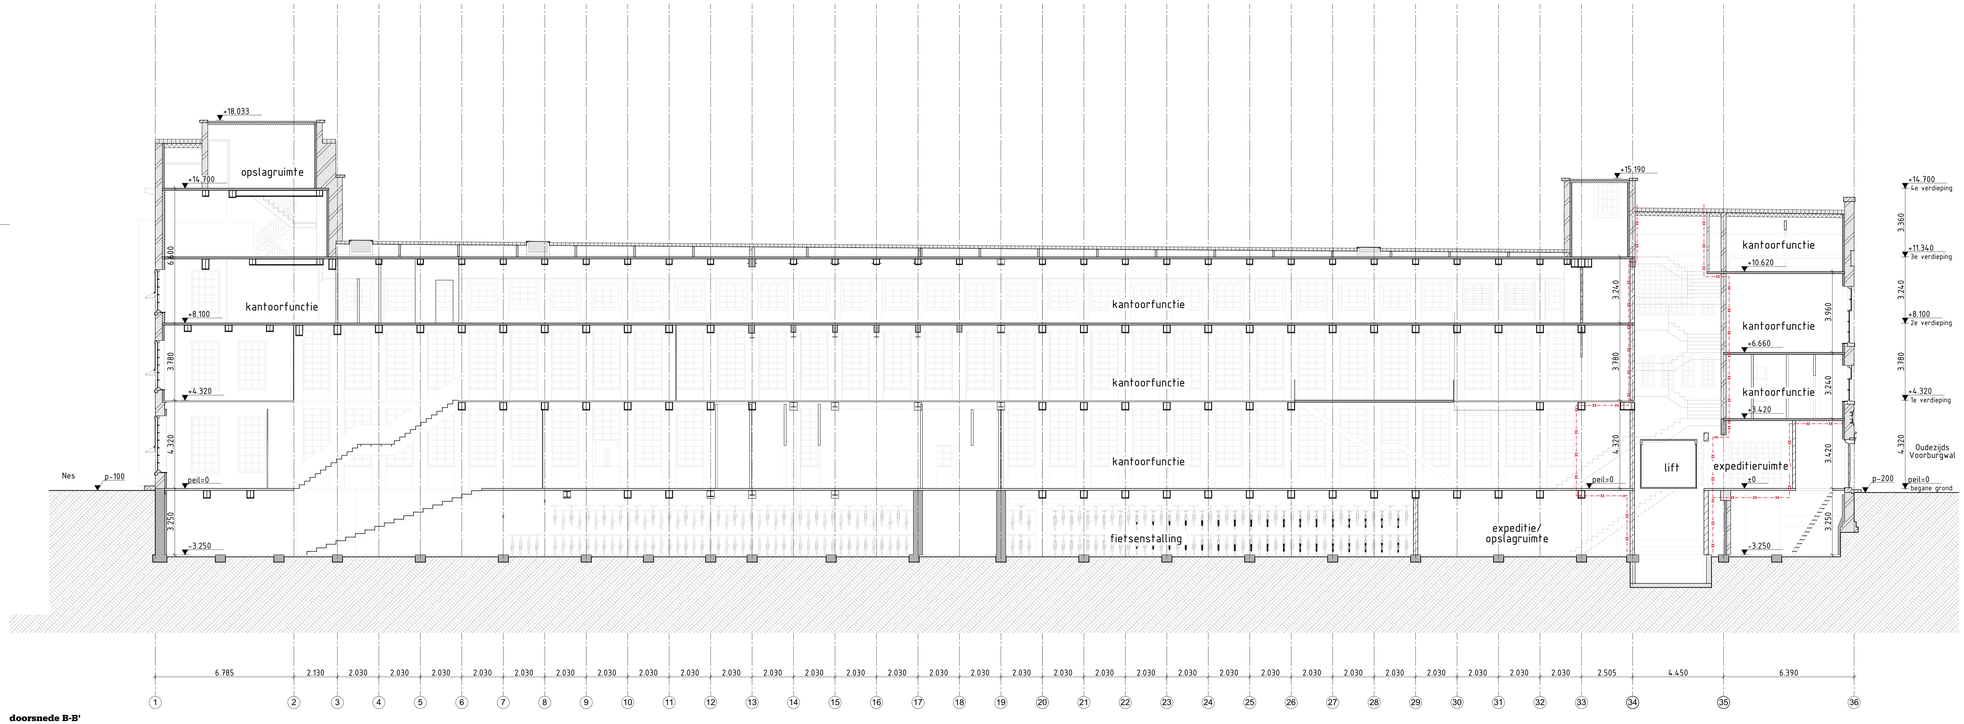

doorsnede B-B'

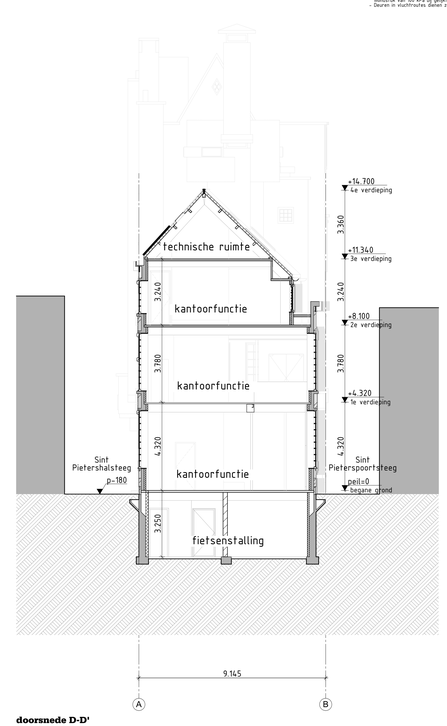

doorsnede D-D'

RENVOOI

- beton in het werk gestort
- beton - bestaand
- metselwerk
- metselwerk - bestaand
- natuursteen
- natuursteen - bestaand
- lichte scheidingwand
- isolatie
- brandscheiding 60 min WBDBO
- brandscheiding 30 min WBDBO
- brandscheiding 20 min WTRO

Bouwkundig

- Peil=1.050mm+NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer.
- alle maatvoering ter plek.
- maatvoering bestaande bouw is gebaseerd op tekening van Abma + Hazewinkel + Dirks Architecten, Amsterdam, d.d. 20-03-1981 en tekening van Atelier Pierre Vlug, Amsterdam, d.d. 20-03-1981
- alle bestaande maten in het werk te controleren.
- materialen en kleuren volgens kleur- en materiaalstaat Rijnbout.
- alle trappen en balustraden bi=1000mm, bij niveauverschil >15m bi=1200mm. niet beklimbaar tussen 200-500mm.
- veiligheidsbeglazing, glazen afschadingen voorzien van doorvalveiling dan. beglazing tot aan bovenzijde van de aangrenzende vloer voorzien van valbeveiliging conform NEN 2778.
- ter plaatse van de entree van de winkel is tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 0,20 m.
- de maximale hoogte van de dorpels van de toegangsdeuren is 0,030m.
- obrijdwerendheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087.
- inbraakwerende materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2738.
- sublt- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2718.
- wenen van muizen en ratten wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.17.1.
- R-waarden bestaand:
  - R_gevel bestaande bouw: min ea R_e1,3 m²K/W
  - R_dak bestaande bouw: min ea R_e1,3 m²K/W

Constructies / Installaties

- berekening, dimensionering en brandwerendheid volgens vergunde stukken IMd
- ventilatieberekening volgens rapportage Ventilatieberekening van Engie.

Brandveiligheid / vluchten

- Maatregelen brandveiligheid en materiaaleisen zijn omschreven in het rapport van SGS Search.
- Het gebouw is geconstrueerd volgens de eisen van het bouwbesluit 2012 van IMd. De draagconstructie dient een sterkte bij brand van tenminste 60 minuten te bezitten.
- Voorzieningen voor afvoer van rookgassen zijn overeenkomstig NEN 6060.
- De rookgasafzuiginstallaties worden uitgevoerd conform NEN 6068 en zijn uitgelegd voor 15 seconden gedurende tenminste 1 uur een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
- De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en zichtbaarheidseisen conform NEN 6089 en NEN 6090 en NEN 6091.
- Het aangebouw gebied wordt voorzien van automatische bluscinstallatie op basis van een programma van eisen (uitgangspuntendocument). De installaties wordt ontworpen en uitgevoerd op basis van de geldende voorschriften en normen. De installatie dient te worden gecertificeerd overeenkomstig door overheid geaccepteerde regelingen.
- De bouwdelen worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535. De installaties worden uitgevoerd conform de geldende voorschriften en normen waaronder NEN 2535 en SBI-SIKB-01. De installatie dient te worden gecertificeerd overeenkomstig door overheid geaccepteerde regelingen.
- De vluchtdeuren voldoen aan de eisgenoten op de wijzerleding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De (openen)kracht bedraagt tenminste 1,3 kN met een minimaal statische druk bij het monsdruk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghapels.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend.

Rijnboutt bv
The Netherlands
T +31 (0)20-630 48 10
www.rijnboutt.nl



werknummer
1926-VM

opdrachtgever
Adyen

werk
Amsterdam
Vleeshal

stadium
Omgevingsvergunning

onderwerp tekening
B-B' en D-D'
Doorsneden nieuw

schaal
1:100

formaat
1261x594

getekend

datum
16-12-2020

gewijzigd

tekeningnummer
331

Rijnboutt