





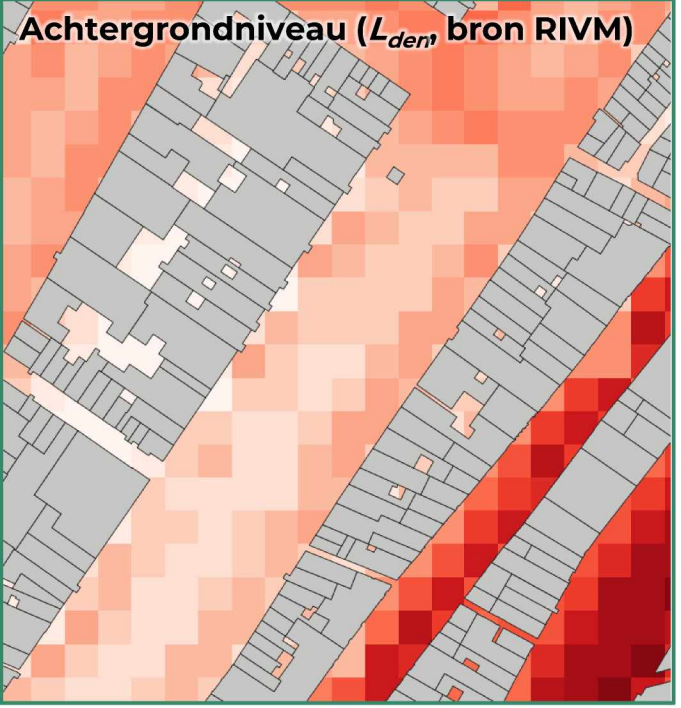

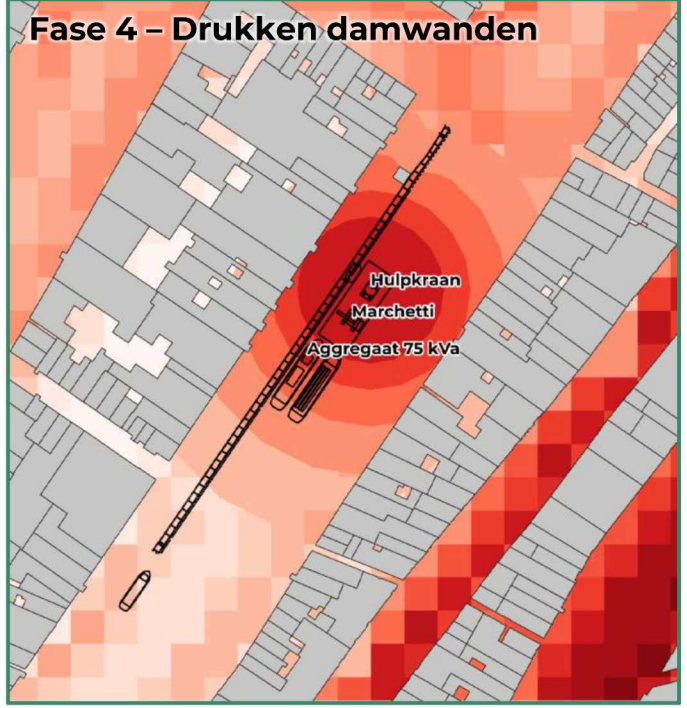

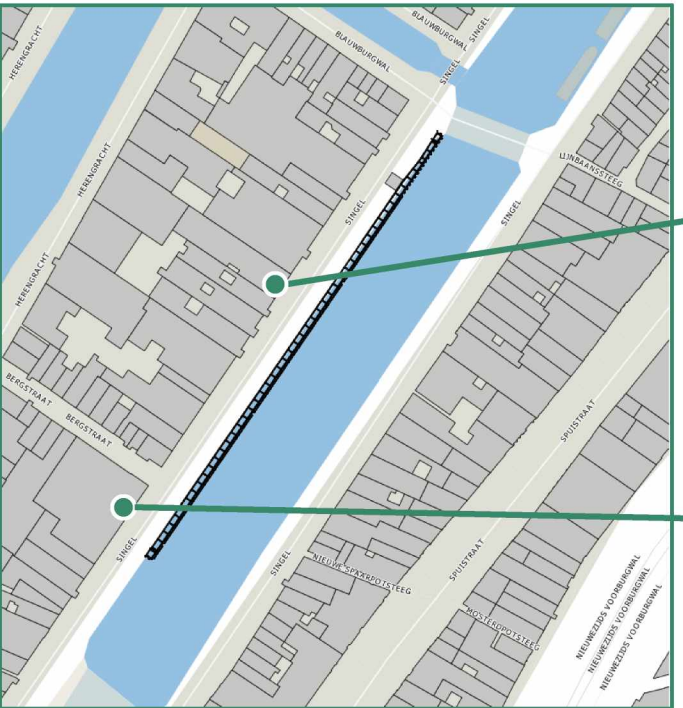

Toetsing Bouwbesluit maatgevende woningen

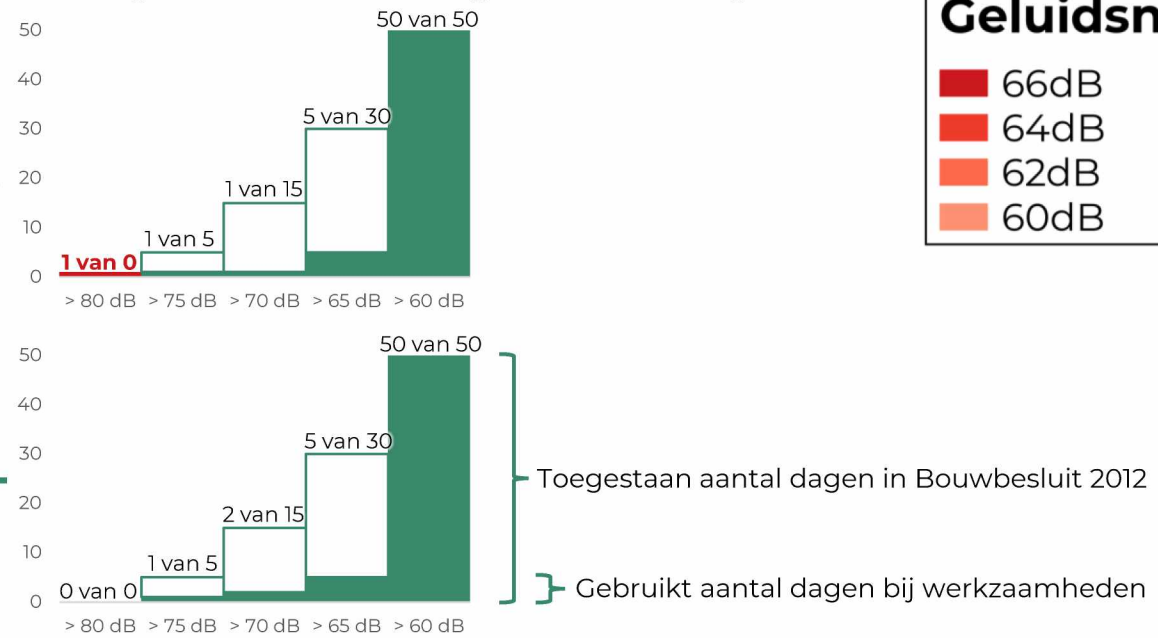

Geluidsniveaus


- 66dB
- 64dB
- 62dB
- 60dB


WEBOOST


PROJECT: ROK


- Berekening conform *Handreiking Industrielawaai*
- Resultaten op 1.5 meter hoogte conform *Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening*
- Alle geluidsniveaus betreffen $L_{Ar,LT}$
- Intrillen damwanden past lokaal **niet** binnen de eisen van het Bouwbesluit 2012
- Overige activiteiten passen, mits overdag uitgevoerd, net binnen de eisen van het Bouwbesluit 2012

14 maart 2022

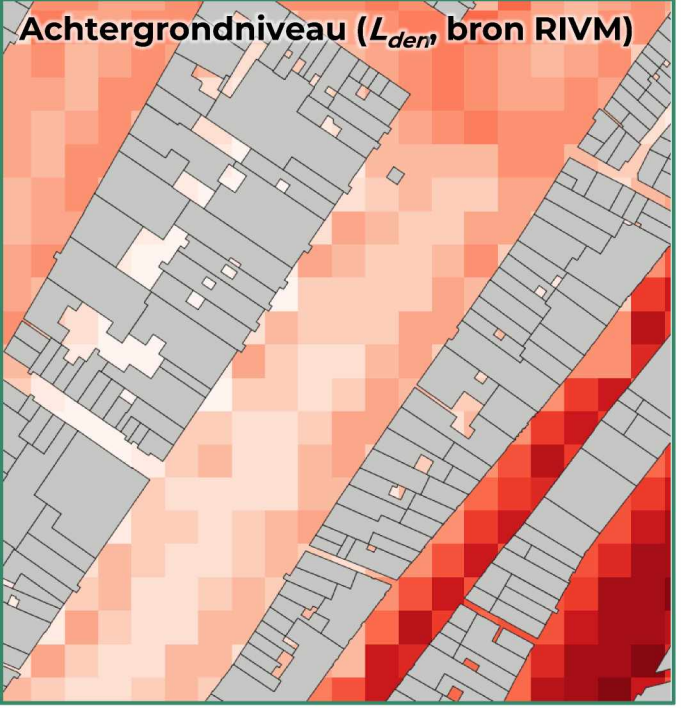


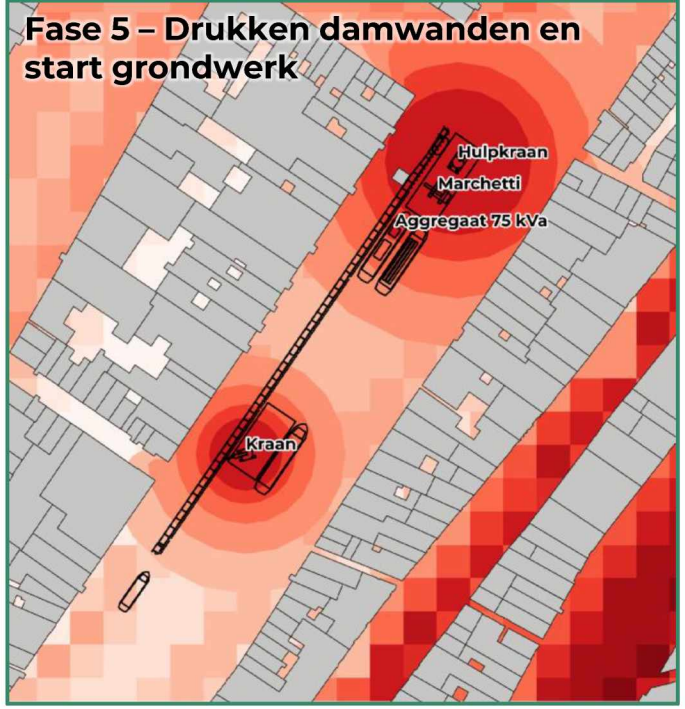


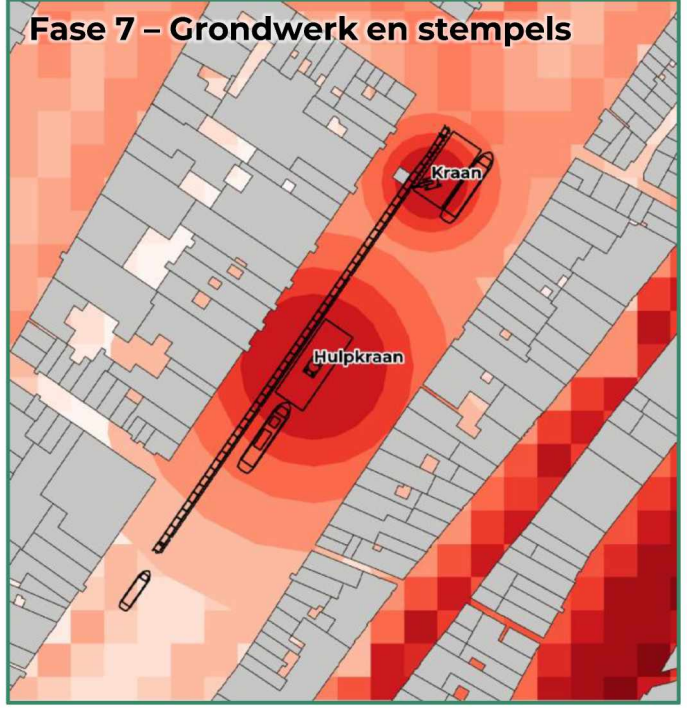


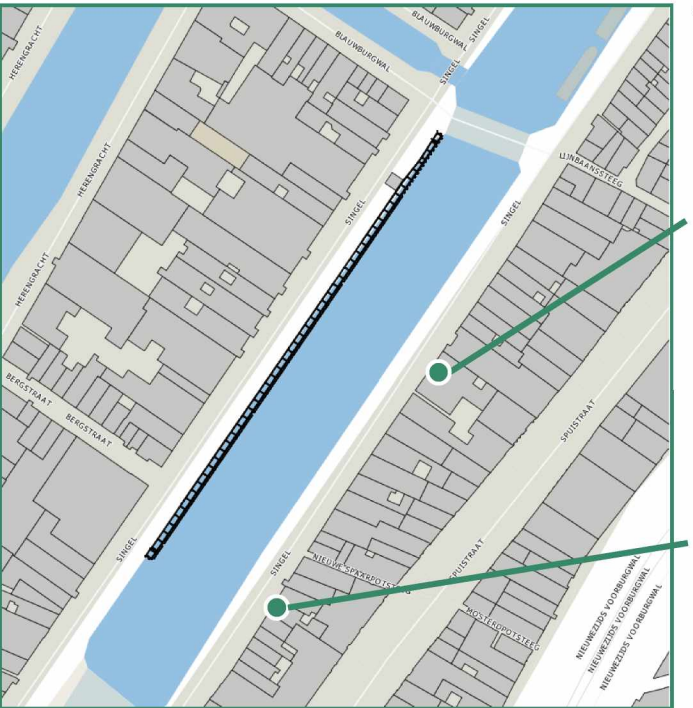

Toetsing Bouwbesluit maatgevende woningen

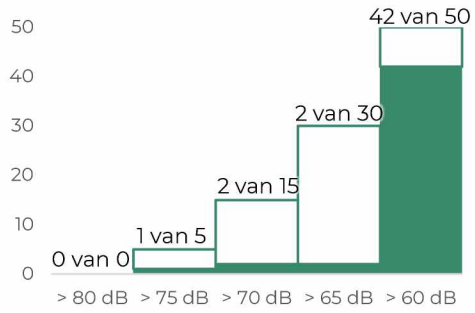

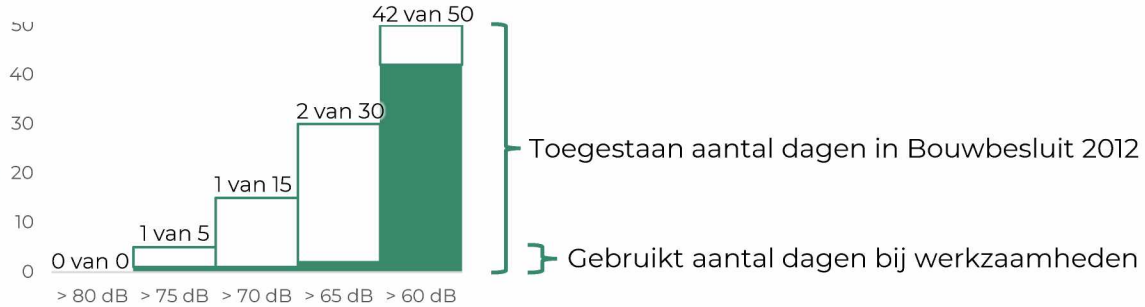

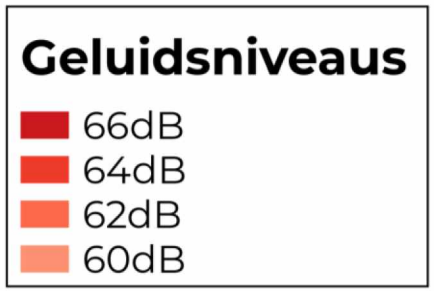

WEBOOST

PROJECT: ROK

- Berekening conform *Handreiking Industrielawaai*
- Resultaten op 1.5 meter hoogte conform *Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening*
- Alle geluidsniveaus betreffen $L_{Ar,LT}$
- De activiteiten passen, mits overdag uitgevoerd, ruim binnen de eisen van het Bouwbesluit 2012

14 maart 2022