


BESTAAND

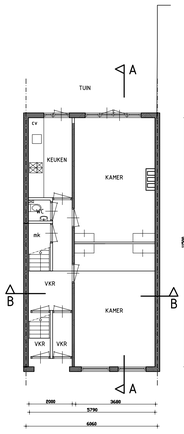


BEGANE GROND
WONING 1

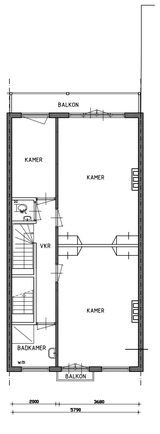


1E VERDIEPING
WONING 1

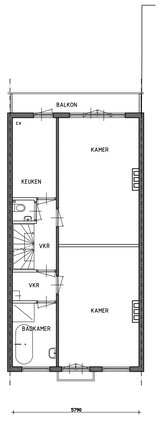


2E VERDIEPING
WONING 2

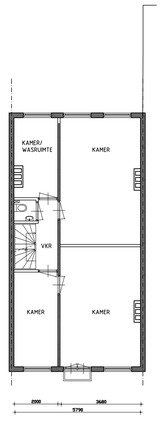


3E VERDIEPING
WONING 2

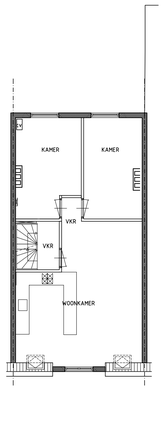


4E VERDIEPING
WONING 2

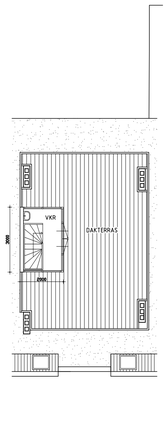


DAKAANZICHT
WONING 2

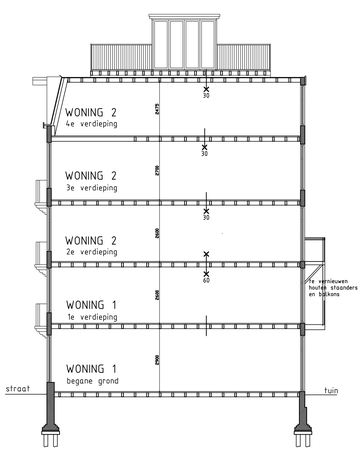


DOORSNEDE AA

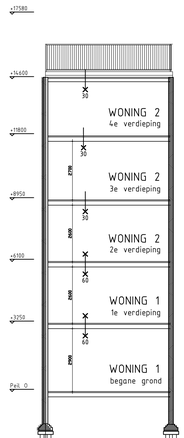

DOORSNEDE BB

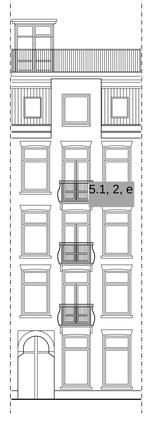

VOORGEVEL
ONGEWIJZIGD

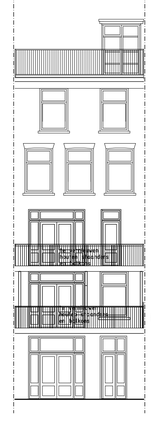

ACHTERGEVEL

Isolatie KAP EN UITBOUW :
Rc=6,3 m2K/w
WANDEN ZOLDER EN SOU Rc=4,7 m2K/W
Rc=6,3 m2K/w

Maatvoering:
Alle maten op de bouw controleren en eventueel in overleg aanpassen aan de bestaande situatie.

Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan (afd. 2.3 -> art. 2.21BB)
Traphekken alsmeen conform artikel 2.18 sub. 1. van het Bouwbesluit.
- Min. hoogte hekwerk = 1000 mm b.k. afgewerkte vloer.
- Horizontale openingen niet groter dan 200 mm, art.2.19 sub 1.
- Geen overklimbare/beenhekken tussen 200 en 700 mm + b.k. afgewerkte vloer

Luchtverversing (afd. 3.6 BB -> par. 3.6.2 BB)
De woning wordt verwarmd door een gesloten HR-combiketel gasgestookt, verbrandingslucht wordt aangevoerd door luchtroosters in de buitenmuur van de woonkamer en de slaapkamers. De aanvoer debiet is 0,9 l/s. Voldoet in Randstadklimaat is Rechercheplicht