
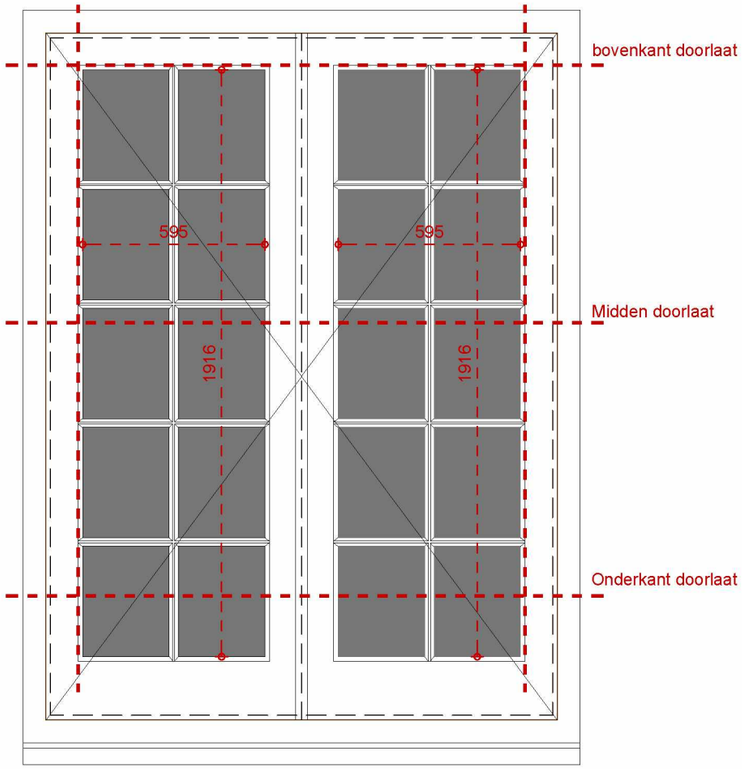


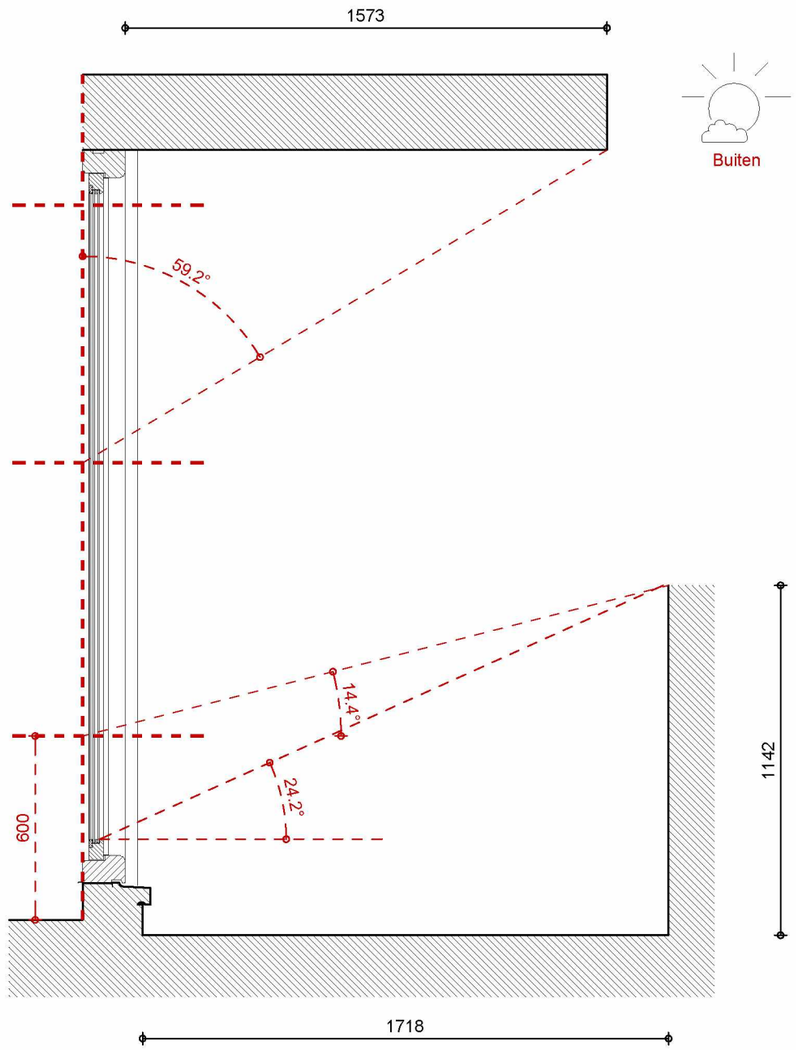

-1.2 Verblijfsruimte - K.01

Daglicht berekening conform NEN2057:2011
Bouwbesluit - Artikel 3.77 - bestaande bouw

Ae = Ad x Cb x Cu

Ad = 2,03 m²
Cb = 0,41 Δ a = 25° Δ B = 60°
Cu = 0,9

Ae = 2,03 x 0,41 x 0,9
= 0,75 m²

eis:
Minimale daglicht oppervlakte voor woonfunctie is 0,5 m²
0,75 m² > 0,5 m² dus voldoet

FRAME WORK STUDIO

Daglicht berekening K.01

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN

761 - Prinsengracht 718 28-07-2021