sedgwick®

WESTERSTRAAT 21, ROTTERDAM
POSTBUS 23212, 3001 KE ROTTERDAM
TELEFOON +31 88 286 66 66 E-MAIL INFRASCHADE@NL.SEDGWICK.COM

Gemeente Amsterdam
IV-Bedrijfsvoering
Datum 02 JAN. 2019
Zaak 2019-6525
Stuk 2019-6566
Beh. Ambt.: JD-NOORD

Gemeente Amsterdam
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Datum	24/12/2018	**Storingsdatum**	28 mei 2018
Dossiernummer	C0336023	**Uw brief van**	-
Behandeld door	[redacted]	**Uw kenmerk**	-
Betreft	Informatieverzoek Wet Openbaarheid Bestuur	**Bijlage(n)**	1

Geachte heer, mevrouw,

Op 28 mei 2018 is bij onze cliënt KPN een storing gemeld. Oorzaak hiervan was een netwerkschade te Amsterdam, Ketelstraat 3. Als bijlage hebben wij de tekening waarop de schadelocatie is aangegeven meegezonden.

In verband met het achterhalen van de veroorzaker van de schade dienen wij bij deze een **WOB-verzoek** in. Graag worden wij op de hoogte gesteld van de identiteit van de partijen, inclusief uzelf, die een jaar voorafgaande aan de storingsdatum grondroerderswerkzaamheden hebben verricht ter plaatse van de schadelocatie.

Wij vragen u ons de volgende documenten toe te sturen:

- vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie zijn verleend aan derden:
- officiële documenten waaruit blijkt u dat u opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie:

Mocht de informatie beschikbaar zijn dan verzoeken wij u ons deze per post of per e-mail toe te sturen onder vermelding van ons kenmerk C0336023.

NB. Indien u kosten in rekening wenst te brengen voor het ter beschikking stellen van de stukken verzoeken wij u dit voorafgaand aan het toesturen van de stukken kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Sedgwick TPA

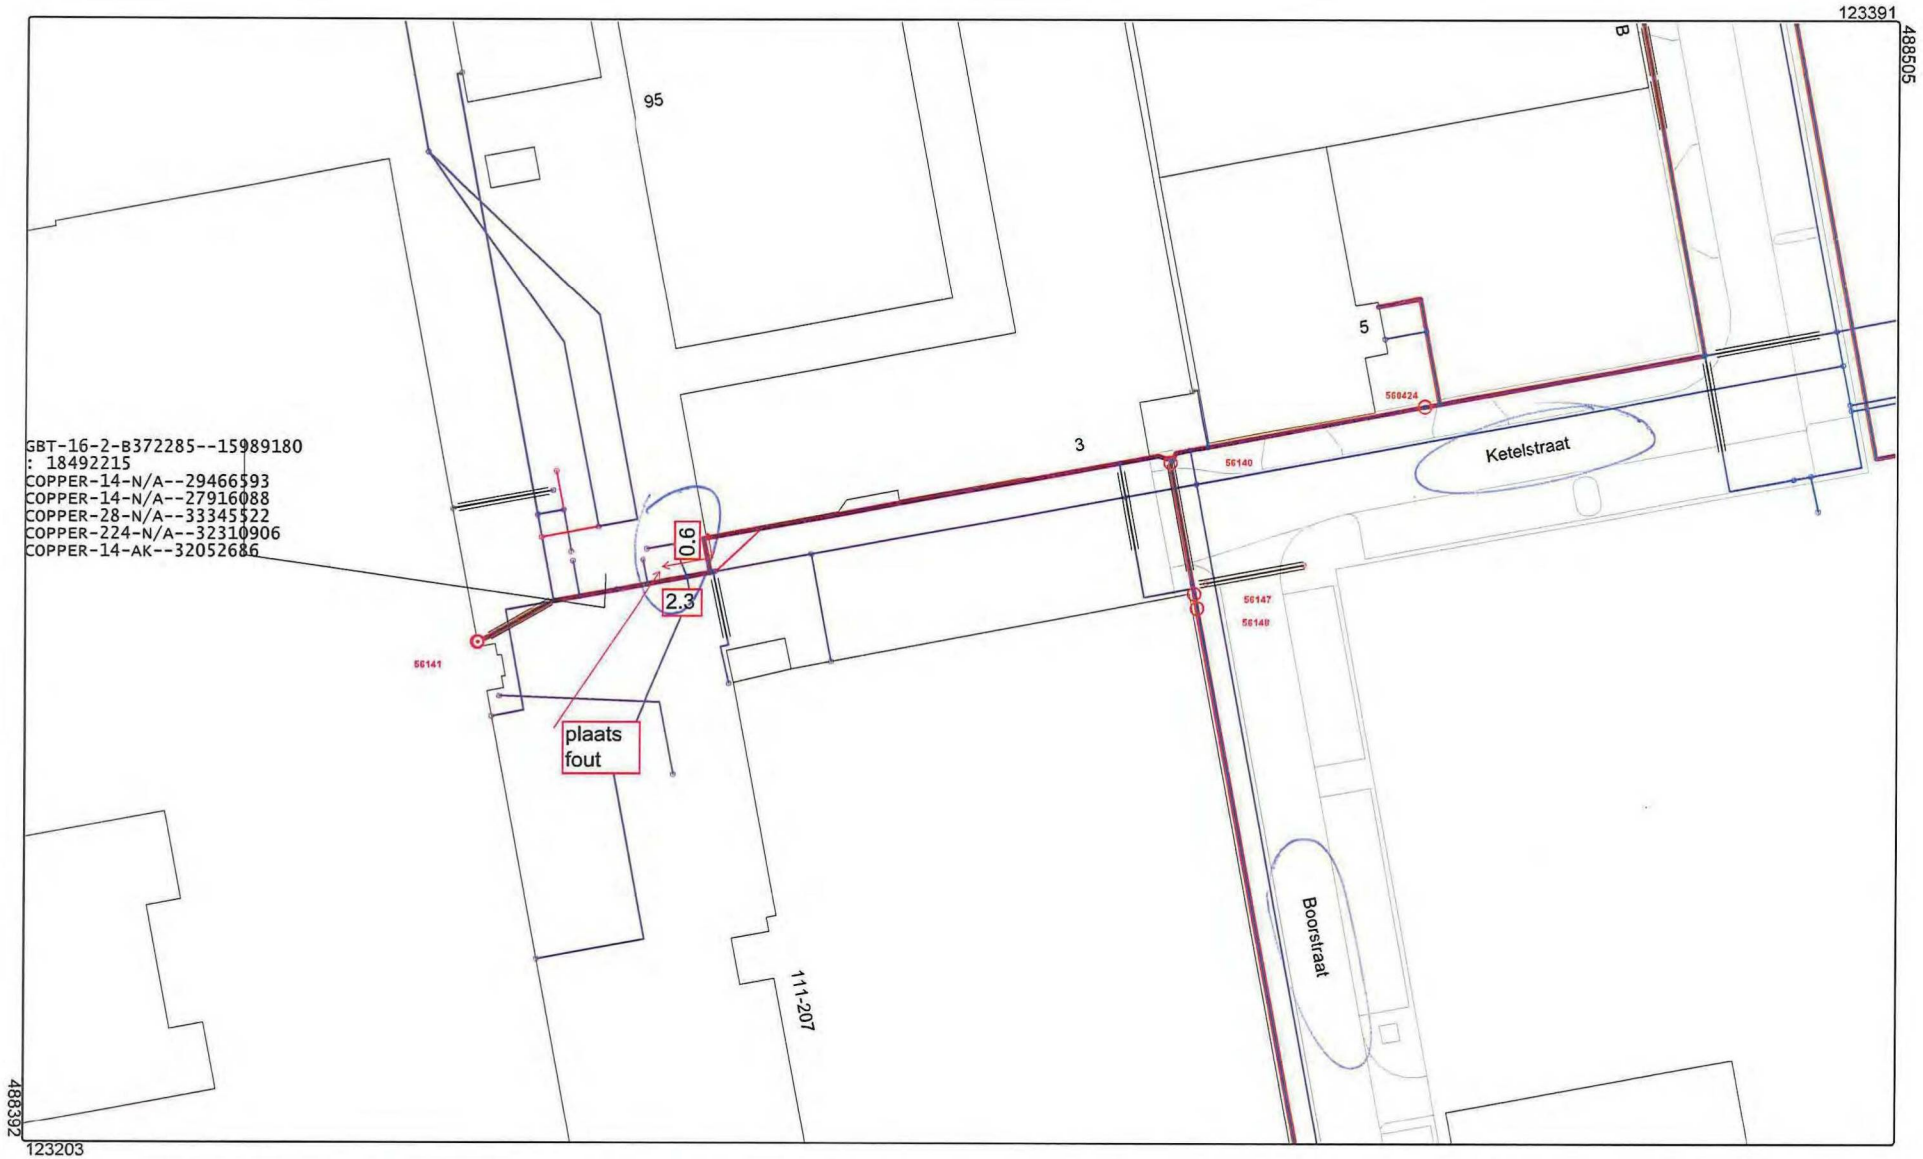

AANWIJZINGEN VOOR DE AANNEMER.	Maatvoering van de geulen.	Telecom-kabels (diepte en aantallen).	Het graafwerk.
Deze telecom-beheerkaart geeft een zo getrouw mogelijk beeld van de ondergrondse werkelijkheid. Met een aantal zaken moet u echter rekening houden: DRIE DAGEN VOOR AANVANG VAN HET WERK KLIC BELLEN.	Deze maatvoering is niet exact, gezien de weerbarstigheid van de grond moet met enige speling rekening worden gehouden. Van een geul wordt het hart aangegeven in meters. Is de kabelbundel breder dan 0,5 meter dan staat de breedte zoveel mogelijk aangegeven.	I.v.m. mogelijke profielwijzigingen van de weg kunnen GEEN diepte-gegevens worden verstrekt. Voor het aantal kabels: zie geuldoorsnede. Wat in het algemeen NIET op de kaart staat - Lassen in kabels. - Invoerkabels. (vrijwel) iedere woning heeft een dergelijke kabel.	Daaraan voorafgaand dient bij de aangegeven maatvoering de juiste plaats van de geulen en kabels aan de hand van proefgaten en/of –sleuven te worden vastgesteld. Bij graafwerkzaamheden dient men voorzichtig te werk te gaan: het gebruik van graafmachines, pneumatische hamers, pikhouwelen e.d. in de buurt van de geulen wordt afgeraden.

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat	A3
Schaal	1:507
Gemeente	Amsterdam
Datum	28 mei 2018
Tekeningmiddelpunt	123297,488449
Geprint door	[redacted]