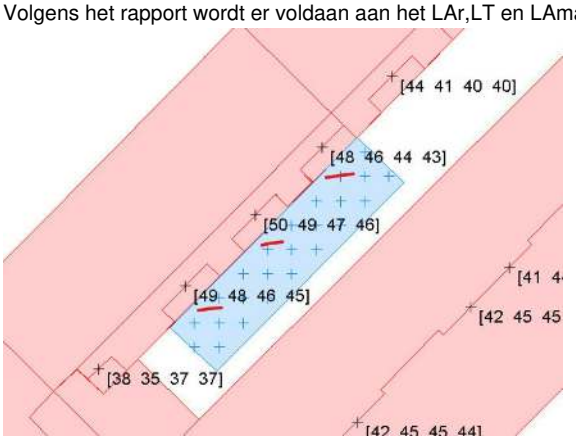
From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Subject **RE: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | advies geluid**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 30, 2025, 2:58:13 PM CET

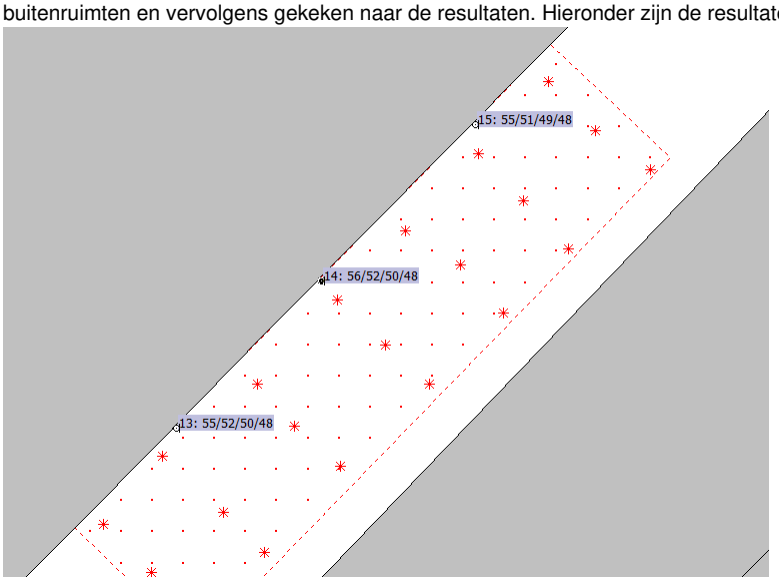
Goedemiddag 5.1, 2, e

In het rapport wordt er uitgegaan van een bronvermogen van 95 dB(A) voor de maximale geluidniveaus. Wij bevelen aan om de vergunning te verlenen op voorwaarde dat deze bronvermogen vanwege spelende kinderen niet wordt overschreden.






Zoals telefonisch besproken zal ik mijn bevindingen opschrijven zodat je weet waarom ik geen opmerkingen heb.
Volgens het rapport wordt er voldaan aan het LAr,LT en LAmax. Hieronder zijn de resultaten van de LAr,LT weergegeven:



Je kunt in bovenstaande model zien dat er buitenruimtes zijn gemoduleerd. De buitenruimtes hebben wel degelijk een afschermend effect. Echter weet ik niet of het geschikt is om het op deze manier te moduleren. Hierdoor heb ik de uitgangspunten in mijn eigen rekenmodel gereproduceerd zonder de buitenruimten en vervolgens gekeken naar de resultaten. Hieronder zijn de resultaten weergegeven van ons rekenmodel zonder buitenruimten:



Je kunt zien dat de resultaten vele male hoger liggen en dan wel met 5-6 dB hoger dan de grenswaarden van stap 2 van de VNG-brochure. Het effect van de reductie van een terras is te vinden in de NRP5272. Dit is een Nederlandse Praktijkrichtijn. Hieronder is de reductie van een terras met open borstwering weergegeven:

	balkon half inspringend 			balkon half inspringend 			balkon geheel inspringend 			terrasgevel open borstwering 			terrasgevel gesloten borst-wering 		
absorbtie plafond α_w	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9	≤ 0,3	0,6	≥ 0,9
zichtlijn op gevel:															
< 1,5 m	-1	-1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	3	3	3
1,5 m - 2,5 m	-1	1	3	0	2	4	1	1	2	3	4	5	5	6	7
> 2,5 m	1	2	3	2	3	4	1	1	2	4	4	5	6	6	7

Zo te zien bedraagt de reductie tussen de 4-5 dB. Het geluidniveau boven het speelterrein zullen dan 56 dB(A) – 4 dB = maximaal 52 dB(A) bedragen. Er is een overschrijding van 2 dB van stap 2 van de VNG-brochure. Omdat een deel van het speelterrein vlak onder de buitenruimte ligt van de woning erboven zal de reductie in de praktijk hoger bedragen. Hierdoor zie ik geen aanleiding voor het vragen van een aangepast geluidrapport.
Het LAmax bedraagt ten hoogste 74 dB(A). Vanwege de buitenruimte heb je ook hier een reductie van 4 dB dus kom je uit op 70 dB(A) waardoor er voldaan wordt aan stap 2. Hierdoor zie ik nogmaals geen aanleiding voor het vragen van een aangepast geluidrapport.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Geluid
mobiel: 5.1, 2, e
e-mail: 5.1, 2, e odnzkg.nl

aanwezig 5.1, 2, e
adres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 11:09
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | advies geluid
Urgentie: 5.1, 2, e

Dag 5.1,

Zie jij nog kans de beoordeling af te ronden vandaag, dan kan ik weer verder met de aanvraag en het afronden van het RO-advies.
Dat zou heel fijn zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
afdeling Vergunningen | Bouw

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
T: 5.1, 2, e
M: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
I: www.amsterdam.nl
Werkdagen:
5.1, 2, e

P.S. Gaat u verbouwen? Vertel het de buren! Kijk voor handige tips

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>

Verzonden: donderdag 23 oktober 2025 22:57
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | advies geluid

Dag 5.1, 2, e

Ik heb er even naar gekeken. Volgens de berekeningen wordt er voldaan aan de grenswaarden. Maar dat heeft te maken met de wijze van modeleren.
Ik zal even moeten nadenken of het acceptabel is om op deze manier modeleren.
Komende week is toch mijn laatste week voor mijn vakantie. Dan zal je het ook zeker ontvangen. Ik heb dat het mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Geluid
mobiel: 5.1, 2, e
e-mail: 5.1, 2, e odnzkg.nl

aanwezig 5.1, 2, e
adres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 22 oktober 2025 12:23
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | advies geluid

Dag 5.1,

Als het deze week lukt dan zou dat heel fijn zijn.
De aanvragers zullen daar ook heel content mee zijn ivm de voor hen nog te nemen stappen voor de naderende verbouwing.
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
afdeling Vergunningen | Bouw

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
T: 5.1, 2, e
M: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
I: www.amsterdam.nl
Werkdagen:
- 5.1, 2, e
-

P.S. Gaat u verbouwen? Vertel het de buren! Kijk voor handige tips

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2025 11:49
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e .1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | advies geluid

Goedemiddag 5.1, 2, e

Dossier ligt bij mij. Ik had 5 beoordelingen moeten verrichten voor een ander project van je. Deze kon ik daarom niet tegelijkertijd ernaast beoordelen.
Ik reken op komende week een reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Geluid
mobiel: 5.1, 2, e
e-mail: 5.1, 2, e odnzkg.nl

aanwezig: 5.1, 2, e
adres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Onafhankelijk Deskundig

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2025 11:03
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Onderwerp: Z2025-035935 | van hogendorpstraat 97-101 | advies geluid
Urgentie: 5.1, 2, e

Dag 5.1, 2, e n 5.1, 2,

Betreft: **Samenwerking SAM-185883: Stadsdeel West | Van Hogendorpstraat 97-101 | Geluid**

Ik heb voor het bovenstaande adres een SAMenwerking (nummer 185883) uitgezet op 26 september. Tot op heden heb ik hierop geen reactie of bevestiging ontvangen.
Zouden jullie mij kunne aangeven wanneer ik een advies mag verwachten.
Ik heb de stukken ook bij deze mail bijgevoegd voor de volledigheid.

Graag het beoordelen van de geluidsrapportages voor een nieuwe te realiseren kinderdagverblijf
te beoordelen documenten:
B002 Z2025-035935 0_T01 Tekeningenset.pdf
B005 Z2025-035935 0_R02 Rapport Geluidwering gevel.pdf
B007 Z2025-035935 0_R04 Rapport Geluidintern.pdf
B008 Z2025-035935 0_R05 Rapport Geluidemissie Stemgeluid.pdf
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
afdeling Vergunningen | Bouw

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postadres Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
T: 5.1, 2, e
M: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
I: www.amsterdam.nl
Werkdagen:
-
- 5.1, 2, e

P.S. Gaat u verbouwen? Vertel het de buren! Kijk voor handige tips

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid