

tweede verdiepingsvloer bestaand

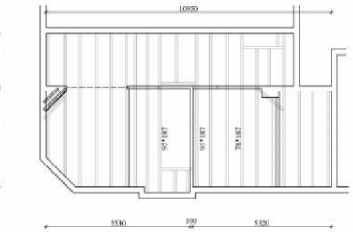

derde verdiepingsvloer bestaand

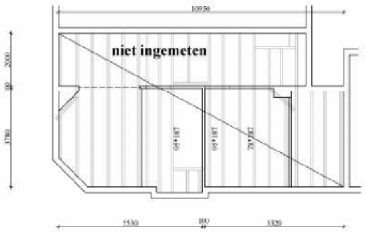

vierde verdiepingsvloer bestaand

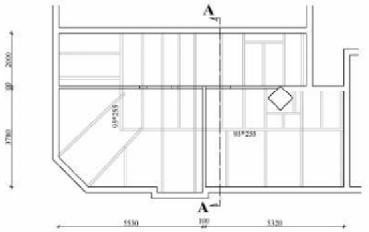

kap bestaand



doorsnede A-A bestaand

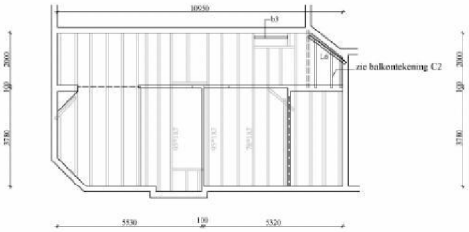

tweede verdiepingsvloer nieuw
nader te bepalen

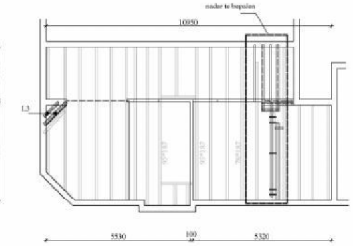

derde verdiepingsvloer nieuw
nader te bepalen

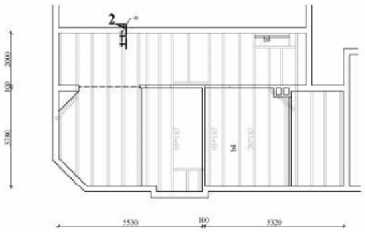

vierde verdiepingsvloer nieuw

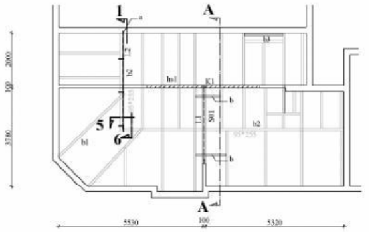

kap nieuw



doorsnede A-A nieuw

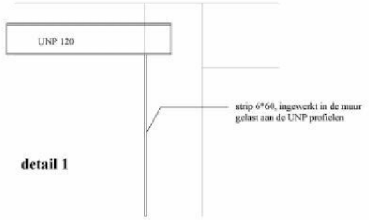

detail 1



detail 3



detail 4

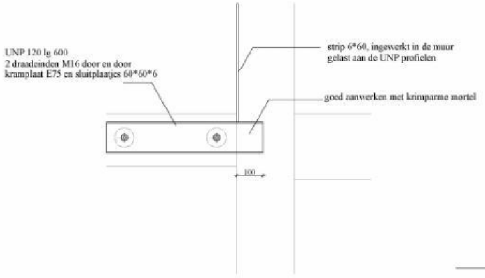

detail 2

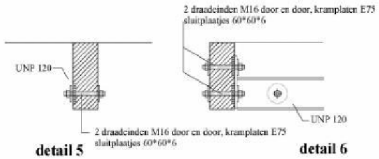

detail 5 **detail 6**



detail 7

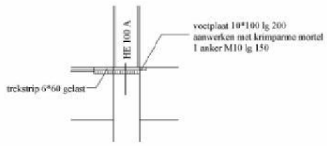

detail 8

Renvooi staalconstructie

Staalkwaliteit: S 235 / S 275
Boutkwaliteit: 8.8, boutdiameter M16 indien niets staat vermeld
Bij boutkoppen en moeren thermisch verzinkte sluitringen aanbrengen
Ankerkwaliteit 4.6, thermisch verzinkt
Niet aangegeven verbindingen volgens berekening en tekening aannemer

Staalconstructie gestraald volgens SA 2.5
Staalconstructie in droog klimaat voorzien van 70 µ. 2 componenten zinkfosfaatprimer
Delen in contact met de buitenlucht thermisch te verzinken met een laagdikte waarbij een handhavingstermijn van 50 jaar kan worden behaald
Keeldoorsnede lassen a=5 mm indien niets staat vermeld, profielen rondom vol te lassen
In het werk aan te brengen lassen indien vermeld keeldoorsnede a=4 mm
Bouwkundige voorzieningen in overleg met de architect te bepalen
Staalconstructies op metselwerk of beton goed aanwerken met krimparme mortel
type Cuglaton Tiksomortel K70 o.g., volgens voorschrift leverancier aan te brengen
Stalen liggers bij oplegginge, onderstoemingen of bovenliggende kolommen voorzien van schotjes met dikte flens profiel, lassen a=0.5t
Niet aangegeven staalwerk conform berekening en tekening aannemer uitvoeren
In te lijmen ankers met Edilen Dex R 2k o.g.
Balklagen te verankeren met aangelaste strippen 6*80 lg 150 en 2 houtdraadbouten 8*60 per strip
Staalconstructies 90 m.n. brandwerend bekleden volgens berekening aannemer, tenzij anders vermeld

K1: kolom HE 100 A momentvast verbonden

L1: IPE 140
L2: UNP 120
L3: HE 100 A

a: trekstrip 6*60 gelast ingewerkt in de muur, onder boven gelast aan UNP 120

b: klos 70*170
b1: nieuwe balken vuren 70*170 mm

ht1: dragende houtskeletwand vuren 58*120 h.o.h. 400, enkelzijdig 12 mm multiplex, dubbele stijl langs de kozijnen, dubbele boven en onderregel

alle scheidingswanden van houtskelet
gemetselde wanden op vloeren verwijderen

Maten in mm en in het werk te controleren

Hoogeboom b.v.
Adviesbureau
Beatrixlaan 2 1025 HW Ilpendam
info@hbaad.nl
tel/fax 0299-[illegible]

Betreft	Verbouw panden
Onderdeel	Constructie overzicht Pieter Aertszstraat
Locatie	Tolstraat - Toldwarsstraat - Pieter Aertszstraat te A'dam
Opdrachtgever	Stichting Berlage de Dageraad

Datum	Gewijzigd	Schaal	Formaat	Project	
28-05-2013		1 : 100 1 : 10	2	12120	C5