


Algemene informatie

Datum controle: 9/9/2020
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Salix alba
Stamdiameter pi-band: 96
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Centrale Markt
Buurt: Markthallen
Straatnaam: Vredenhofweg


[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)

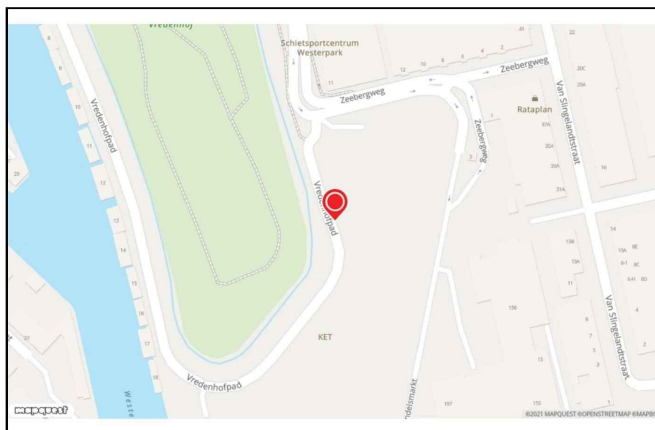

Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Beperkt
Conditie: Voldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Geluidstomograaf op maaiveld

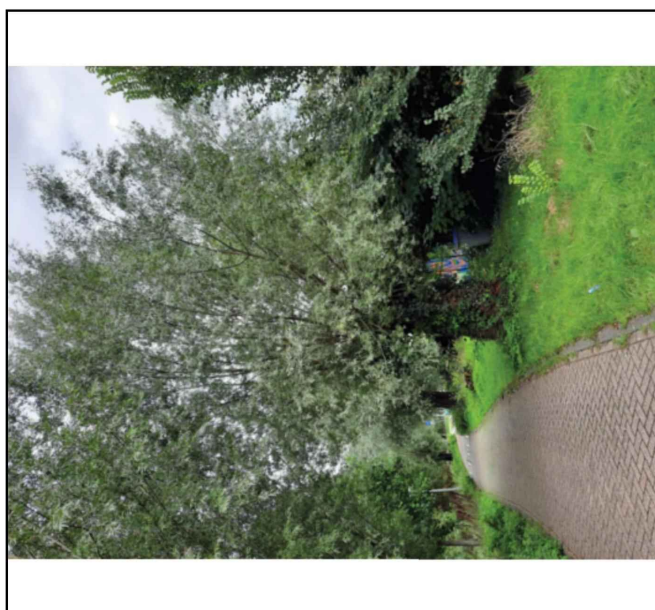

Kloppen (maaiveld):

Locatie : 10cm boven maaiveld

Omvang klankafw. : 60%

Ernst klankafw : aanzienlijk

Overige noemensw.h. : Er is rot hout waarneembaar over vrijwel de gehele omvang van de stamvoet., met uitzondering van de wortelaanlopen.

Prikken (maaiveld):

Locatie : 10cm boven maaiveld zuidzijde en aan de noordoostzijde

StamØ op prikhoogte : 123cm

Prikrichting : horizontaal

Meetwaarden : 30cm aan zuidzijde en 45 aan noordoostzijde

Indicatieve restwanddikte : ca. 80cm

Overige noemensw.h : Vruchtlichamen platte tonderzwam zichtbaar aan de zuidzijde en westzijde tot ca. 1m hoog.

Geluidstomograaf (maaiveld):


Meethoogte t.o.v. mv : 10cm boven maaiveld

StamØ op meethoogte : 123cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 18,45 cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck*1.4) : 25,83 cm

Meetwaarden per meting : In het Tomogram wordt goed gezond hout gevisualiseerd d.m.v. de blauwe kleur, hout van verminderde kwaliteit wordt weergegeven met groen, hout van matige tot slechte kwaliteit wordt weergegeven in geel en rood. De rode lijn in het tomogram visualiseert de Matthecknorm. De benodigde restwand is in het geheel doorbroken.

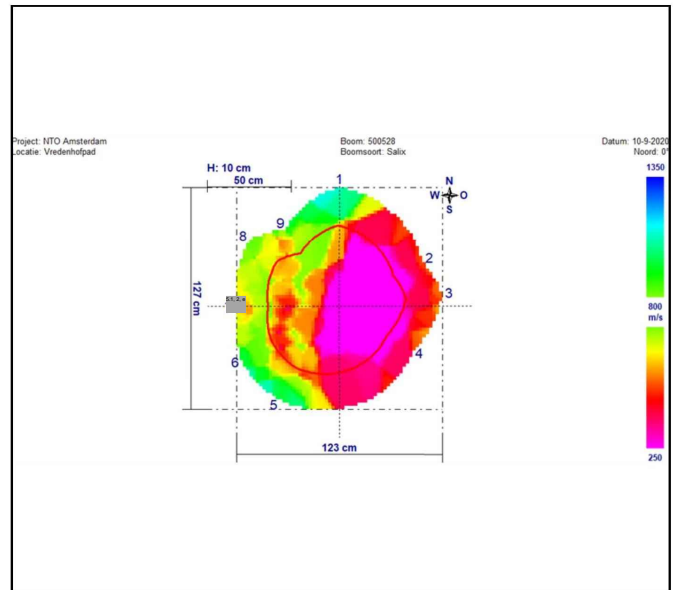

Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Kroonreductie	Kroon	Stambreuk	< 6 maanden	Platte tonderzwam

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 1 - 3 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Beperkt

Veiligheids categorie: Risicoboom

Advies: Er is vrijwel geen onaangestast hout in de stamvoet. enkel de wortelaanlopen bij sensor 1 en 5 zijn nog van matige kwaliteit. De benodigde restwand Matthecknorm is vrijwel niet aanwezig. Wij adviseren de boom te knotten, en de kroon compact te houden. Urgentie: <6 maanden

Advies duurzame instandhouding

Gelet op de slechte houtkwaliteit en zeer beperkte restwand, overwegen de boom te kappen.

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:	Besluit maatregel:
Kroonreductie (snoei)	Kandelaren
Jaarlijkse inspectie	Geen noemenswaardige gebreken

Datum Besluit: 11/6/2020

Urgentietermijn: < 6 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: Knotten in najaar/winter 2020-2021.