


Overzicht van opmerkingen bij 2422 - Kavel E

Pagina: [1] 2422 - Kavel E

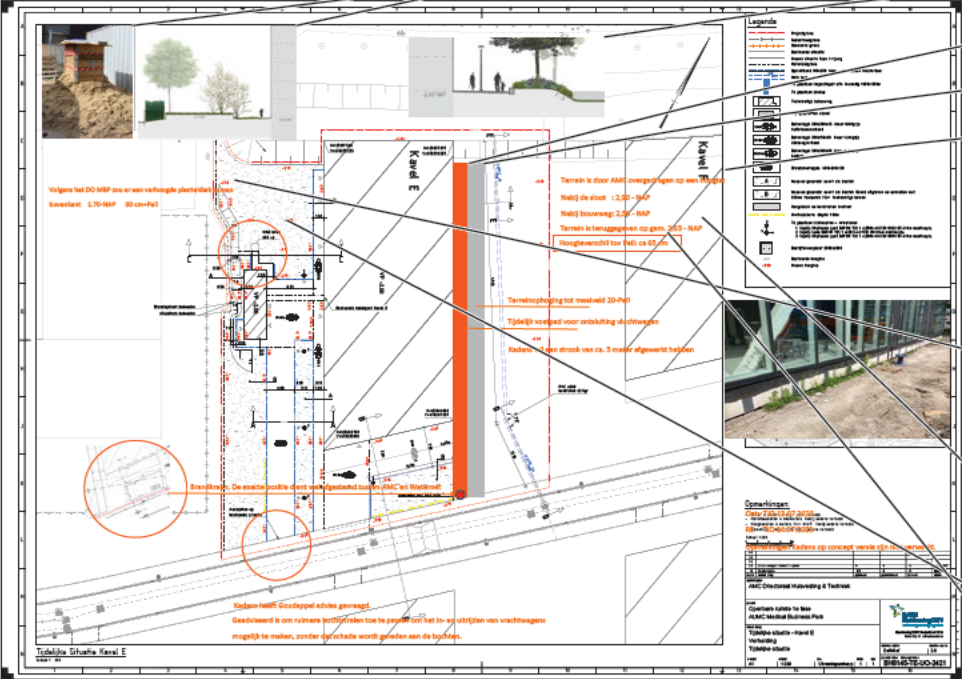

5.1.1,d	Onderwerp: Stempel	Datum: 18-7-2023 11:31:41
5.1.1,d	Onderwerp: Stempel	Datum: 18-7-2023 11:31:08
5.1.1,d	Onderwerp: Stempel	Datum: 18-7-2023 11:33:08
5.1.1,d	Onderwerp: Rechthoek	Datum: 18-7-2023 11:12:54
5.1.1,d	Onderwerp: Rechthoek	Datum: 18-7-2023 11:13:50
5.1.1,d	Onderwerp: Getypte tekst	Datum: 18-7-2023 11:46:22
5.1.1,d	Onderwerp: Getypte tekst	Datum: 18-7-2023 11:21:19
5.1.1,d	Onderwerp: Getypte tekst	Datum: 18-7-2023 11:47:42
5.1.1,d	Onderwerp: Ovaal	Datum: 18-7-2023 11:18:35
5.1.1,d	Onderwerp: Getypte tekst	Datum: 18-7-2023 11:48:21

Terrein is door AMC overgedragen op een hoogte:

Nabij de sloot : 2,90 - NAP


Nabij bouwweg: 2,50 - NAP

Volgens het DO MBP zou er een verhoogde plantenbak komen bovenkant = 1.70-NAP = 30 cm+Peil

Terrein is teruggegeven op gem. 2,65 - NAP

Hoogteverschil tov Peil: ca 65 cm

Opmerkingen over pagina [1] 2422 - Kavel E worden vervolgd op de volgende pagina

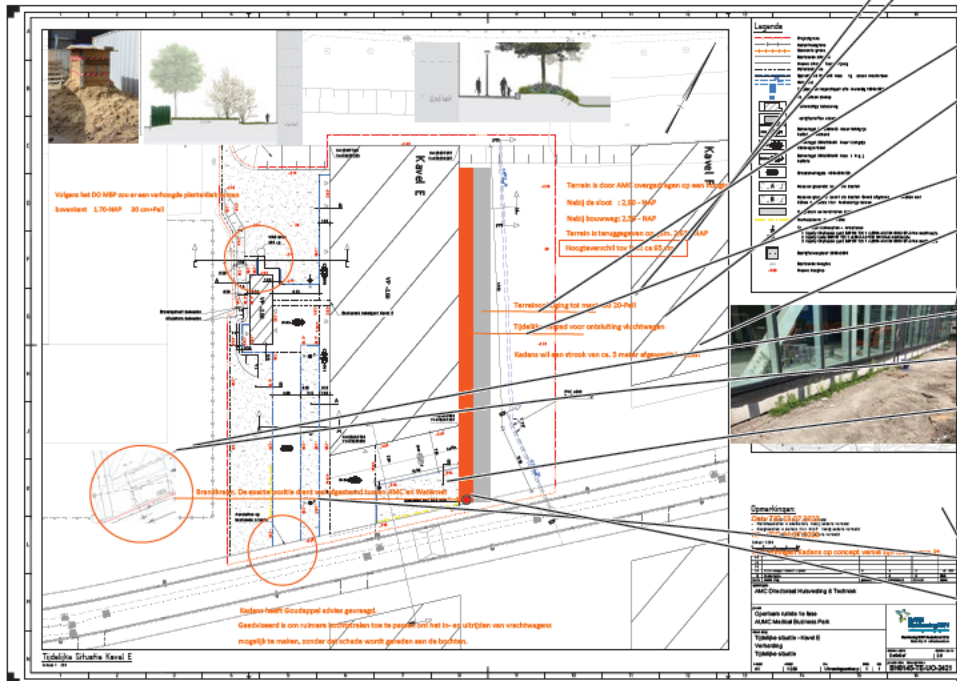

5.1.1,d Onderwerp: Rechthoek Datum: 18-7-2023 11:50:01

5.1.1,d Onderwerp: Getypte tekst Datum: 18-7-2023 11:49:22

Terreinophoging tot maaiveld 20-Peil

5.1.1,d Onderwerp: Stempel Datum: 18-7-2023 11:42:40

5.1.1,d Onderwerp: Lijn Datum: 18-7-2023 11:49:13

5.1.1,d Onderwerp: Getypte tekst Datum: 18-7-2023 11:48:55

Tijdelijk voetpad voor ontsluiting vluchtwegen

5.1.1,d Onderwerp: Lijn Datum: 18-7-2023 11:49:01

5.1.1,d Onderwerp: Getypte tekst Datum: 18-7-2023 11:49:28

Kadans wil een strook van ca. 5 meter afgewerkt hebben

5.1.1,d Onderwerp: Ovaal Datum: 18-7-2023 08:59:32

5.1.1,d Onderwerp: Stempel Datum: 18-7-2023 08:59:46

5.1.1,d Onderwerp: Getypte tekst Datum: 18-7-2023 11:26:21

Brandkraan. De exacte positie dient wel afgestemd tussen AMC en

Waternet

5.1.1,d Onderwerp: Lijn Datum: 18-7-2023 08:59:58

5.1.1,d Onderwerp: Ovaal Datum: 18-7-2023 08:58:42

5.1.1,d Onderwerp: Getypte tekst Datum: 18-7-2023 11:48:35

Ontv 5.1 13.07.2023

Opmerkingen over pagina [1] 2422 - Kavel E worden vervolgd op de volgende pagina

RE 5.1.1 d 14.07.2023

Opmerkingen Kadans op concept versie zijn niet verwerkt.

5.1.1,d Onderwerp: Ovaal Datum: 18-7-2023 11:21:45

5.1.1,d Onderwerp: Getypte tekst Datum: 18-7-2023 11:24:47

Kadans heeft Goudappel advies gevraagd.

5.1.1,d Onderwerp: Getypte tekst Datum: 18-7-2023 11:25:18

Geadviseerd is om ruimere bochtstralen toe te passen om het in- en uitrijden van vrachtwagens

mogelijk te maken, zonder dat schade wordt gereden aan de bochten.

