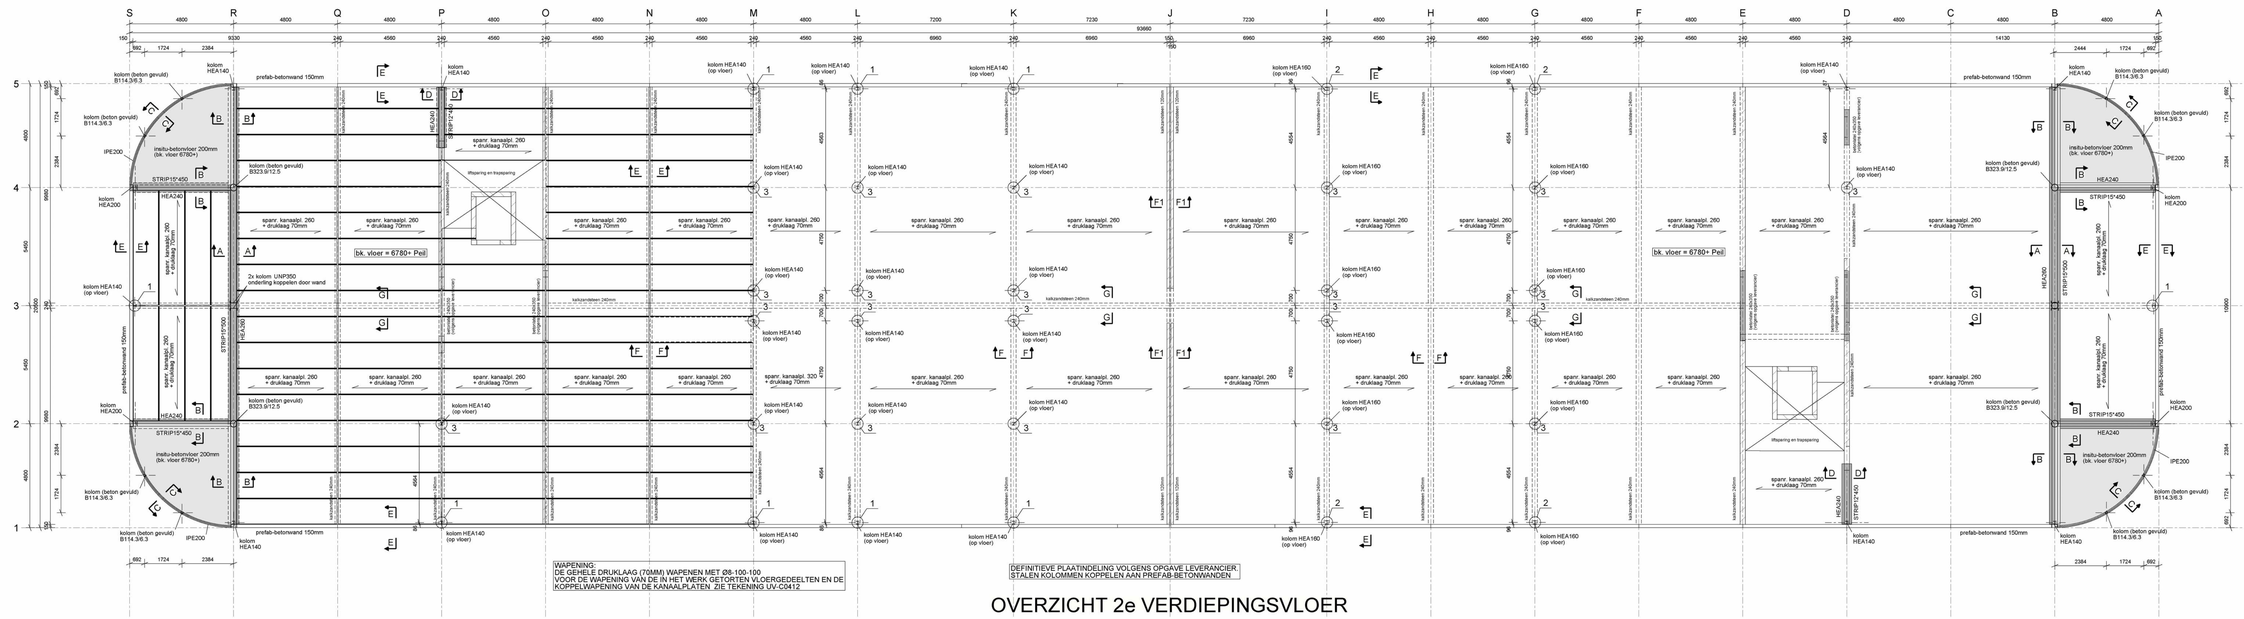

WAPENING:
DE GEHELE DRUKLAAG (70MM) WAPENEN MET Ø8-100-100
VOOR DE WAPENING VAN DE IN HET WERK GETORTEN VLOERGEDEELTEN EN DE KOPPELWAPENING VAN DE KANAALPLATEN ZIE TEKENING UV-C0412

DEFINITIEVE PLAATINDELING VOLGENS OPGAVE LEVERANCIER
STALEN KOLOMMEN KOPPELEN AAN PREFAB-BETONWANDEN

OVERZICHT 2e VERDIEPINGSVLOER

RENVOOI

VOOR STAALKWALITEIT ZIE PROFIELENLIJST
BOUTKWALITEIT 8.8. (MINIMAAL 2 BOUTEN PER VERBINDING)
INDIEN NIET ANDERS VERMELD, LASSEN a MIN. = 5MM/0,5 t. (t=plaatdikte)
ANKERKWALITEIT 4.6 GEROLDE DRAAD, MET HAAK.
ANKERKWALITEIT 8.8 GEROLDE DRAAD, MET VOLGPLAAT.

VERBINDINGEN VOLGENS BEREKENING EN OPGAVE STAALLEVERANCIER
MONTAGE STAALCONSTRUCTIE CONFORM MONTAGEPLAN STAALLEVERANCIER / AANNEMER VOLGENS NEN–EN 1090.
KANAALPLAATVLOER VOLGENS BEREKENING EN TEKENING LEVERANCIER

STAALCONSTRUCTIE 60 MIN. BRANDWEREND BEKLEDEN.
KOLOMMEN BETONGEVULD + WAPENING ZIE PLATTEGRONDEN
BETONGEVULDE KOLOMMEN VOORZIEN VAN GATEN ROND 12 AAN ONDER– EN BOVENZIJDE KOLOM + WAPENING IN DE KOLOMMEN VOLGENS NADERE OPGAVE

STABILITEIT IN DE BOUWFASE ONDER VERANTWOORDING VAN AANNEMER.
ASYMETRISCHE BELASTE VLOERLIGGERS TIJDENS MONTAGE ONDERSTEMPELEN
VOETPLATEN KOLOMMEN ONDERKOUWEN MET KRIMPARME MORTEL VOORDAT DE (VERDIEPINGS)VLOEREN GELEGD WORDEN.
STELLAGEN UITVOEREN MET KRIMPARME MORTEL.
KWALITEIT KALKZANDSTEEN: WANDEN 240MM, C20 EN OVERIGE WANDEN CS12.

ALLE MATEN IN MM.

Uitvoering volgens normenreeks NEN-EN			Betondekking in mm				
Onderdeel	Sterkteklasse	Milieuklasse(n)	onder	boven	zijvlak	binnen	buiten
balk poer vloer wand kolom	C30/37	XC1	15	15	15		

toepassing wapeningstaal volgens NEN 6008 wapeningstaven : B500B gepunctieste wapeningsnetten : B500B	uitvoering volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005 ontkistenbij fcd C20/25=13,3N/mm2, C30/37=20N/mm2
Aanduiding wand- en vloerwapening	minimale lastlengte beugels



Opdrachtgever RIJN & VECHT PROJECTONTWIKKELING BV	Ontwerper 5.1.2.e
Project BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW NIJVERHEIDSLAAN WEESP 2 (GEBOUW 1)	
Onderdeel OVERZICHT 2e VERDIEPINGSVLOER.	

Getekend	5.1.2.e	
Datum	22.03.2023	
Formaat	A0	
Schaal	1:100	
Fase	UITVOERING	
Status	DEFINITIEF	

Ingenieursbureau HeRoCon b.v.
Adviesbureau voor hout-, staal- en betonconstructies
5.1.2.e Gezien: telefoon: 5.1.2.e e-mail: info@herocon.nl

HeRoCon Project nr.	Blad nr.	Rev.
2023031	UV-C0212	

Het auteursrecht berust bij HeRoCon. Niets van deze tekening mag worden aangevuld en/ of gewijzigd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

Tekla Structures