

5.1, 2, e , 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 14:08
Aan: '5.1, 2, e'
Onderwerp: RE: Dam 13

Geachte heer 5.1, 2, e ,

De onderstaande aanpassingen heb ik gelezen.

Ik heb van mijn controle van 08.09.2020 een rapport opgemaakt en deze is naar de jurist gestuurd.

U krijgt een brief van de jurist over die controle en de eventueel nog te treffen voorzieningen. In de brief staat een termijn waarbinnen de voorzieningen getroffen dienen te zijn. Na het vervallen van het termijn zal ik opnieuw een controle uitvoeren.

Ik zal dan de onderstaande aanpassingen die u heeft verricht in mijn volgende controle meenemen.

Met vriendelijke groeten,

Mw. 5.15.1, 2, e
Inspecteur Gebruikstoezicht
Centrum

Gemeente Amsterdam

T 020 256 4048

5.1, 2, e amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, vr (even wk)


Van: 5.1, 2, e [<mailto:5.1, 2, e@hotmail.com>]
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 16:33
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: Re: Dam 13


Beste mevrouw 5.1, 2, e,


Zie bijlage voor aanpassing voor aanzicht.

1. minder verlichting en bijna geen naar buiten toe.
 2. verlichting is bedekt en schijnt dus niet naar buiten toe.
 3. reclame stickers met SIM card drinks en tabak en is verwijderd.
De laschgas bord en artikel is verwijderd. Wij verkopen geen lachgas meer op deze locatie inclusief crackers.
 4. De verlichting onder de luifel zijn verwijderd.
 5. Platte reclame op de gevel hebben wij vergunning voor die ontvang ik volgende week en kom ik kom ik volgende week direct op terug.
 6. De joints wat word benoemt als headshot product leggen wij voor bij onze advocaat en komen wij later op terug voor zover wij weten is dat geen headshot product.
 7. Brandblusser is besteld inclusief aanduiding met stickers en word aankomende week netjes geplaatst.
- Mis ik een punt of heeft u nog vragen laat mij eve weten.

Groeten,

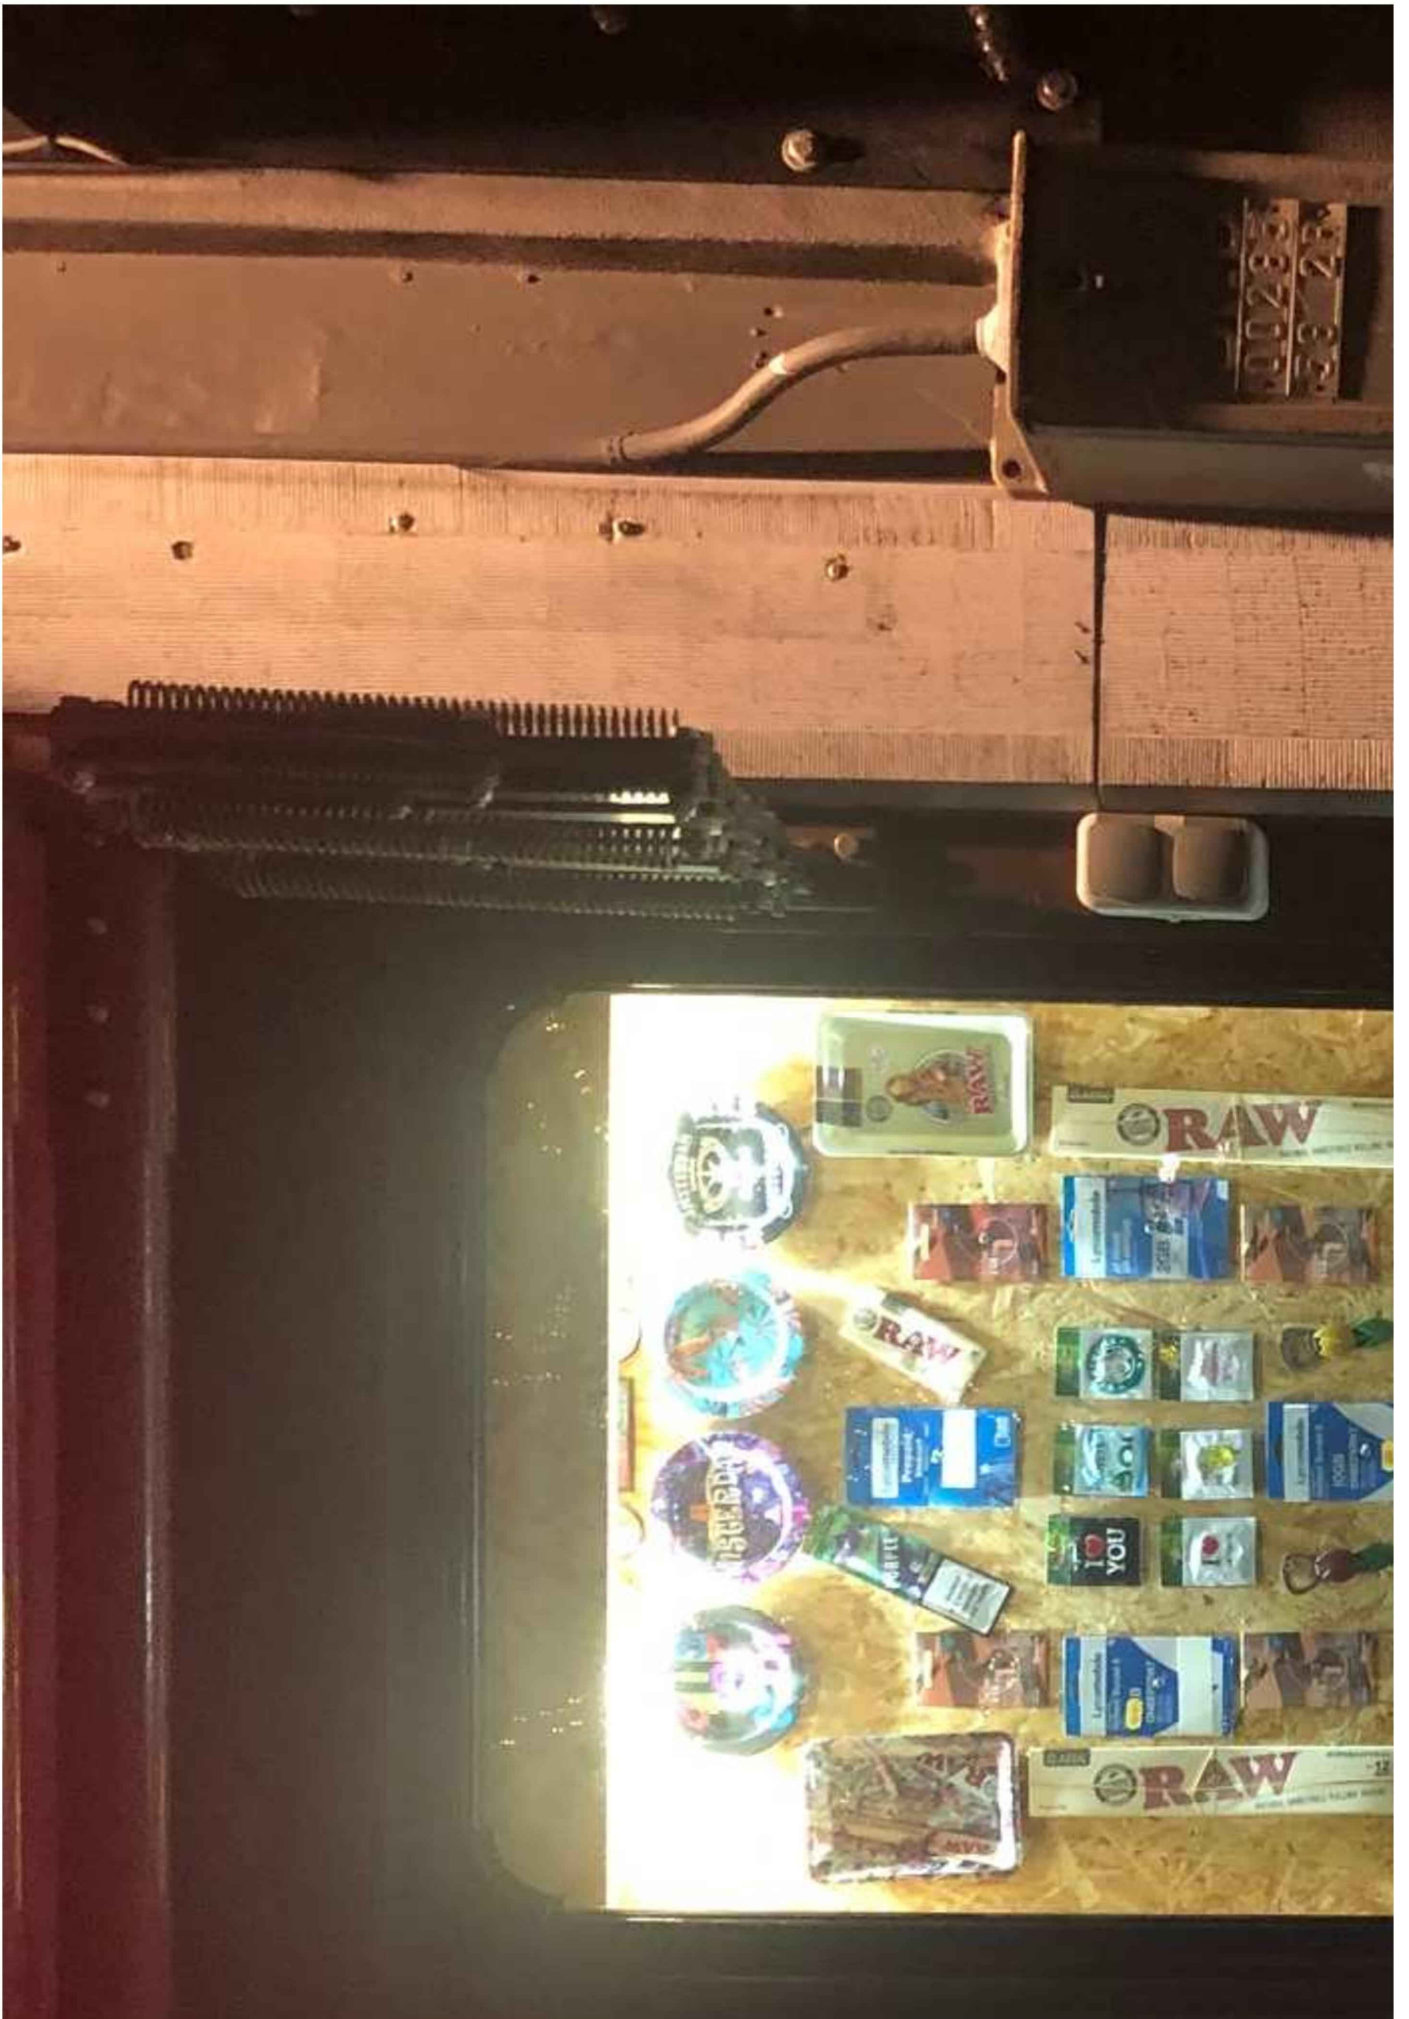

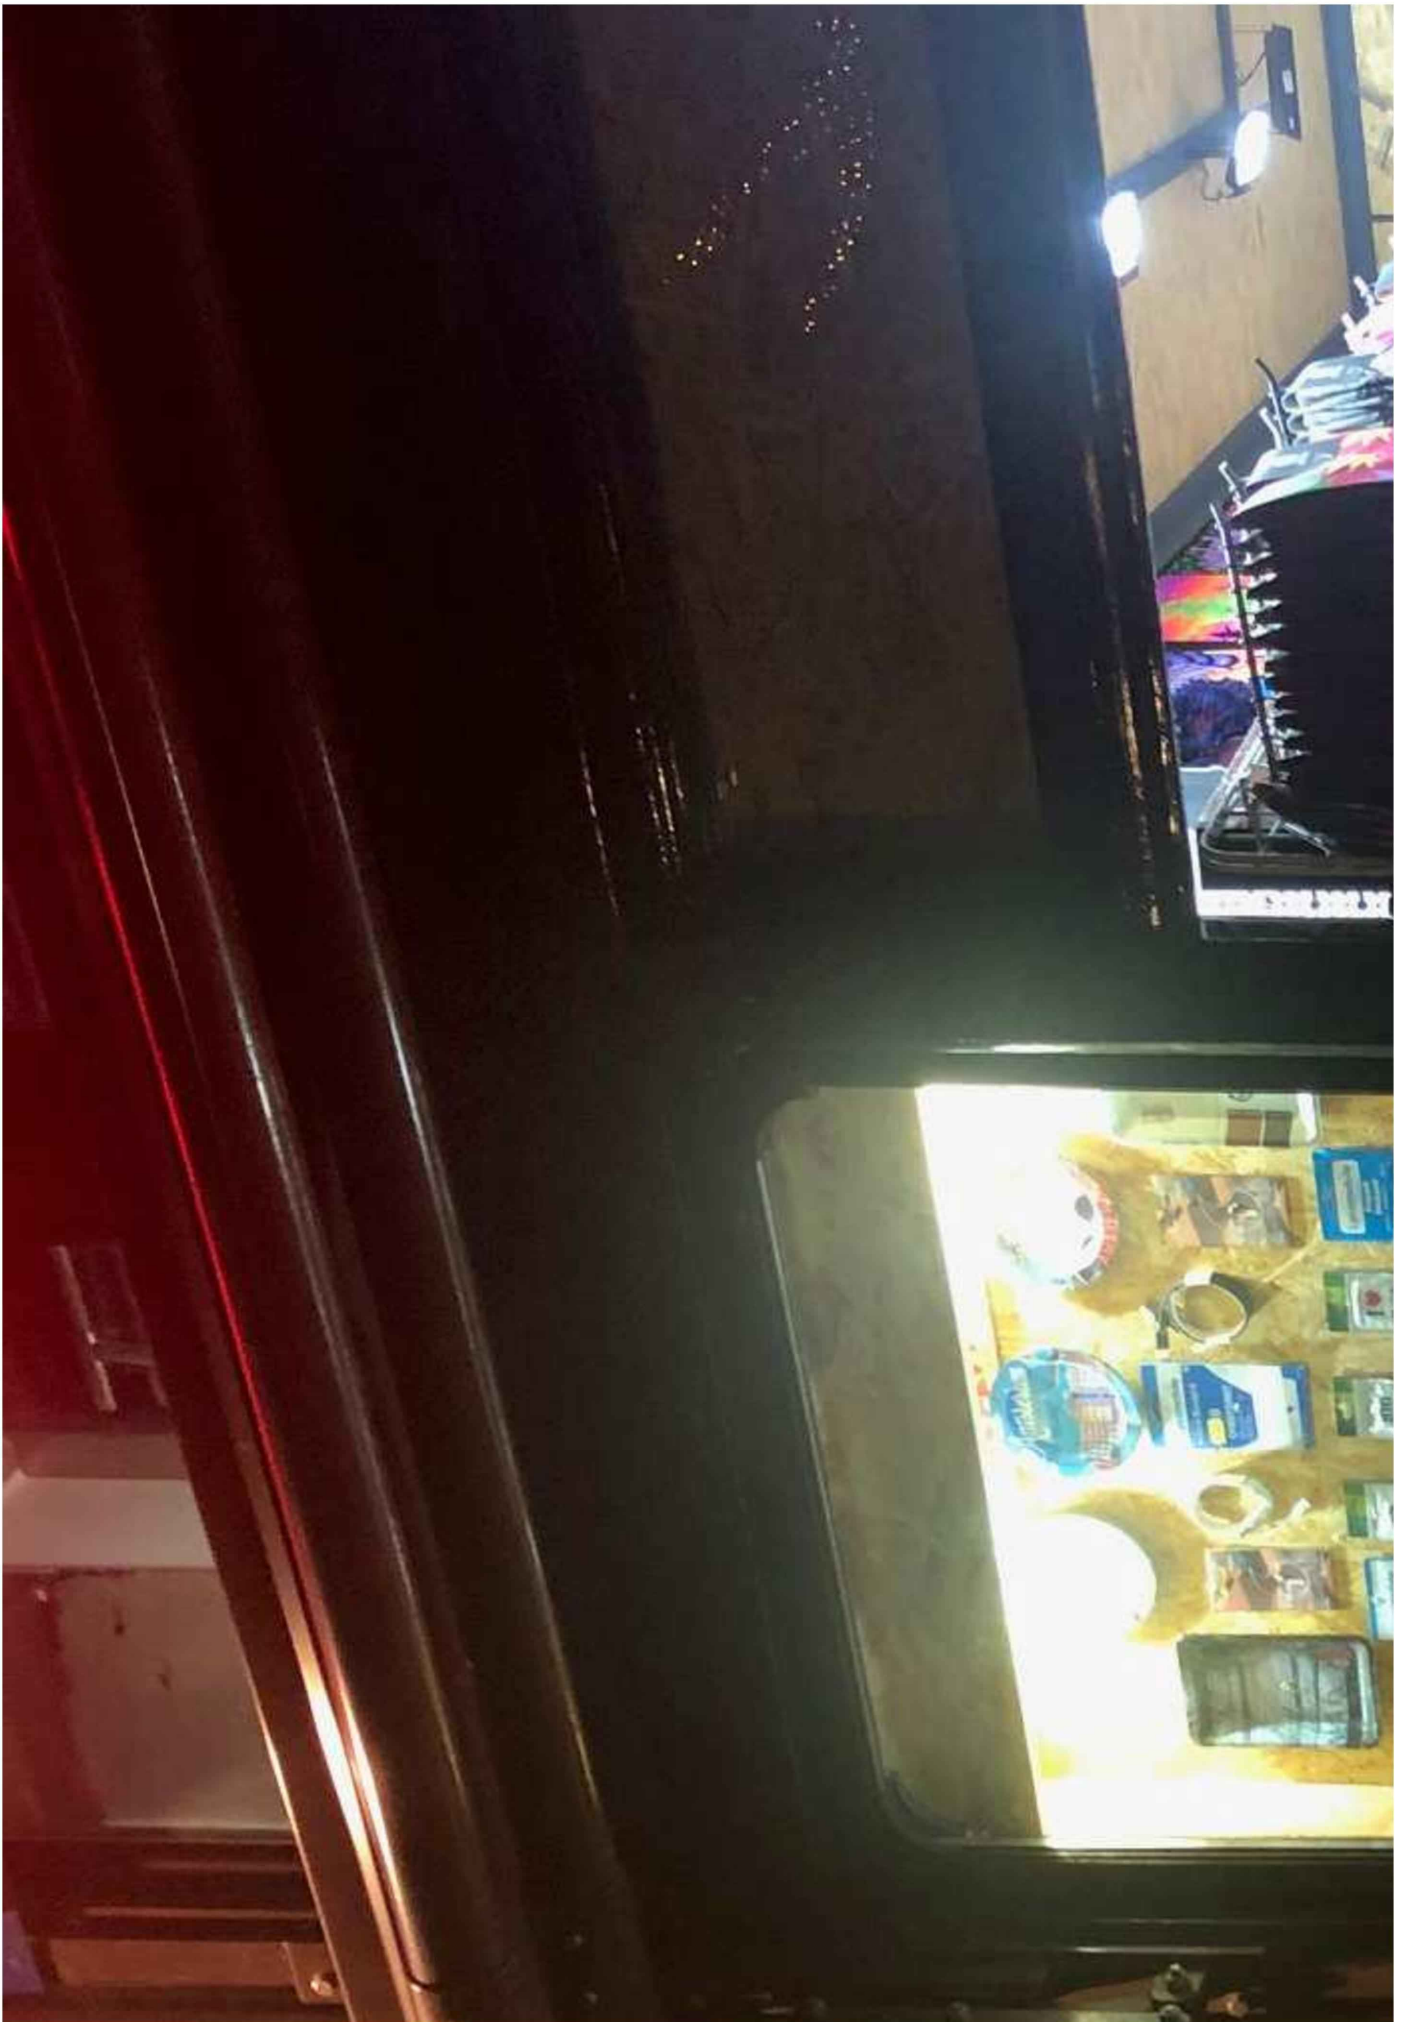

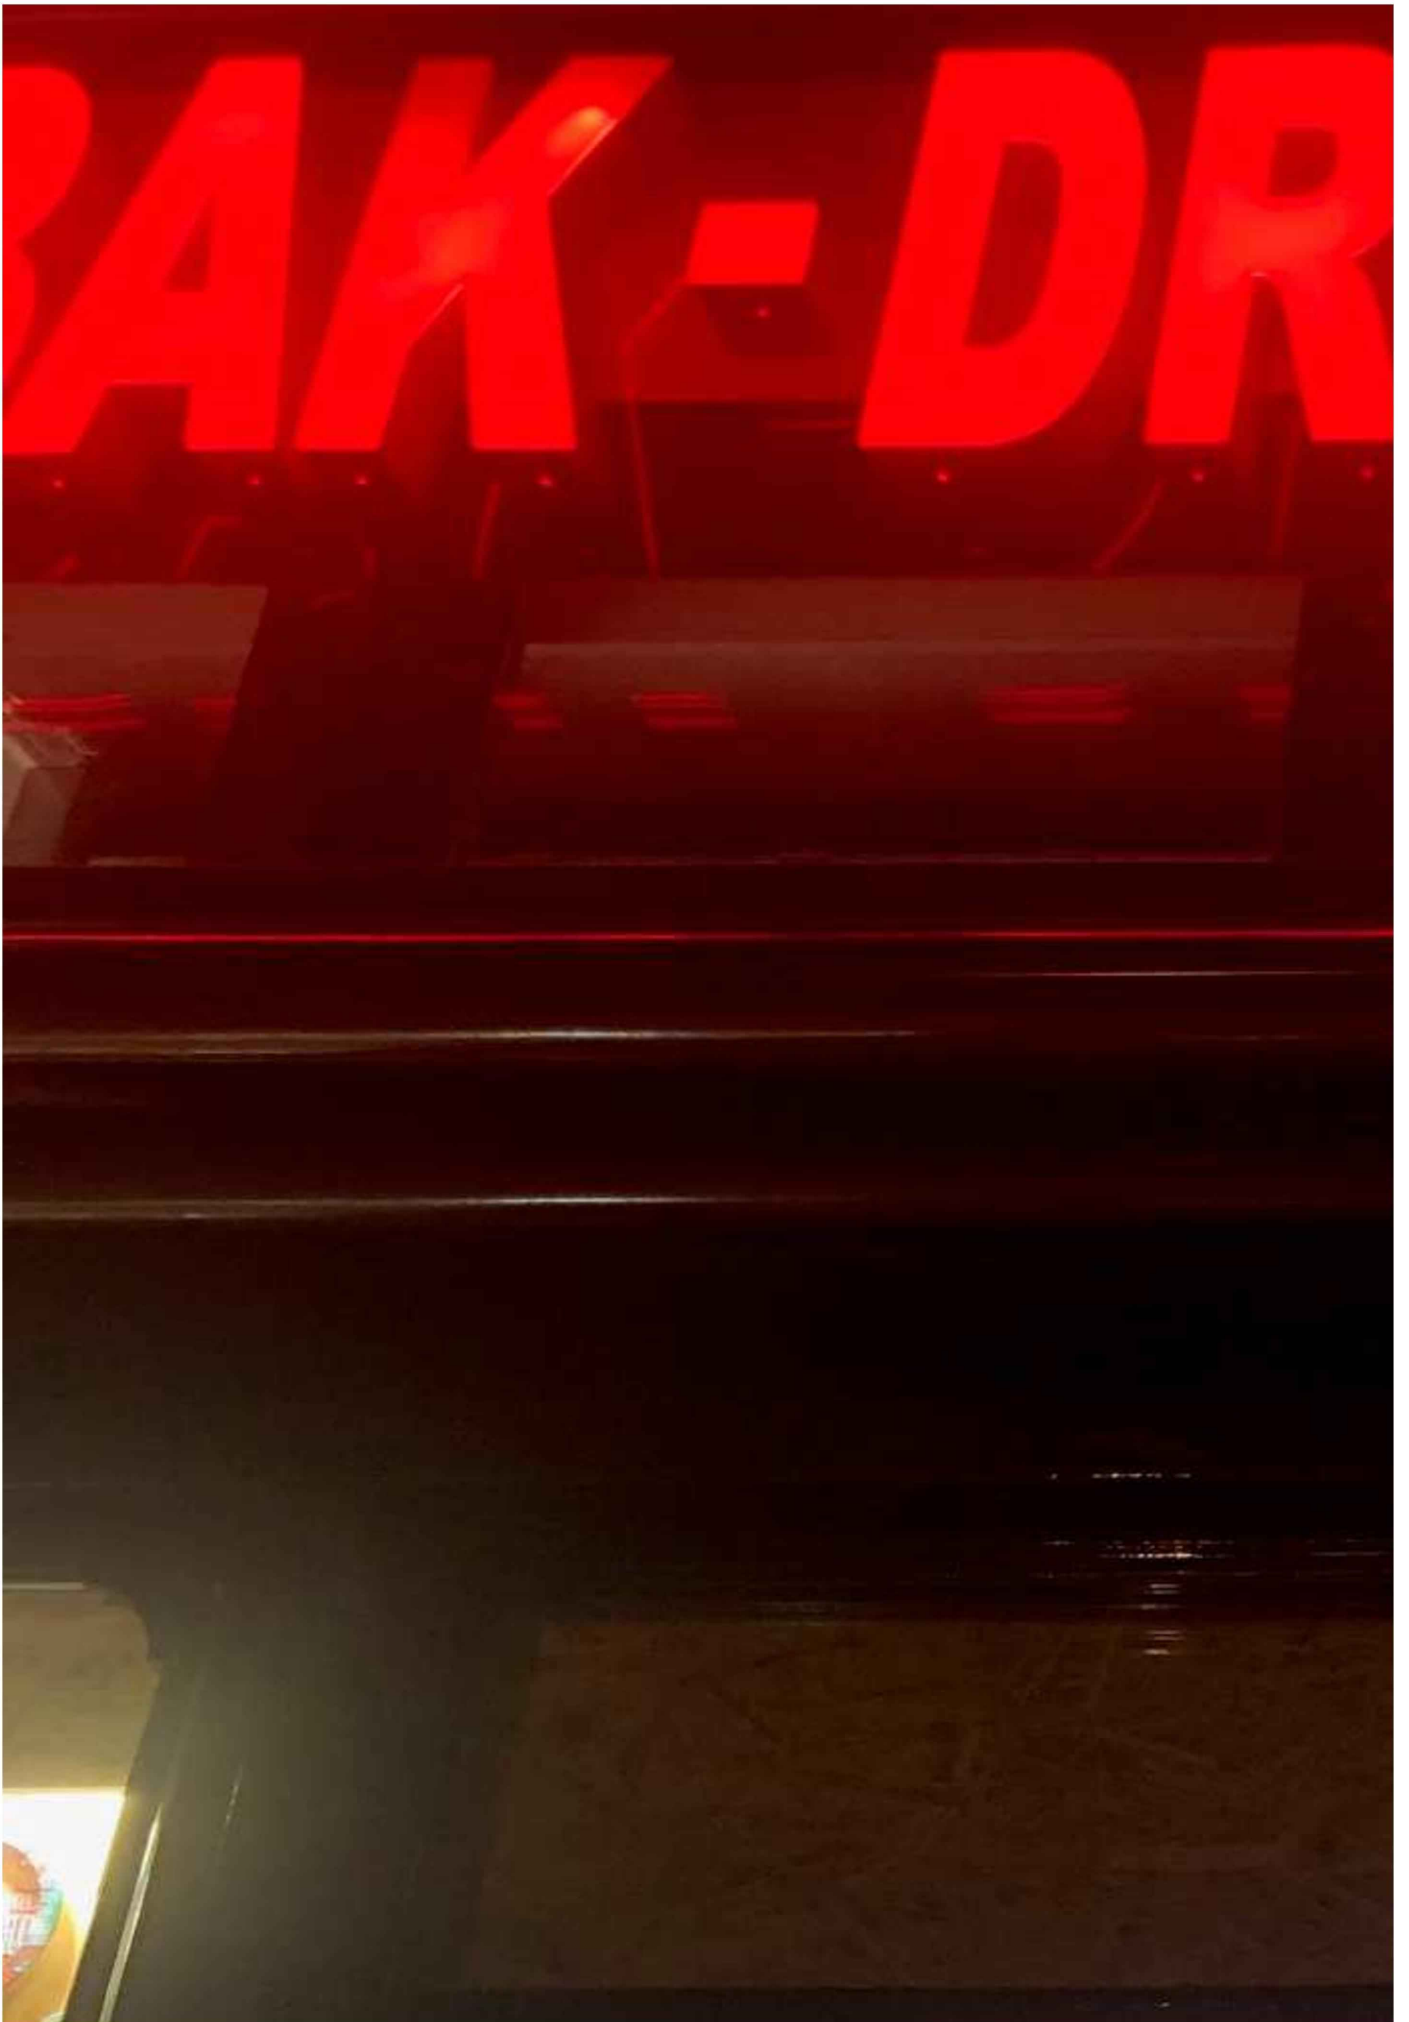

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 14 sep. 2020 om 08:02 heeft 5.1, 2, e5.1, 2, e5.1, 2, e@amsterdam.nl het volgende geschreven:

Geachte heer 5.1, 2, e,

Vorige week hebben wij telefonisch contact gehad nadat wij een hercontrole hebben verricht bij Dam 13.
U heeft mij toen gevraagd of ik de brief van de 1^e controle en de omgevingsvergunning voor de reclame naar u wil mailen.
U treft de gegevens in de bijlage aan.
U krijgt over de hercontrole nog een brief.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Mw. 5.15.1, 2, e
Inspecteur Gebruikstoezicht
Centrum

Gemeente Amsterdam

T 020 256 4048

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, vr (even wk)

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

<brief 11.03.2020.pdf>
<mime-attachment>
<brief 15.08.2019 reclame.pdf>