

Rapport van Bevindingen

Datum constatering : 8 september 2023
Tijdstip : 22:45 uur
Inspecteur(s) : [redacted] & [redacted]
Aanleiding : Klacht (SIA) **Nummer:** 1842787

Betrokken zaak : [redacted]
Adres : [redacted] 182, 1073 BL, Amsterdam
Overtreding(en) : Geluidsoverlast

Gesproken met : [redacted]
Geboortedatum : [redacted]
Functie : Leidinggevende

Constatering:

Ik, [redacted] toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, heb samen met collega, [redacted] toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, de volgende constatering gedaan:

Op 8 september omstreeks 22:45 uur bevond ik mij, toezichthouder, ter controle op de naleving van de bebouwde omgeving, aan [redacted] ter hoogte van perceel nummer [redacted] te Amsterdam, in de gemeente Amsterdam, alwaar bedrijf [redacted] gevestigd is.

Toen wij [redacted] in liepen hoorde wij al snel harde muziek. Ik zag dat er bij [redacted] een aantal picknick tafels buiten waren gezet op de straat. Hieraan zaten bezoekers van de brouwerij met een consumptie zoals bier en/of wijn. Ik zag dat beide toegangsdeuren geopend stonden. Uit deze geopende toegangsdeuren hoorden wij harde muziek komen. Hierna zijn wij een geluidsmeting gestart aan de overzijde van de brouwerij op twee meter afstand uit de gevoelige gevel. De geluidsmeting kwam uit op LAeq 69,0 dB en LCeq 74,6 dB.

We hebben ons kenbaar gemaakt bij de bar en gevraagd naar de leidinggevende of de exploitant. Ik heb de leidinggevende meerdere keren moeten vragen om zijn identiteitsbewijs te tonen. Na de 5^e keer vragen voldeed de leidinggevende hieraan. De medewerker gaf aan de leidinggevende te zijn en gaf ons desgewenst op te zijn genaamd:

Voor- en achternaam	[redacted]
Geboortedatum / geboorteplaats	[redacted] [redacted]

Na controle in de gemeentelijke systeem bleek dat de medewerker wel als leidinggevende bijgeschreven op het aanhangsel van de Alcoholwet vergunning.

Geluid:


Gebruikte apparatuur

Tabel 1 Gebruikte apparatuur.

Meternummer 3 S	1/3 octaafband	Type: Svantek 971
Serienummer geluidsmeter	Svantek 971	84011
Datum kalibratiecertificaat		06-04-2023 07-04-2023
Certificaatnr		AC-11678 / AC-11681
Serienummer Kalibrator	Rion NC-74	34504756
Datum kalibratiecertificaat		05-04-2023
Certificaatnr		AC-11671

Kalibratie

Device type	SVAN 971
Serial No.	84011
Internal software version	1.14.1
Filesystem version	1,14
Pre Calibration type	By measurement
Pre Calibration date	8-9-2023
Pre Calibration time	19:02:30
Post Calibration type	By measurement
Post Calibration date	8-9-2023
Post Calibration time	23:21:46
Pre Calibration factor	1.1 dB
Pre Calibration level	94.0 dB
Post Calibration factor	1.0 dB
Post Calibration level	94.0 dB
Calibration drift	0.0 dB

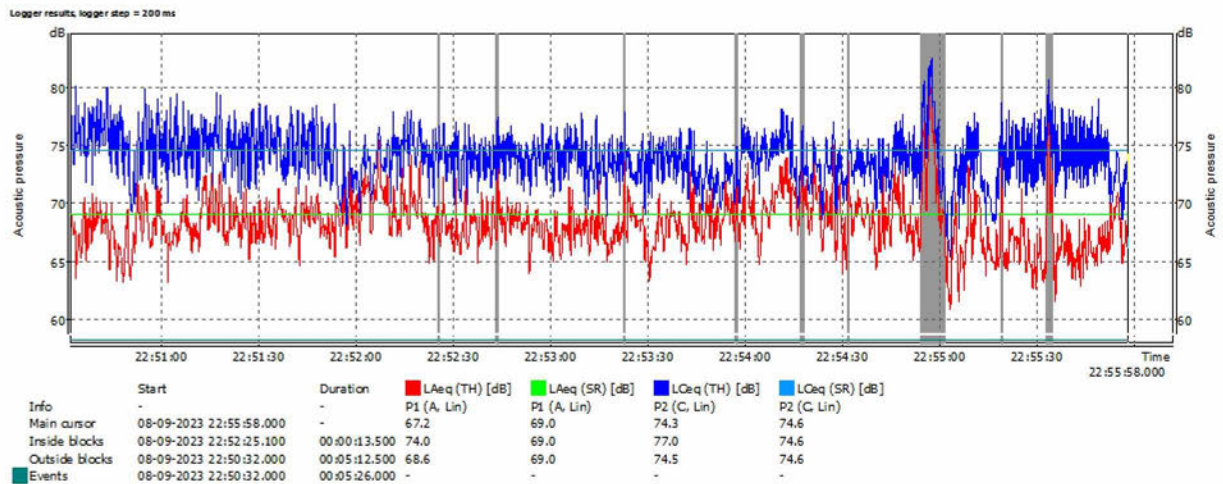

De bovenstaande grafiek is de binnen geluidsmeting. De uitkomst van deze meting is 68,6 dB(A) en 74,5 dB(C).



Werkblad Geluid op een gevel

blauw = invullen
groen = kiezen
wit = niet invullen

versie 0.05 BETA WORK
IN PROGRESS

Plaats van de meting	Afstand tot de gevel	2	meter
	Meethoogte	1,5	meter
	Geluid loodrecht op de gevel	ja	Ja/Nee
Meetresultaten excl. correcties	Meting 1 LAeq	68,6	dB
	Achtergrond 1 LAeq	0,0	dB
	Meting akkoord	Akkoord	
	Meting 2 LAeq	68,6	dB
	Achtergrond 2 LAeq	0,0	dB
	Meting akkoord	Akkoord	
	Meting 3 LAeq	68,6	dB
	Achtergrond 3 LAeq	0,0	dB
	Meting akkoord	Akkoord	
	Gemiddelde LAeq	68,6	dB
	Gemiddelde LAeq Achtergrond	0,0	dB
Correcties	Achtergrondcorrectie	0,0	dB
	Bedrijfsduurcorrectie	0,0	dB
	Tonaal of Impuls-Geluidcorrectie	nee	Keuze
	Gevelcorrectie	3,0	dB
	Muziekgeluidcorrectie	ja	Keuze
Meetresultaten incl. Correcties		75,6	dB
Meetresultaten incl. Afronding		76	dB

Tijdens de meting was er sprake van omgevingsgeluid, namelijk stemgeluid. Dit stemgeluid overstemde het muziekgeluid niet. Verder was er geen sprake van storende omgevingsgeluiden.

Conclusie

- Overtreding van het geluidsniveau

In het activiteitenbesluit is de norm 45 dB(A) Lar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen. Het te toetsen geluidsniveau vanwege installatiegeluid op de gevel tegenover de horecagelegenheid is 76 dB(A). Dit is een overschrijding van 31 dB(A).

Ondertekening:

Op ambtsbelofte opgemaakt te Amsterdam op: 15-9-2023

Naam 1^e inspecteur:

Naam 2^e inspecteur:
